
МОДУЛИ КОНТРОЛЯ ОБРАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

РАСЧЕТ

Пример: Начните с тепловой мощности котла (например, 40 кВт) и передвигайтесь горизонтально вправо на диаграмме к выбранной Δt (рекомендованной поставщиком котла), которая является разницей температур теплоносителя поступающего от котла и возвращающегося в котел (например, 85 °C - 65 °C = 20 °C). Затем передвигайтесь вертикально вверх до пересечения с кривой, соответствующей производительности смесительного устройства. Проверьте, чтобы кривая насоса преодолела дополнительные перепады давления в таких элементах системы как трубы, котел и накопительный бак.


СЕРИЯ GSC110, GSA110 – доступное давление Wilo

Диаграмма встроенного насоса

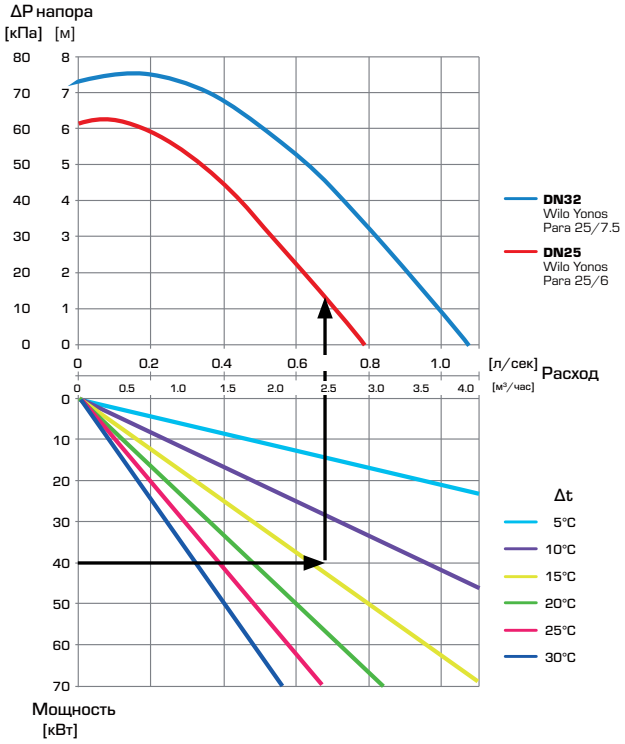


СЕРИЯ GST130 – доступное давление Wilo

Диаграмма встроенного насоса

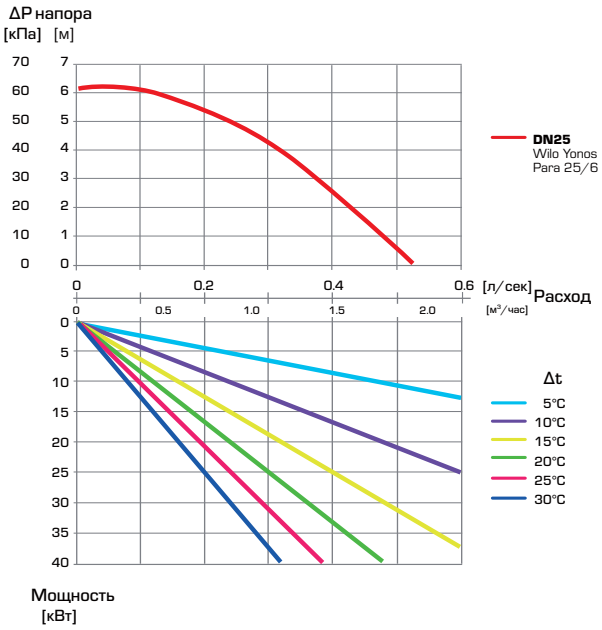


СЕРИЯ GSC110, GSA110 – доступное давление Grundfos

Диаграмма встроенного насоса

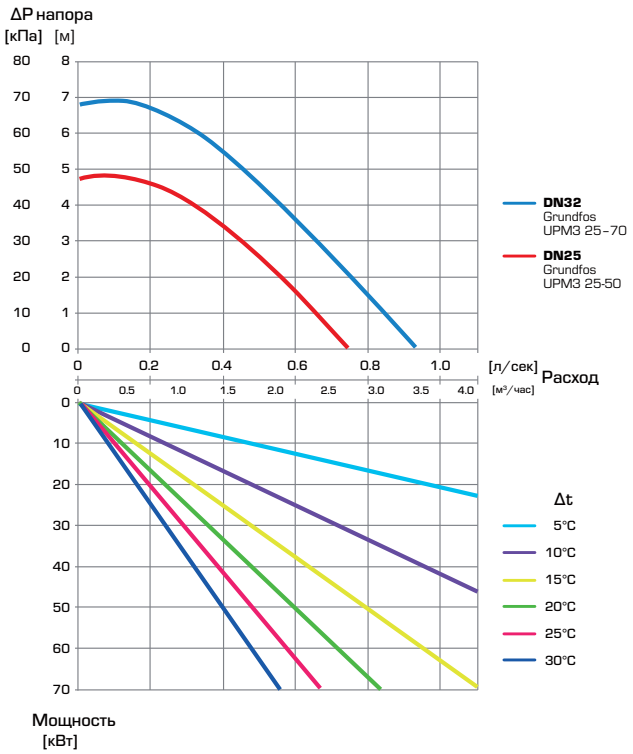

СЕРИЯ GST130 – доступное давление Grundfos

Диаграмма встроенного насоса

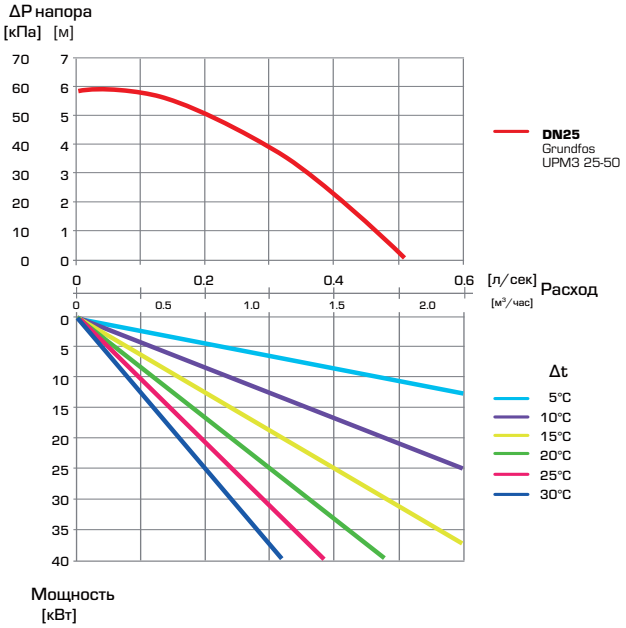


© Copyright. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения.

МОДУЛИ КОНТРОЛЯ ОБРАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
РАСЧЕТ


СЕРИЯ GST140 – доступное давление Wilo

Диаграмма встроенного насоса

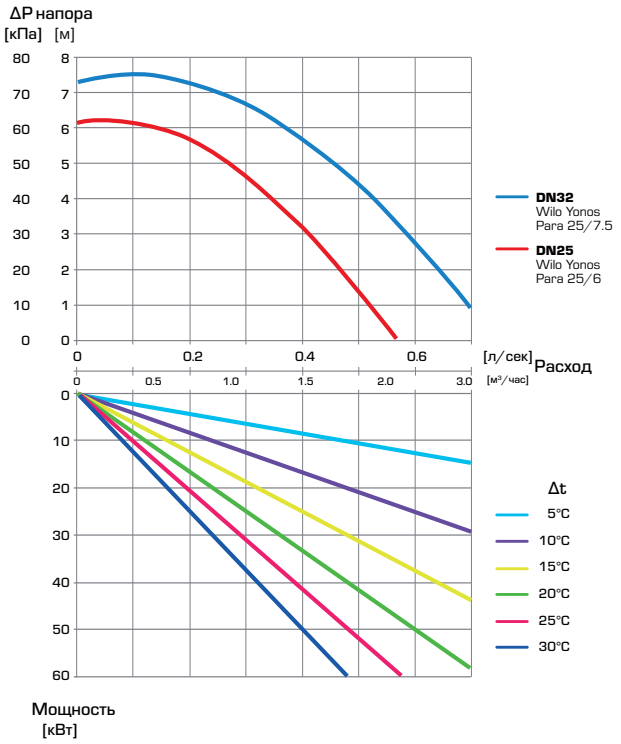


СЕРИЯ GSC120 – доступное давление Wilo

Диаграмма встроенного насоса

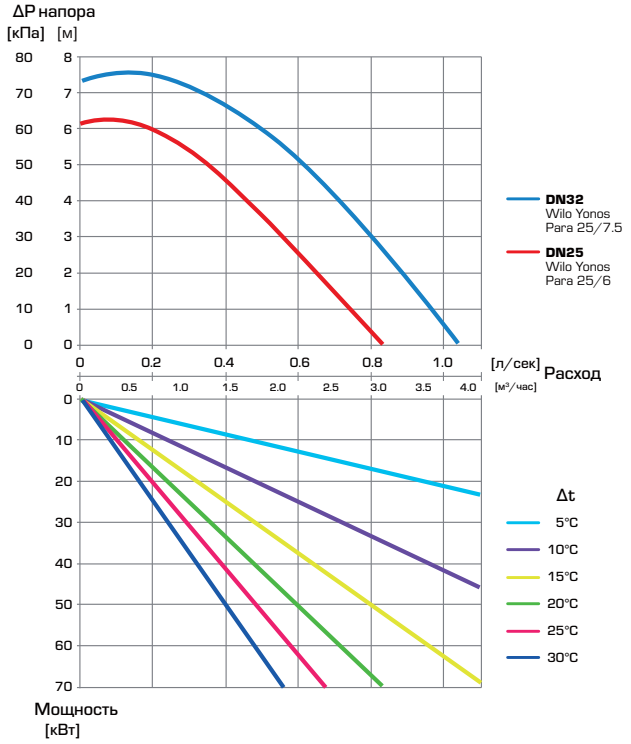


СЕРИЯ GST140 – доступное давление Grundfos

Диаграмма встроенного насоса

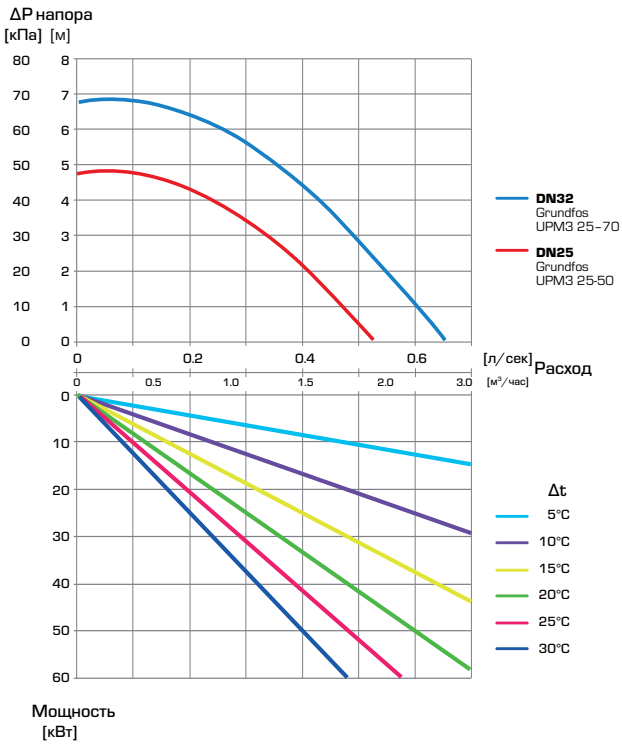

СЕРИЯ GSC120 – доступное давление Grundfos


Диаграмма встроенного насоса

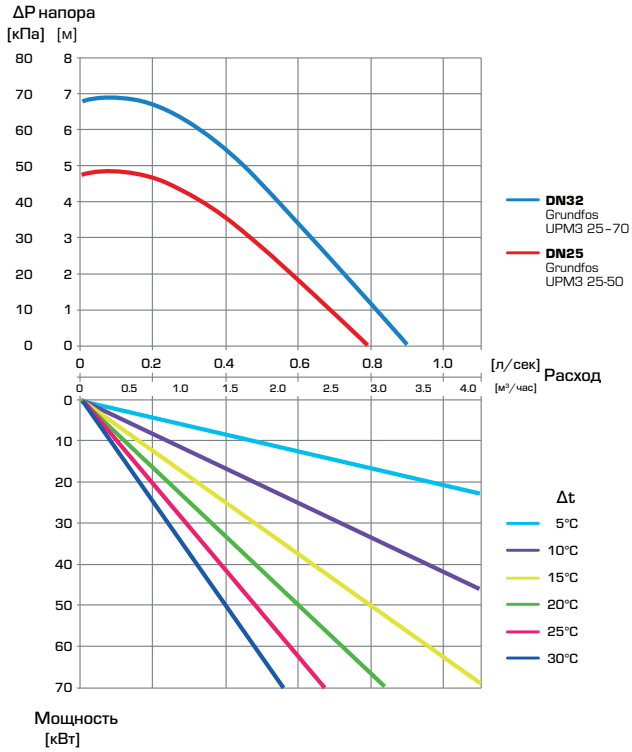

© Copyright. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения.


МОДУЛИ КОНТРОЛЯ ОБРАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

1

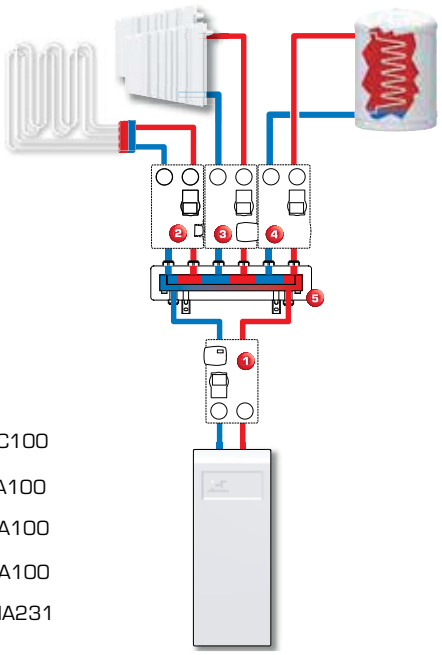


1. GSC100
2. GFA100
3. GRA100
4. GDA100
5. GMA231

3

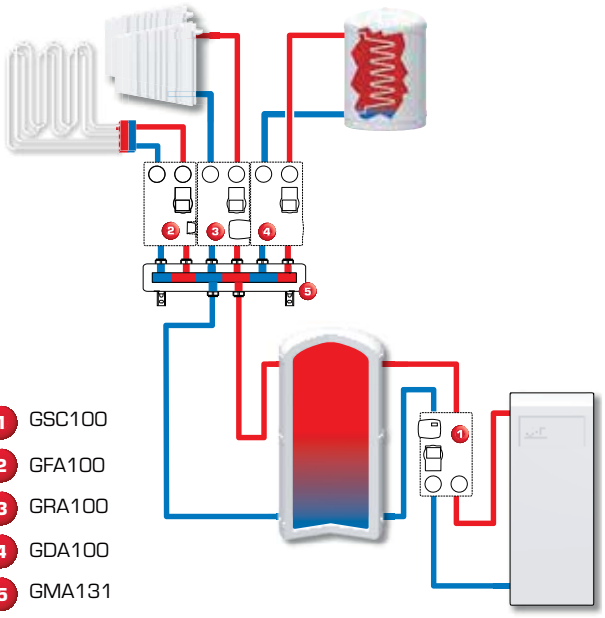

1. GSC100
2. GFA100
3. GRA100
4. GDA100
5. GMA131

2

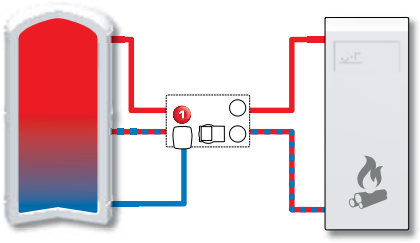

1. GSC120

КАТАЛОГ ESBE • RU • A
Действителен с 01.06.2016
© Copyright. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения.