

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК И ПРИВОДЫ


ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

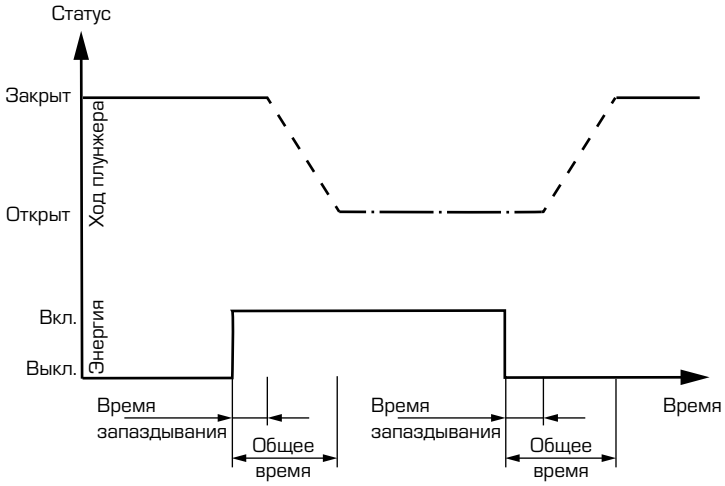

Закрытое положение
Клапан в верхнем положении




Открытое положение
Клапан в нижнем положении




Периоды работы привода (приблиз.)							
Исполнительный механизм	Напряжение (В)	Открытие клапана		Закрытие клапана (после 5 минут включения)		Закрытие клапана (после 30 минут включения)	
		Время запаздывания (сек)	Общее время (сек)	Время запаздывания (сек)	Общее время (сек)	Время запаздывания (сек)	Общее время (сек)
ALG434	230	80	230	180	390	150	400
	110	100	380	80	330	80	330
ALG436/ALG438	24	150	400	180	390	150	400

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

ALG434/ALG436 2-х позиционное

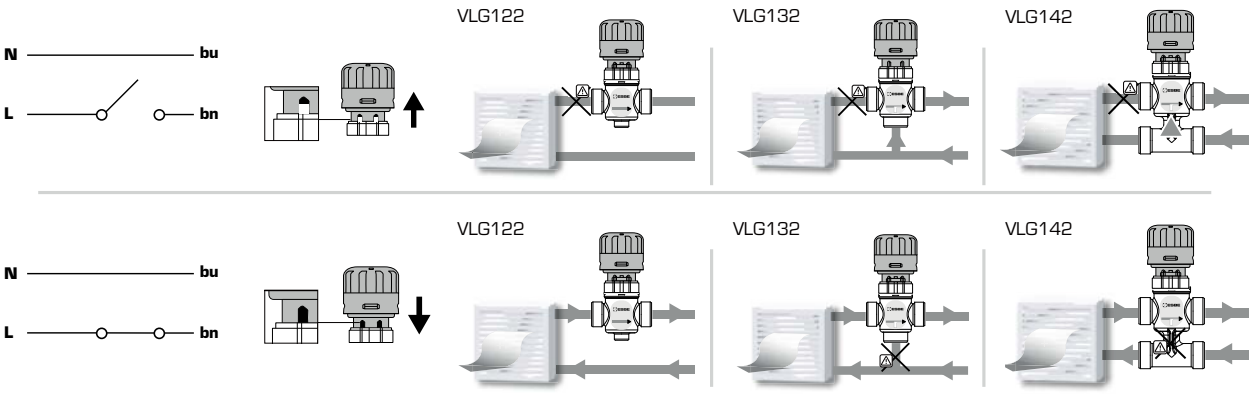

ALG438, пропорциональный

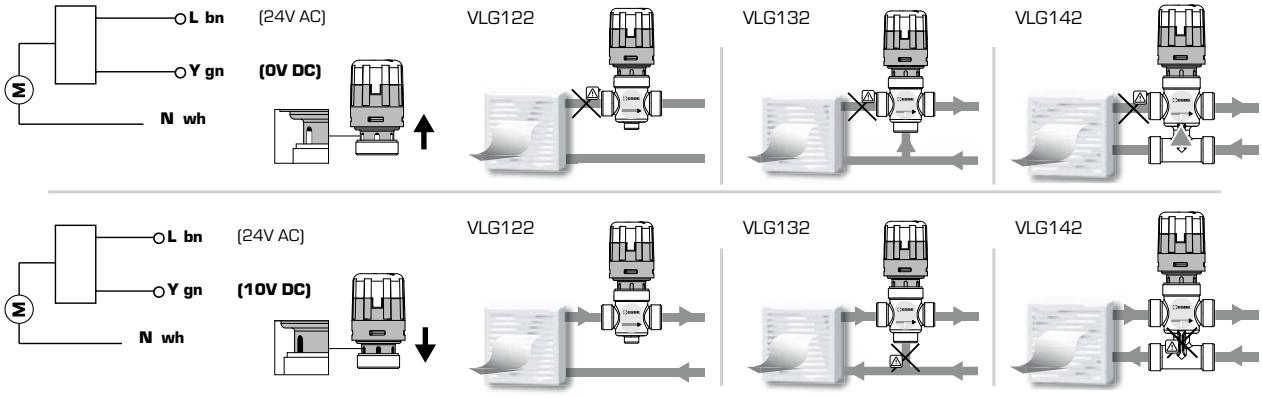



© Copyright. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения.


КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК И ПРИВОДЫ

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ


Порт A
Порт B






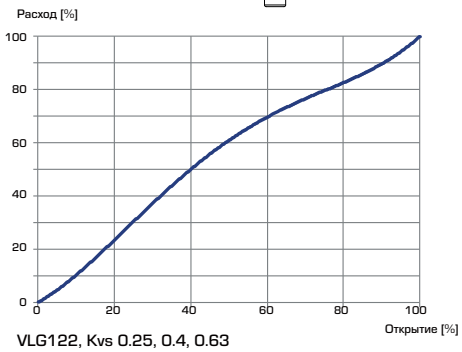


VLG122, Kvs 0.25, 0.4, 0.63

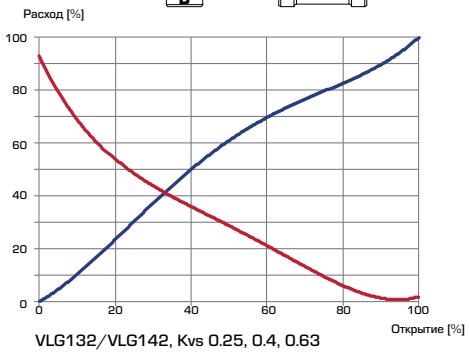


VLG132/VLG142, Kvs 0.25, 0.4, 0.63

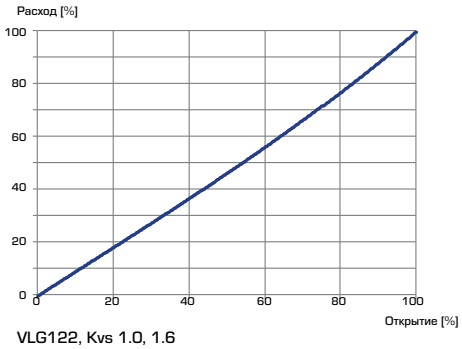


VLG122, Kvs 1.0, 1.6

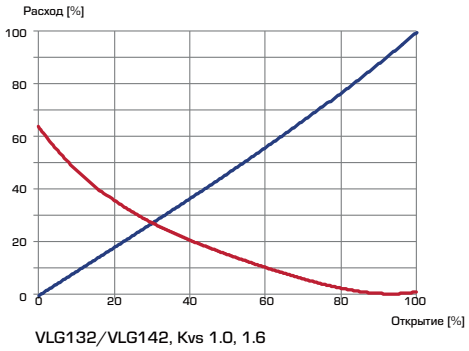

VLG132/VLG142, Kvs 1.0, 1.6

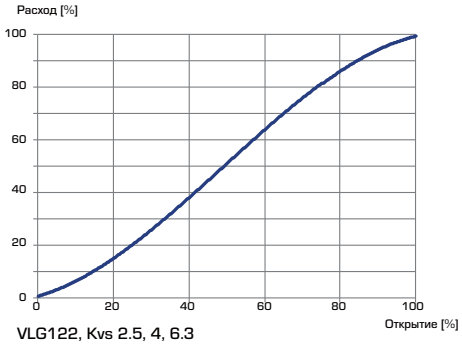

VLG122, Kvs 2.5, 4, 6.3

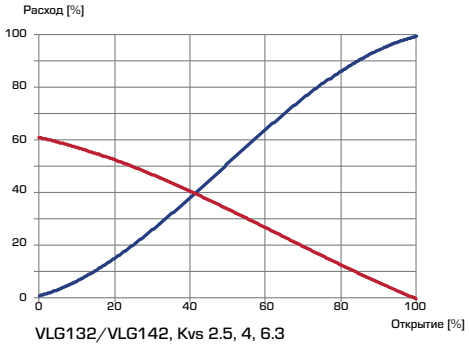


VLG132/VLG142, Kvs 2.5, 4, 6.3

БЛОК-СХЕМА

Для расчета: при добавлении гликоля к воде, используемой в качестве теплоносителя, увеличивается вязкость и изменяется теплоемкость теплоносителя. Это необходимо учитывать при выборе размеров клапана.

● = максимальное значение перепада давления при работе смесителя
▲ = максимальное значение перепада давления при работе перепускного клапана

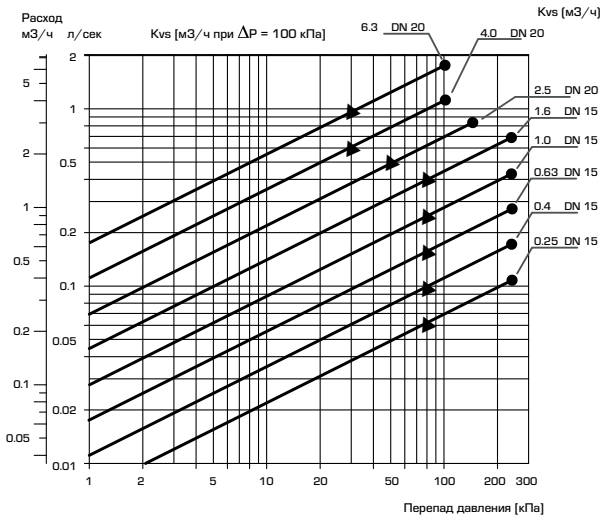

КАТАЛОГ ESBE • RU • A
Действителен с 01.06.2016
© Copyright. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения.