FLOWAIR
intelligent air flow



УМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ

Каталог оборудования 2018/2019

ВСЕ ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ, ДЕЛАЕМ ДЛЯ ВАС!

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

решений, которые облегчают Вашу жизнь. Делаем все, чтобы наши аппараты отличались эргономикой и функциональностью использования, легкостью в обслуживании и приемлемой ценой.

КОМФОРТ

для Вас от инновационного управления и дизайна, а также надежности в эксплуатации.

МОНТАЖ

наших аппаратов это экономия времени, благодаря продуманным монтажным аксессуарам, которые обеспечивают быструю и легкую установку, согласно Вашему желанию и производственной необходимости.

ПРИОБРЕТЕНИЯ

возможны в 35 странах Европы и Азии, благодаря широко развитой дистрибьюторской сети и доступности в интернет магазинах.



ПРОИЗВОДСТВО

которое заботится об окружающей среде и людях. Наши решения позволяют сохранить тепловой и воздушный баланс в помещении, экономить деньги и энергию за счет оптимального управления, рекуперации тепла и автоматической дестратификации.

УПАКОВКА

учитывает размер стандартных паллет и объемы машин. Это ускоряет комплектацию и загрузку заказов, а также ограничивает затраты на транспортные услуги.

Офис FLOWAIR

Содержание

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ, СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КАМЕРЫ И ДЕСТРАТИФИКАТОРЫ

- LEO 8
- LEO KM 16
- LEO D 22
- LEO EL 26

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ

- ELiS T 32
- ELiS DUO 38
- ELiS G 44

БЕСКАНАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА

- OXeN 52


МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

- Cube 64

СПИСОК РЕАЛИЗОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ
стр. 70

СИСТЕМА FLOWAIR

управление одним контроллером

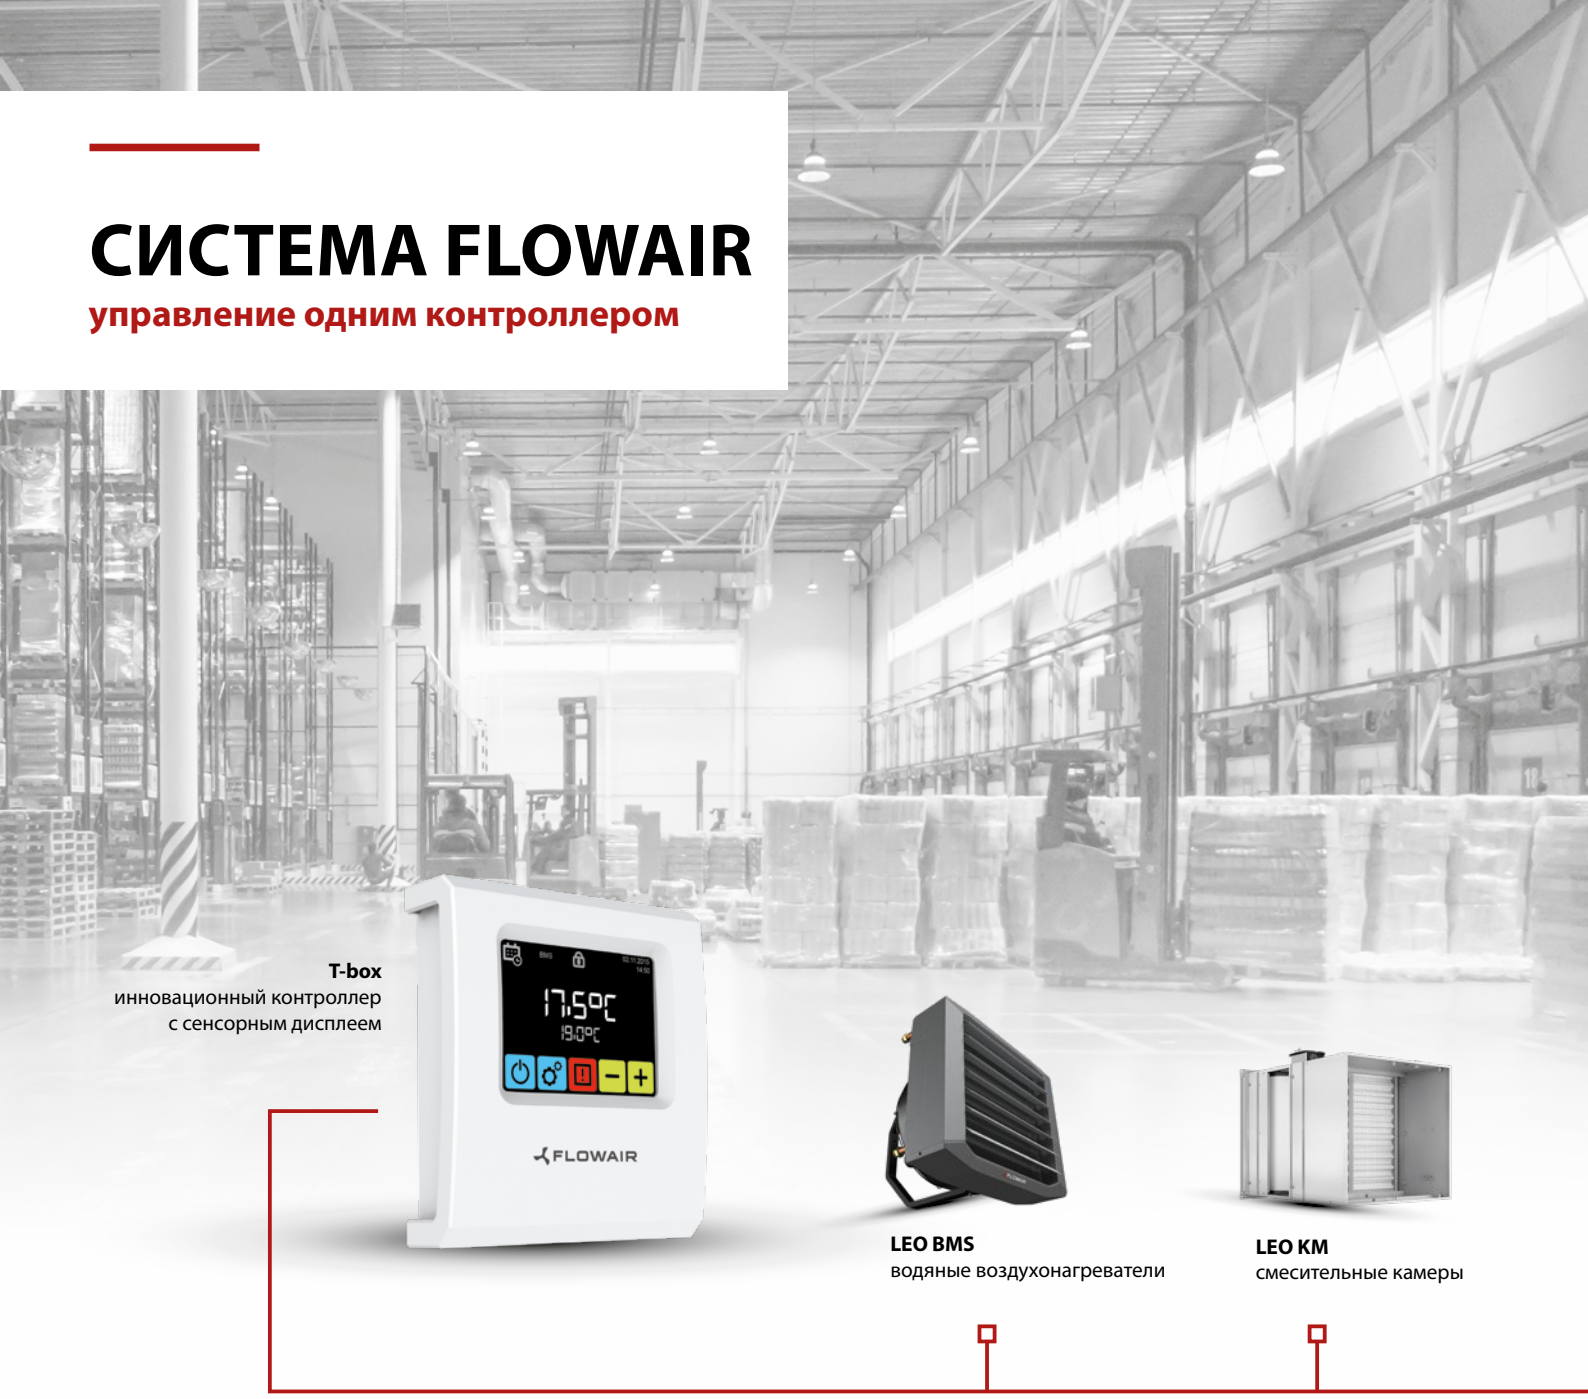

T-box
инновационный контроллер
с сенсорным дисплеем

LEO BMS
водяные воздухонагреватели

LEO KM
смесительные камеры

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ

СИСТЕМА FLOWAIR – передовое решение, которое позволяет интегрировать работу всех аппаратов и осуществлять управление с помощью одного контроллера T-box. Инновационная СИСТЕМА предоставляет множество функциональных возможностей управления и настройки отопительно-вентиляционной системы, которые раньше были доступны только в системе управления зданием BMS.

- Настройка работы аппаратов одним контроллером
- Локальная регулировка работы аппаратов
- Экономичное управление вентиляционными и отопительными аппаратами
- Недельный таймер работы аппаратов, настраиваемый под индивидуальные потребности
- Antifreeze - защита объекта и оборудования от разморозки
- Автоматическая дестратификация обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха



LEO D BMS
дестратификаторы

ELiS
воздушные завесы

OXeN
бесканальная вентиляция
с рекуперацией тепла

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДЕСТРАТИФИКАЦИЯ

СИСТЕМА позволяет объединять работу аппаратов для более комфортного пребывания в помещении и увеличения энергосбережения. Комплексная работа воздухонагревателей с дестратификаторами позволяет применять автоматическую дестратификацию и использовать тепло из верхней части помещения, а также экономить электричество и тепловую энергию, поставляемую воздухонагревателями.



Смотрите видеоролики на нашем сайте www.flowair.ru во вкладке СИСТЕМА



ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ, СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КАМЕРЫ И ДЕСТРАТИФИКАТОРЫ



НОВЫЙ ТИПОРАЗМЕР ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ LEO


Типоразмер, подходящий под любые Ваши потребности

Для нас просто воздухонагреватель это мало! Поэтому мы создали новый типоразмер водяных воздухонагревателей LEO с увеличенным количеством функций и параметрами, подтвержденными исследованиями международной аккредитованной лаборатории.

Сейчас у нас **8 моделей воздухонагревателей!**
Это позволяет подобрать аппараты, подходящие под требования любого объекта.

8 МОДЕЛЕЙ АППАРАТОВ

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

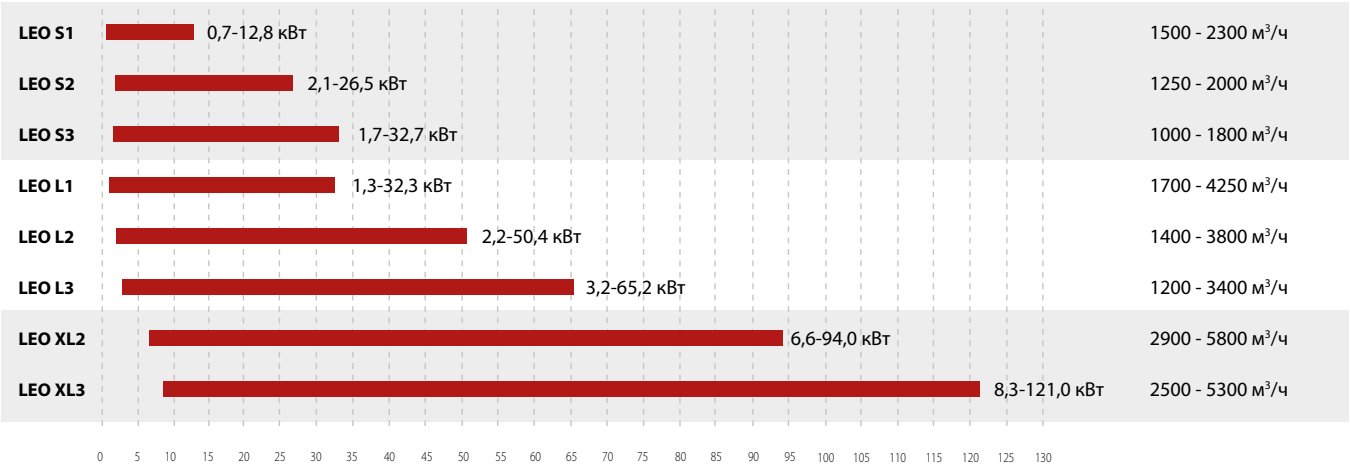


Диапазон тепловых мощностей, определенных при параметрах:
мин. - I скорость вентилятора, температура теплоносителя 40/30°C, температура воздуха на входе в аппарат 20°C
макс. - III скорость вентилятора, температура теплоносителя 120/90°C, температура воздуха на входе в аппарат 0°C

ДОСТУПНЫ 3 ВИДА КОРПУСА

EPP
корпус изготовлен из легкого и прочного материала - вспененного полипропилена, который характеризуется высокой устойчивостью к механическим повреждениям.

RAL
корпус покрашен порошковой краской, любым цветом RAL.
Доступны по запросу.

INOX
корпус аппарата изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к воздействию коррозии.
Доступны по запросу.

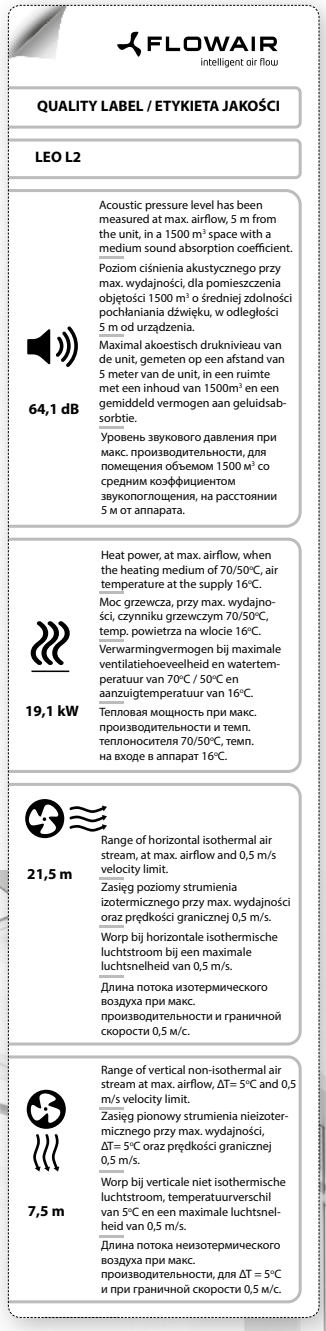

Параметры аппаратов подтверждены исследованиями аккредитованной лаборатории



Мы заботимся о качестве наших аппаратов и сотрудничаем с аккредитованной независимой международной лабораторией, которая проверила и подтвердила технические параметры устройств.

Этикетка на аппарате указывает фактические параметры устройства - его мощность, длину потока воздуха, уровень шума. Эти параметры были определены для реальных граничных условий, которые встречаются на большинстве объектов.

Фирменные этикетки FLOWAIR гарантируют, что клиент приобретает протестированный аппарат и его фактические технические параметры соответствуют указанным на этикетке.



МЕЖДУНАРОДНАЯ АККРЕДИТОВАННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Выбранная нами исследовательская лаборатория это международная компания, которая заботится о высоком стандарте своей работы. Результаты исследований ценят производители известных во всем мире марок.
Все исследования учитывали европейские и международные стандарты. Отчеты лаборатории были основой для подготовки этикетки.

ilac
Eurovent Certita CERTIFICATION
Passive House Institute

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НОВЫМ РЕШЕНИЕМ LEO

Передовое решение, применяемое с **СИСТЕМОЙ FLOWAIR**

LEO BMS



ПРЕИМУЩЕСТВА

- точный контроль и интуитивное управление
- энергосбережение
- возможность объединения всех групп аппаратов FLOWAIR в одну систему
- возможность подключения к BMS
- локальная регулировка работы аппаратов
- 3-ступенчатая автоматическая и ручная регулировка производительности
- простое подключение

В КОМПЛЕКТЕ



Воздухонагреватель LEO
- 3-ступенчатый вентилятор
- легкий и устойчивый корпус из EPP
- широкий диапазон тепловых мощностей 0,7–121 кВт



Поворотная консоль
- поворот оборудования на 170°
- монтаж на стене и под потолком
- возможность монтажа под разными углами к перегородке



DRV V- модуль управления
- питание 230 В
- степень защиты IP54
- настенный монтаж



PT-1000 IP65 - настенный датчик измерения температуры
- степень защиты IP65
- настенный монтаж

к комплекту добавьте



T-box
инновационный контроллер с сенсорным дисплеем



НАБОР LEO BMS

Инновационное решение

Водяные воздухонагреватели LEO BMS оснащены энергосберегающими вентиляторами, управляемыми с помощью модуля DRV. Модуль управления DRV контролирует работу аппарата согласно настройкам, заданным в контроллере T-box или непосредственно в системе BMS.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Модуль управления DRV измеряет локальную температуру с помощью настенного датчика PT-1000, установленного при аппарате. На основании измерения модуль DRV автоматически регулирует тепловую мощность аппарата и обеспечивает оптимальные условия работы.

Задача пользователя - указать в настройках контроллера нужную температуру воздуха в помещении, а регулировка тепловой мощности осуществляется автоматически путем изменения скорости вентилятора.



ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ:

- воздухонагреватель всегда работает на самой возможно низкой скорости
- равномерное и энергосберегающее отопление помещения
- экономия энергии и понижение уровня шума

ВОДЯНЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ LEO



Тепловая мощность
0,7–121 кВт

Вес
9,5–26,2 кг

Корпус
EPP
вспененный полипропилен

Производительность
1000–5800 м³/ч

Цвет
серый


ПРИМЕНЕНИЕ

Крупные объекты: промышленные и производственные цеха, склады, торговые павильоны, спортивные залы, а также небольшие объекты: мастерские, гаражи, магазины, автосалоны, автозаправочные станции и т.д.


ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АППАРАТОВ

- **LEO BMS**
  Водяные воздухонагреватели, оснащенные энергосберегающими 3-скоростными вентиляторами, управляются с помощью внешнего модуля DRV, который контролирует работу аппарата согласно настройкам в контроллере T-box или непосредственно в системе BMS.


ГАБАРИТЫ

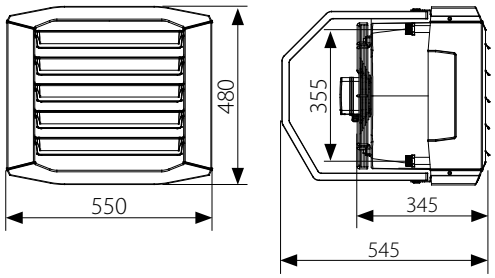

LEO S1 BMS | S2 BMS | S3 BMS

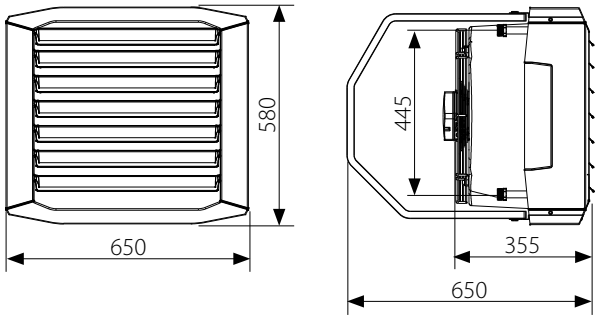

LEO L1 BMS | L2 BMS | L3 BMS

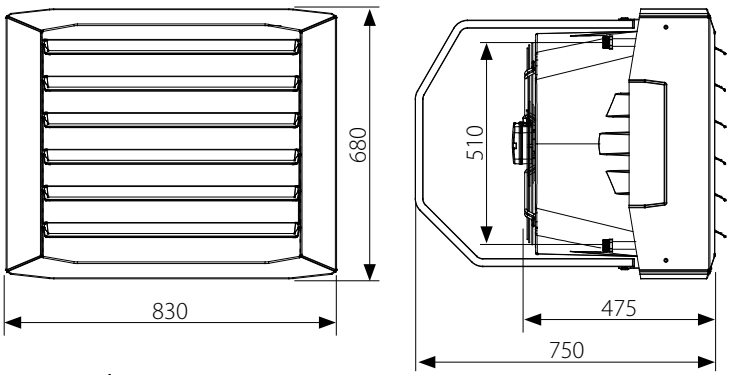

LEO XL2 BMS | XL3 BMS


чертежи CAD, файлы REVIT, а также техническая документация для всех моделей доступна на www.flowair.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Водяные воздухонагреватели **LEO**	**LEO S1 BMS**	**LEO S2 BMS**	**LEO S3 BMS**	**LEO L1 BMS**	**LEO L2 BMS**	**LEO L3 BMS**	**LEO XL2 BMS**	**LEO XL3 BMS**
Производительность [м³/ч]	2300	2000	1800	4250	3800	3400	5800	5300
Диапазон тепловых мощностей [кВт]	0,7 – 12,8	2,1 – 26,5	1,7 – 32,7	1,3 – 32,3	2,2 – 50,4	3,2 – 65,2	6,6 – 94,0	8,3 – 121,0
Номинальная тепловая мощность (70/50/16°C, III скорость) [кВт]	4,5	10,2	12,3	11,7	19,1	25,6	36,5	48,1
Питание [В/Гц]	230/50			230/50			230/50	
Макс. потребление тока [А]	0,5	0,6	0,6	1,4	1,5	1,5	2,3	2,4
Макс. потребление мощности [Вт]	120	130	130	330	340	340	520	550
IP / Класс изоляции	54/F			54/F			54/F	
Макс. уровень акустического давления [дБ(А)] [(1)]	56,3			64,1			67,5	
Макс. уровень акустической мощности [дБ(А)] [(2)]	71,4			79,2			82,6	
Горизонтальная длина потока воздуха [м] [(3)]	16,0	14,0	12,5	24,0	21,5	19,0	26,0	23,5
Вертикальная длина потока воздуха [м] [(4)]	6,0	5,3	4,9	8,3	7,5	6,8	8,5	7,7
Макс. температура теплоносителя [°C]	120			120			120	
Макс. рабочее давление [МПа]	1,6			1,6			1,6	
Патрубок	½″			¾″			¾″	
Макс. рабочая температура [°C]	60			60			60	
Вес аппарата [кг]	9,5	10,4	10,8	14,9	16,2	17,8	23,2	26,2
Вес аппарата, наполненного водой [кг]	10,2	11,6	12,2	15,9	18,2	20,5	25,9	30,3


[(1)] Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м³, на расстоянии 5 м от аппарата
[(2)] Согласно распоряжению PN-EN ISO3744
[(3)] Горизонтальная длина потока изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.
[(4)] Вертикальная длина потока неизотермического воздуха, при ΔT=5°C и граничной скорости 0,5 м/с.

УСТАНОВКА

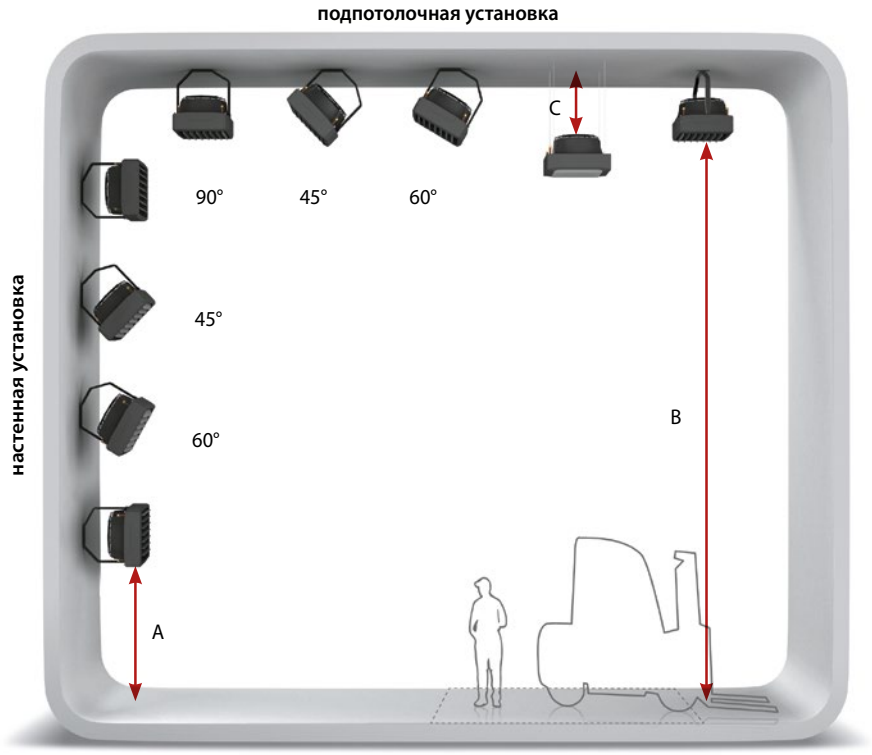



Крепежные держатели облегчают установку под потолком с помощью монтажных шпилек (поставляются опционально).



Поворотная консоль позволяет установить аппарат вертикально или горизонтально под разными углами к перегородке.

МОНТАЖНЫЕ РАССТОЯНИЯ

	S1 BMS	**S2 BMS**	**S3 BMS**	**L1 BMS**	**L2 BMS**	**L3 BMS**	**XL2 BMS**	**XL3 BMS**
A [м]	макс. 3,0	макс. 3,0	макс. 3,0	2,5–8,0	2,5–8,0	2,5–8,0	2,5–8,0	2,5–8,0
B [м]	2,5–7,0	2,5–6,0	2,5–6,0	2,5–9,5	2,5–8,5	2,5–8,0	2,5–9,5	2,5–9,0
C [м]	мин. 0,3							

УПРАВЛЕНИЕ

воздухонагревателями LEO BMS




УПРАВЛЕНИЕ T-box
вариант BMS

Это инновационная система управления, подходящая под индивидуальные потребности, благодаря контроллеру T-box с сенсорным дисплеем.

ВОДЯНОЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ **LEO**

	Управление **T-box**
Способ управления	
Ручная 3-ступенчатая регулировка производительности	✓
Автоматическая 3-ступенчатая регулировка производительности	✓
Режимы работы	
Отопление / Охлаждение / Вентиляция	✓
Работа в постоянном и термостатическом режиме	✓
Недельный таймер	✓
BMS	✓
Защита от разморозки	✓
Интеграция с СИСТЕМОЙ FLOWAIR	✓
Максимальное количество подключенных аппаратов	
С помощью контроллера	31
С помощью дополнительных распределителей	–


УПРАВЛЕНИЕ T-box

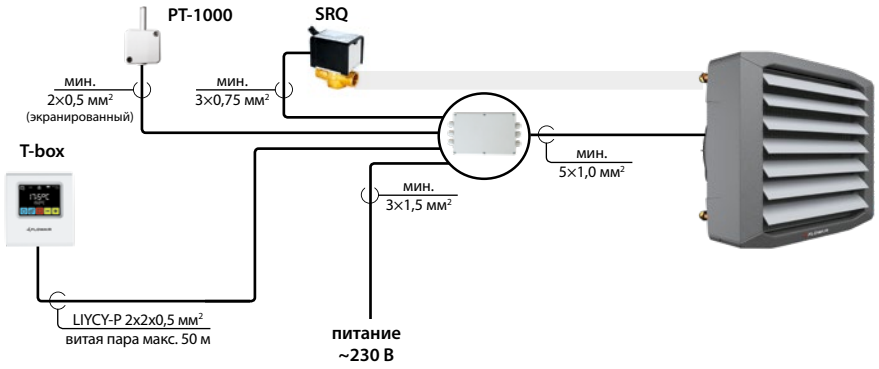

макс. 31 аппарат совместимых с СИСТЕМОЙ FLOWAIR

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Гидравлическое подключение воздухонагревателей LEO

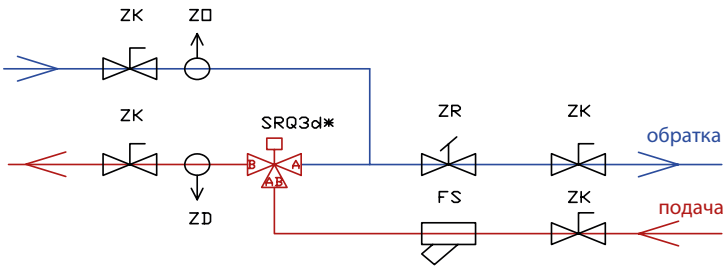

ZK – запорный клапан
ZO – воздушный клапан
ZD – дренажный клапан
FS – сетчатый фильтр
ZR – балансировочный клапан
SRQ3d – 3-ходовой клапан с сервоприводом
* - диаметр подключения 1/2" для LEO S
или 3/4" для LEO L/XL


FLOWAIR

АКСЕССУАРЫ


КОНФУЗОР LEO L / XL



Материал: сталь, окрашенная порошковой краской
Вес: 3,8 кг для L; 6,2 кг для XL

Применение конфузора приводит к увеличению скорости и диапазона потока воздуха, что позволяет быстрее подать теплый воздух в нижнюю часть помещения.

доступны для LEO L и XL

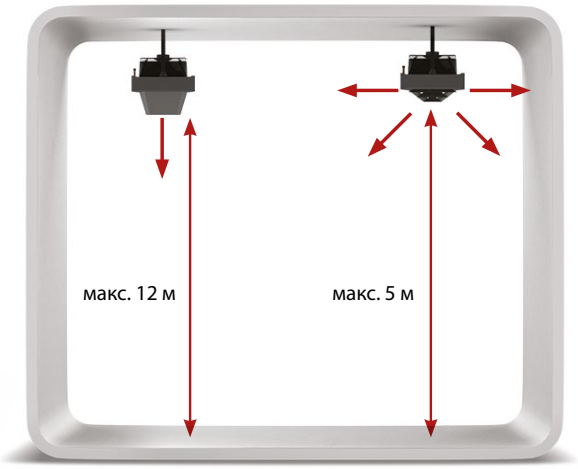

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ LEO L / XL



Материал: сталь, окрашенная порошковой краской
Вес: 2,8 кг для L; 4,8 кг для XL

Четырехсторонний распределитель воздуха, установленный под потолком, позволяет более эффективно направлять нагреваемый воздух в низких помещениях.

СМЕСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА KM


доступна для всех моделей LEO

Смесительные камеры KM позволяют нагнетать свежий воздух в помещение. Это самый простой способ создания приточной вентиляции с минимальным потреблением энергии, без необходимости установки дополнительных систем и воздуховодов.


LEO + KM




ГАБАРИТЫ

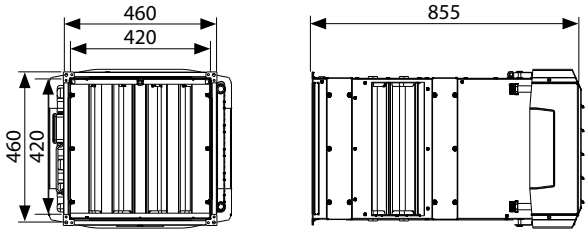

LEO S1 BMS | S2 BMS | S3 BMS + KM S

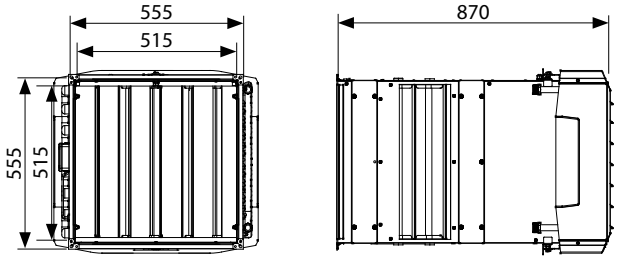

LEO L1 BMS | L2 BMS | L3 BMS + KM L

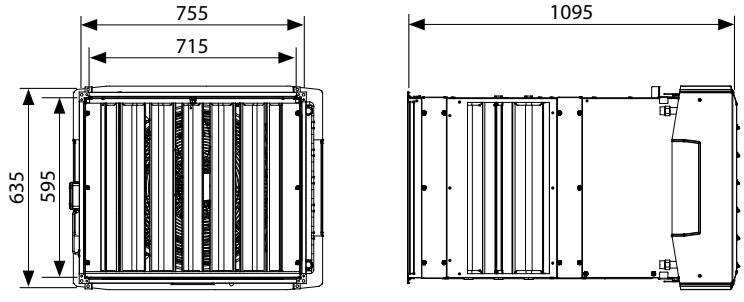


LEO XL2 BMS | XL3 BMS + KM XL

чертежи CAD, файлы REVIT, а также техническая документация для всех моделей доступна на www.flowair.ru

УСТАНОВКА

СМЕСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА KM

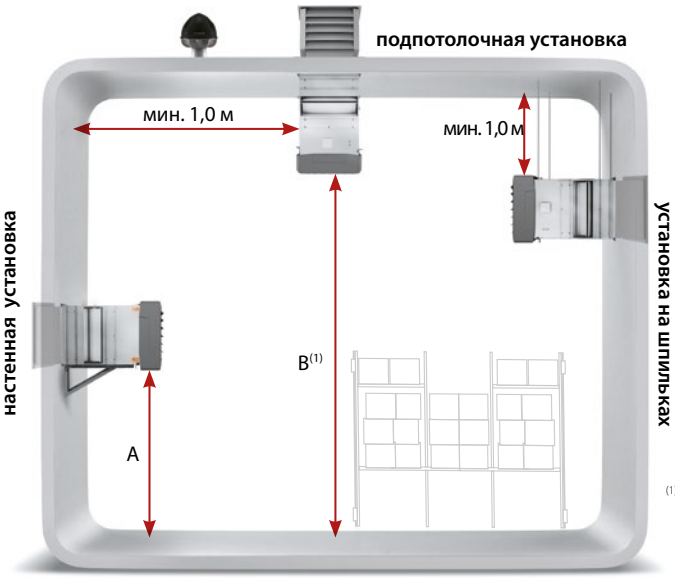

LEO + KM + КРЫШНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

Самый простой способ создания приточно-вытяжной вентиляции в помещении без необходимости установки дополнительных систем.





Монтажная консоль позволяет регулировать, а также легко монтировать аппарат к вертикальным перегородкам.

(1) При вертикальной установке жалюзи. При установке под потолком высоту монтажа надо подбирать в зависимости от длины вертикального потока неизотермического воздуха, от мин. 2,5 м до макс. 8 м.

МОНТАЖНЫЕ РАССТОЯНИЯ

	LEO S1 BMS + KM S	LEO S2 BMS + KM S	LEO S3 BMS + KM S	LEO L1 BMS + KM L	LEO L2 BMS + KM L	LEO L3 BMS + KM L	LEO XL2 BMS + KM XL	LEO XL3 BMS + KM XL
A [м]	макс. 3,0	макс. 3,0	макс. 3,0	2,5 – 5,0	2,5 – 5,0	2,5 – 5,0	2,5 – 5,0	2,5 – 5,0
B [м]	2,5 – 4,5	2,5 – 4,0	2,5 – 4,0	2,5 – 6,5	2,5 – 6,0	2,5 – 5,5	2,5 – 7,0	2,5 – 6,0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Воздухонагреватели LEO со смесительной камерой **KM**	LEO S1 BMS + KM S	LEO S2 BMS + KM S	LEO S3 BMS + KM S	LEO L1 BMS + KM L	LEO L2 BMS + KM L	LEO L3 BMS + KM L	LEO XL2 BMS + KM XL	LEO XL3 BMS + KM XL
Производительность [м³/ч](1)	1200	1100	1000	2600	2400	2250	3700	3100
Номинальная тепловая мощность (70/50/16°C, III скорость) [кВт]	3,1	7,2	8,3	9,1	14,4	19,5	27,4	33,0
Питание [В/Гц]	230/50			230/50			230/50	
Макс. потребление тока [А]	0,5	0,6	0,6	1,4	1,5	1,5	2,3	2,4
Макс. потребление мощности [Вт]	110	130	130	320	340	340	520	550
IP / Класс изоляции	54/F			54/F			54/F	
Макс. уровень акустического давления [дБ(А)](2)	56,3			64,1			67,5	
Макс. уровень акустической мощности [дБ(А)](3)	71,4			79,2			82,6	
Горизонтальная длина потока воздуха [м](4)	8,0	7,5	7,0	14,5	13,5	12,5	16,5	14,0
Вертикальная длина потока воздуха [м](5)	3,4	3,2	2,9	5,3	5,0	4,7	5,8	4,9
Макс. температура теплоносителя [°C]	120			120			120	
Макс. рабочее давление [МПа]	1,6			1,6			1,6	
Патрубок	½″			¾″			¾″	
Вес аппарата [кг]	25,9	26,8	27,9	34,3	35,5	37,8	53,6	57,9
Вес аппарата, наполненного водой [кг]	26,6	28,0	29,3	35,3	37,5	40,5	56,3	62,0

(1) Производительность с забором воздуха и 100% свежего воздуха
(2) Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м³, на расстоянии 5 м от аппарата
(3) Согласно распоряжению PN-EN ISO3744
(4) Горизонтальная длина потока изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.
(5) Вертикальная длина потока неизотермического воздуха, при ΔT=5°C и граничной скорости 0,5 м/с.

САМАЯ ПРОСТАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

LEO + KM + КРЫШНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР это самый простой способ создания приточно-вытяжной вентиляции в помещении без необходимости установки дополнительных систем.

Водяной воздухонагреватель со смесительной камерой **LEO + KM** обеспечивает приток свежего воздуха в помещение и его обогрев, а крышный вентилятор удаляет обработанный воздух из помещения.


Инновационный контроллер T-box гарантирует плавную регулировку открытия дроссельных заслонок в диапазоне 0-100%, благодаря чему можно легко изменить количество нагнетаемого воздуха в помещение.

Одновременно система управления автоматически регулирует производительность крышного вентилятора, чтобы сохранить баланс нагнетаемого и удаляемого воздуха и поддержать постоянное давление в помещении. Кроме того контроллер T-box защищает теплообменник от разморозки и информирует о загрязнении фильтров.

Это комплексное решение гарантирует **эффективную автоматическую приточно-вытяжную вентиляцию** и комфорт пребывания в помещении.


ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- регулировка степени открытия дроссельных заслонок в зависимости от внешней температуры
- контроль температуры воздуха, нагнетаемого в помещение
- баланс работы между крышными вытяжными вентиляторами и смесительными камерами
- возможность подключения детектора газа или влажности
- защита от разморозки
- возможность подключения к BMS

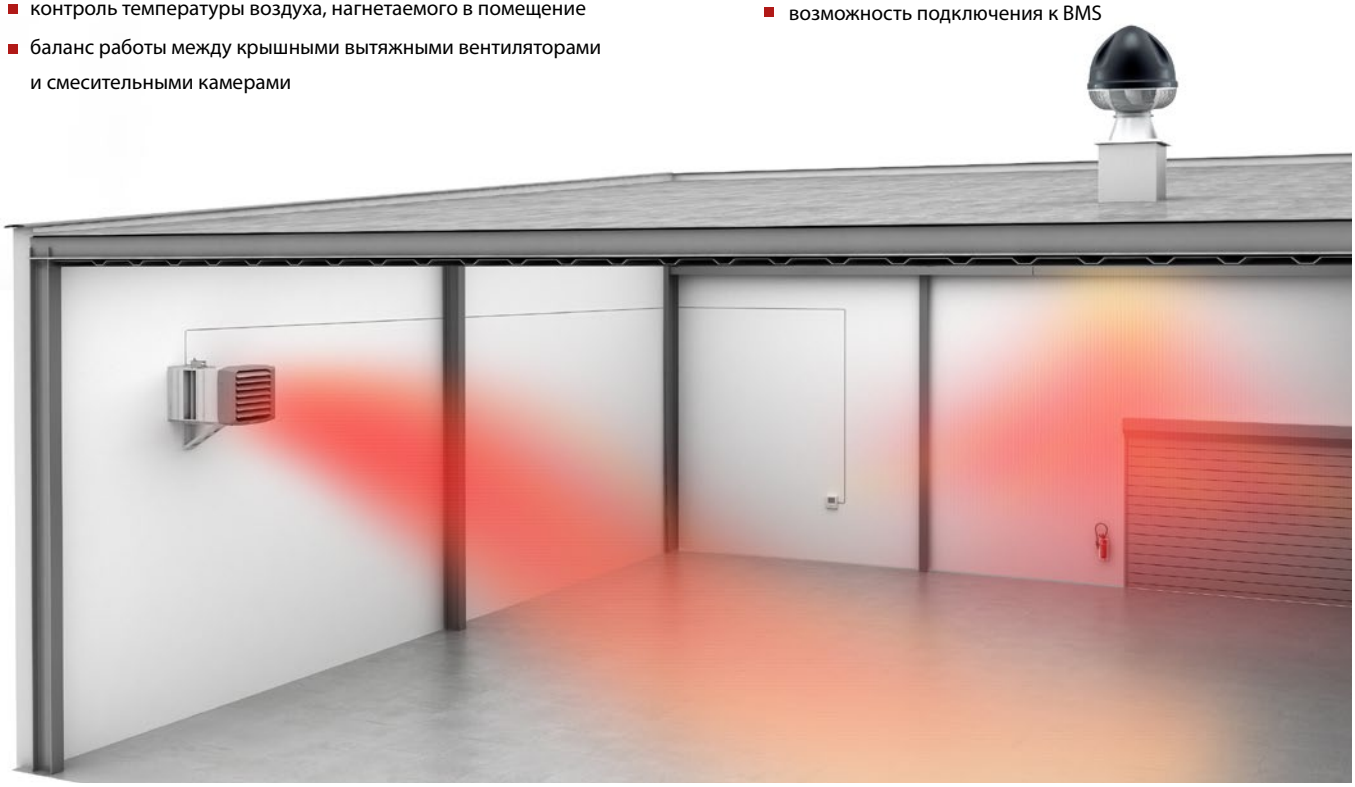

Смотрите видеоролик на нашем сайте www.flowair.ru во вкладке СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЕ T-box

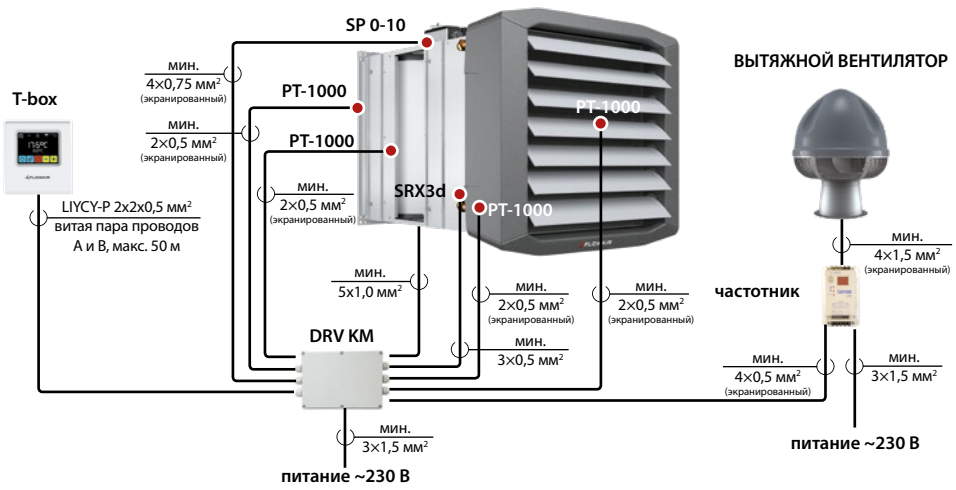


Элементы автоматики KM S / L / XL:

- модуль управления DRV KM,
- сервопривод дроссельных заслонок,
- 3-ходовой клапан с сервоприводом,
- датчик температуры наружного воздуха,
- датчик температуры циркуляционного воздуха,
- датчик темературы нагнетаемого воздуха,
- датчик температуры теплоносителя.

макс. 31 аппарат совместимых с СИСТЕМОЙ FLOWAIR

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Гидравлическое подключение воздухонагревателей LEO со смесительной камерой KM

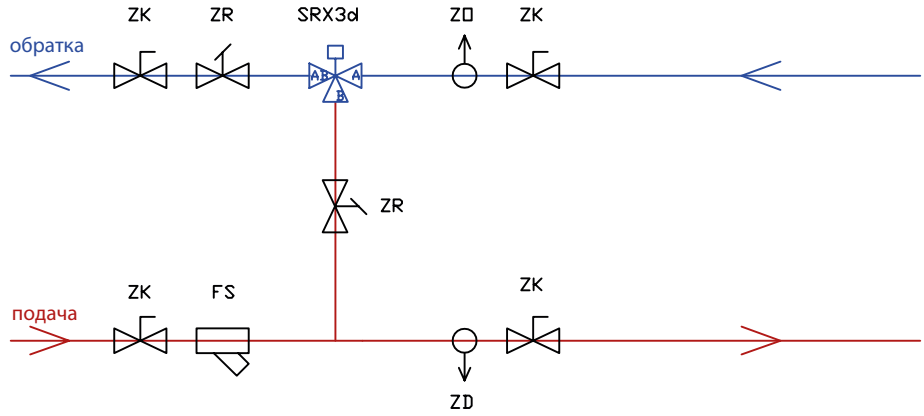

ZK – запорный клапан
ZO – воздушный клапан
ZD – дренажный клапан
FS – сетчатый фильтр
ZR – балансировочный клапан
SRX3d – 3-ходовой клапан с 3-точечным сервоприводом (SRX3d входит в комплект автоматики KM)



ТЕПЛОВЫЕ МОЩНОСТИ

Tw1/Tw2 = 120/90°C					Tw1/Tw2 = 90/70°C					Tw1/Tw2 = 70/50°C					Tw1/Tw2 = 60/40°C					Tw1/Tw2 = 40/30°C				
Tp1	**PT**	**Qw**	**Δpw**	**Tp2**	**Tp1**	**PT**	**Qw**	**Δpw**	**Tp2**	**Tp1**	**PT**	**Qw**	**Δpw**	**Tp2**	**Tp1**	**PT**	**Qw**	**Δpw**	**Tp2**	**Tp1**	**PT**	**Qw**	**Δpw**	**Tp2**
°C	кВт	л/ч	кПа	°C	°C	кВт	л/ч	кПа	°C	°C	кВт	л/ч	кПа	°C	°C	кВт	л/ч	кПа	°C	°C	кВт	л/ч	кПа	°C
LEO S1 BMS																								
V = 2300 м³/ч																								
0,0	12,8	381	1,8	16,5	0,0	9,8	430	2,4	12,5	0,0	6,7	292	1,3	8,5	0,0	5,0	219	0,8	6,5	0,0	3,8	325	1,7	5,0
5,0	12,2	362	1,6	20,5	5,0	9,1	401	2,1	16,5	5,0	6,0	262	1,0	12,5	5,0	4,3	188	0,6	10,5	5,0	3,0	263	1,2	9,0
10,0	11,5	343	1,5	24,5	10,0	8,4	372	1,8	21,0	10,0	5,3	232	0,8	17,0	10,0	3,6	155	0,4	14,5	10,0	2,3	197	0,7	13,0
15,0	10,9	324	1,3	29,0	15,0	7,8	343	1,6	25,0	15,0	4,6	202	0,7	21,0	15,0	2,7	117	0,3	18,5	15,0	1,2	104	0,2	16,5
20,0	10,2	305	1,2	33,0	20,0	7,1	314	1,3	29,0	20,0	3,9	170	0,5	25,0	20,0	1,7	74	0,1	22,0	20,0	0,8	72	0,1	21,0
LEO S2 BMS																								
V = 2000 м³/ч																								
0,0	26,5	788	10,7	39,0	0,0	20,1	889	14,2	30,0	0,0	14,4	631	8,2	21,5	0,0	11,5	502	5,6	17,0	0,0	8,3	719	11,4	12,5
5,0	25,2	750	9,8	42,0	5,0	18,9	832	12,6	33,0	5,0	13,1	574	6,9	24,5	5,0	10,2	445	4,5	20,0	5,0	7,0	604	8,4	15,5
10,0	24,0	713	8,9	45,0	10,0	17,6	776	11,1	36,0	10,0	11,8	517	5,7	27,5	10,0	8,9	386	3,6	23,0	10,0	5,6	488	5,8	18,5
15,0	22,7	676	8,1	48,0	15,0	16,3	719	9,7	39,0	15,0	10,5	459	4,6	30,5	15,0	7,5	328	2,7	26,0	15,0	4,3	370	3,5	21,0
20,0	21,5	639	7,3	51,0	20,0	15,0	663	8,4	42,0	20,0	9,2	401	3,6	33,5	20,0	6,1	267	1,9	29,0	20,0	2,8	246	1,7	24,0
LEO S3 BMS																								
V = 1800 м³/ч																								
0,0	32,7	973	8,4	54,0	0,0	24,9	1098	11,1	41,0	0,0	17,6	769	6,2	29,0	0,0	13,8	603	4,2	23,0	0,0	10,1	872	8,6	16,5
5,0	31,1	925	7,6	56,0	5,0	23,3	1026	9,8	43,0	5,0	15,9	697	5,2	31,0	5,0	12,2	530	3,3	25,0	5,0	8,4	726	6,2	18,5
10,0	29,5	878	6,9	58,0	10,0	21,6	954	8,6	45,5	10,0	14,3	624	4,3	33,5	10,0	10,5	457	2,5	27,0	10,0	6,7	579	4,1	21,0
15,0	27,9	831	6,3	60,5	15,0	20,0	883	7,5	47,5	15,0	12,6	551	3,4	35,5	15,0	8,8	382	1,8	29,0	15,0	4,9	428	2,4	23,0
20,0	26,3	784	5,6	62,5	20,0	18,4	811	6,4	49,5	20,0	10,9	478	2,6	37,5	20,0	7,0	304	1,2	31,5	20,0	3,1	264	1,0	25,0
LEO L1 BMS																								
V = 4250 м³/ч																								
0,0	32,3	961	7,0	22,5	0,0	24,6	1086	9,4	17,0	0,0	17,1	749	5,1	12,0	0,0	13,3	578	3,3	9,0	0,0	9,8	845	7,0	7,0
5,0	30,7	913	6,4	26,5	5,0	23,0	1014	8,3	21,0	5,0	15,4	676	4,2	15,5	5,0	11,6	504	2,6	13,0	5,0	8,0	697	4,9	10,5
10,0	29,1	865	5,8	30,0	10,0	21,3	941	7,2	25,0	10,0	13,8	602	3,4	19,5	10,0	9,8	429	1,9	17,0	10,0	6,3	547	3,2	14,5
15,0	27,5	818	5,2	34,0	15,0	19,7	869	6,3	28,5	15,0	12,1	528	2,7	23,5	15,0	8,1	352	1,4	20,5	15,0	4,5	391	1,8	18,0
20,0	25,9	770	4,7	37,5	20,0	18,0	796	5,3	32,5	20,0	10,4	453	2,1	27,0	20,0	6,2	272	0,9	24,5	20,0	1,6	139	0,3	21,0

V – объем воздуха
PT – тепловая мощность
Tp1 – температура воздуха на входе в аппарат
Tp2 – температура воздуха на выходе из аппарата
Tw1 – температура воды на входе в теплообменник
Tw2 – температура воды на выходе из теплообменника
Qw – расход воды через теплообменник
Δpw – падение давления воды в теплообменнике

ТЕПЛОВЫЕ МОЩНОСТИ

Tw1/Tw2 = 120/90°C					Tw1/Tw2 = 90/70°C					Tw1/Tw2 = 70/50°C					Tw1/Tw2 = 60/40°C					Tw1/Tw2 = 40/30°C				
Tp1	**PT**	**Qw**	**Δpw**	**Tp2**	**Tp1**	**PT**	**Qw**	**Δpw**	**Tp2**	**Tp1**	**PT**	**Qw**	**Δpw**	**Tp2**	**Tp1**	**PT**	**Qw**	**Δpw**	**Tp2**	**Tp1**	**PT**	**Qw**	**Δpw**	**Tp2**
°C	кВт	л/ч	кПа	°C	°C	кВт	л/ч	кПа	°C	°C	кВт	л/ч	кПа	°C	°C	кВт	л/ч	кПа	°C	°C	кВт	л/ч	кПа	°C
LEO L2 BMS																								
V = 3800 м³/ч																								
0,0	50,4	1 500	7,9	43,5	0,0	38,4	1693	10,5	33,0	0,0	27,2	1190	5,9	23,5	0,0	21,5	937	4,0	18,5	0,0	15,6	1 351	8,2	13,5
5,0	48,0	1 428	7,2	46,5	5,0	35,9	1584	9,3	36,0	5,0	24,7	1079	4,9	26,5	5,0	18,9	825	3,2	21,5	5,0	13,0	1 128	5,9	16,0
10,0	45,5	1 355	6,5	49,0	10,0	33,4	1474	8,1	38,5	10,0	22,1	968	4,1	29,0	10,0	16,3	712	2,4	24,0	10,0	10,4	902	4,0	19,0
15,0	43,1	1 283	5,9	52,0	15,0	30,9	1364	7,1	41,5	15,0	19,6	856	3,3	31,5	15,0	13,7	598	1,8	26,5	15,0	7,7	671	2,4	21,5
20,0	40,7	1 211	5,3	54,5	20,0	28,4	1254	6,1	44,0	20,0	17,0	743	2,5	34,5	20,0	11,0	480	1,2	29,5	20,0	4,9	425	1,1	24,0
LEO L3 BMS																								
V = 3400 м³/ч																								
0,0	65,2	1 942	11,9	63,0	0,0	49,4	2182	15,7	48,0	0,0	35,7	1564	9,1	34,5	0,0	28,8	1254	6,4	28,0	0,0	20,5	1 775	12,6	20,0
5,0	62,2	1 852	10,9	65,0	5,0	46,4	2046	13,9	49,5	5,0	32,6	1426	7,7	36,5	5,0	25,6	1115	5,2	29,5	5,0	17,3	1 499	9,3	21,5
10,0	59,2	1 762	10,0	67,0	10,0	43,3	1910	12,3	51,5	10,0	29,5	1289	6,4	38,5	10,0	22,4	975	4,1	31,5	10,0	14,1	1 220	6,5	23,5
15,0	56,2	1 672	9,1	68,5	15,0	40,2	1775	10,8	53,5	15,0	26,3	1150	5,3	40,0	15,0	19,1	832	3,1	33,5	15,0	10,8	935	4,0	25,5
20,0	53,2	1 584	8,2	70,5	20,0	37,1	1639	9,3	55,0	20,0	23,1	1010	4,2	42,0	20,0	15,8	686	2,2	35,0	20,0	7,3	637	2,1	27,0
LEO XL2 BMS																								
V = 5800 м³/ч																								
0,0	94,0	2 799	23,1	52,5	0,0	71,6	3159	30,7	40,0	0,0	51,4	2248	17,5	28,5	0,0	41,2	1794	12,1	23,0	0,0	29,6	2 568	24,4	16,5
5,0	89,5	2 666	21,1	54,5	5,0	67,0	2958	27,2	42,0	5,0	46,8	2046	14,7	31,0	5,0	36,5	1591	9,7	25,5	5,0	24,9	2 161	17,9	19,0
10,0	85,1	2 533	19,2	57,0	10,0	62,5	2757	23,9	44,5	10,0	42,1	1843	12,2	33,5	10,0	31,8	1386	7,6	27,5	10,0	20,2	1 751	12,3	21,0
15,0	80,6	2 400	17,4	59,5	15,0	57,9	2556	20,8	47,0	15,0	37,5	1639	9,9	35,5	15,0	27,1	1179	5,7	30,0	15,0	15,4	1 336	7,6	23,5
20,0	76,2	2 269	15,7	61,5	20,0	53,4	2355	17,9	49,0	20,0	32,8	1433	7,8	38,0	20,0	22,2	969	4,0	32,0	20,0	10,5	910	3,8	25,5
LEO XL3 BMS																								
V = 5300 м³/ч																								
0,0	121,0	3 602	18,7	74,0	0,0	91,6	4043	24,6	56,0	0,0	66,6	2916	14,4	41,0	0,0	54,0	2352	10,2	33,0	0,0	38,2	3 313	20,0	23,5
5,0	115,4	3 436	17,2	75,5	5,0	86,0	3794	21,9	57,5	5,0	60,9	2664	12,3	42,0	5,0	48,1	2097	8,3	34,5	5,0	32,4	2 807	14,9	25,0
10,0	109,9	3 270	15,7	76,5	10,0	80,3	3545	19,4	59,0	10,0	55,1	2411	10,2	43,5	10,0	42,2	1840	6,5	35,5	10,0	26,5	2 297	10,4	26,0
15,0	104,3	3 106	14,3	78,0	15,0	74,7	3296	17,0	60,0	15,0	49,3	2157	8,4	45,0	15,0	36,2	1580	5,0	37,0	15,0	20,5	1 777	6,6	27,5
20,0	98,9	2 944	12,9	79,5	20,0	69,1	3048	14,7	61,5	20,0	43,4	1900	6,7	46,0	20,0	30,1	1314	3,6	38,0	20,0	14,3	1 238	3,5	28,5

V – объем воздуха
PT – тепловая мощность
Tp1 – температура воздуха на входе в аппарат
Tp2 – температура воздуха на выходе из аппарата
Tw1 – температура воды на входе в теплообменник
Tw2 – температура воды на выходе из теплообменника
Qw – расход воды через теплообменник
Δpw – падение давления воды в теплообменнике

ДЕСТРАТИФИКАТОРЫ LEO D



Вес
8,9–19,5 кг

Производительность
2500–7200 м³/ч

Цвет
серый

Корпус
EPP
вспененный полипропилен


ПРИМЕНЕНИЕ

Дестратификаторы предназначены для работы внутри помещений. Работают совместно с аппаратами отопительных систем и применяются для увеличения эффективности отопления высоких объектов промышленного и общественного назначения, таких как: цеха, склады, супермаркеты, выставочные залы.


ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АППАРАТОВ

- **LEO D BMS**
  с модулем управления DRV D со встроенным датчиком температуры дает возможность подключения к СИСТЕМЕ FLOWAIR


ГАБАРИТЫ

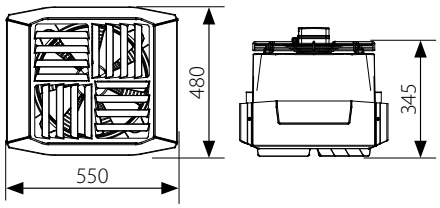

LEO D S BMS

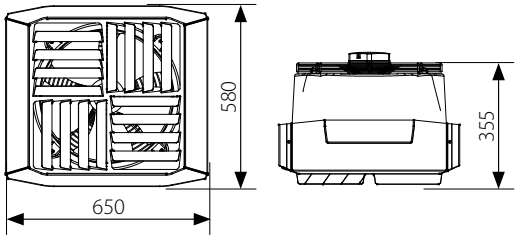

LEO D L BMS

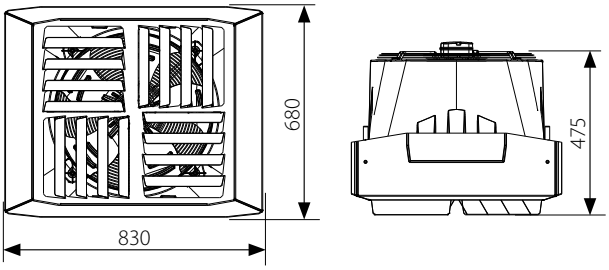

LEO D XL BMS

чертежи CAD, файлы REVIT, а также техническая документация для всех моделей доступна на www.flowair.ru


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Дестратификаторы **LEO D**	**LEO D S BMS**	**LEO D L BMS**	**LEO D XL BMS**
Вентилятор	3-скоростной осевой двигатель, однофазный, переменного тока	3-скоростной осевой двигатель, однофазный, переменного тока	3-скоростной осевой двигатель, однофазный, переменного тока
Производительность [м³/ч]	2500	5200	7200
Питание [В/Гц]	230/50	230/50	230/50
Макс. потребление тока [А]	0,5	1,3	2,0
Макс. потребление мощности [Вт]	110	280	450
IP / Класс изоляции	54/F	54/F	54/F
Макс. уровень акустического давления [дБ (А)] [(1)]	56,9	65,7	72,8
Корпус	EPP – вспененный полипропилен	EPP – вспененный полипропилен	EPP – вспененный полипропилен
Цвет	серый	серый	серый
Рабочая среда	внутри помещений	внутри помещений	внутри помещений
Макс. рабочая температура [°C]	60	60	60
Позиция работы	вертикальная	вертикальная	вертикальная
Вес аппарата [кг]	8,9	13,9	19,5

[(1)] Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500м³, на расстоянии 5м от аппарата

УСТАНОВКА


Дестратификатор оснащен крепежными держателями, которые облегчают установку на шпильках.

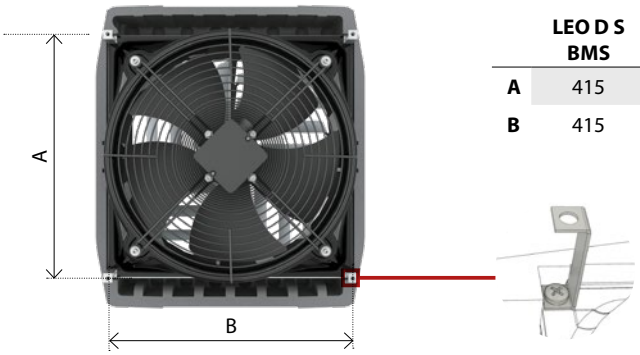

	LEO D S BMS	**LEO D L BMS**	**LEO D XL BMS**
A	415	515	665
B	415	515	585

ЗАДАЧИ ДЕСТРАТИФИКАТОРА

Основной задачей дестрификатора является предотвращение скапливания нагретого воздуха в верхних частях помещения. Осевой вентилятор засасывает нагретый воздух и перенаправляет его вниз, в область пребывания людей. Это снижает потери тепла через перекрытие и ускоряет обогрев здания.

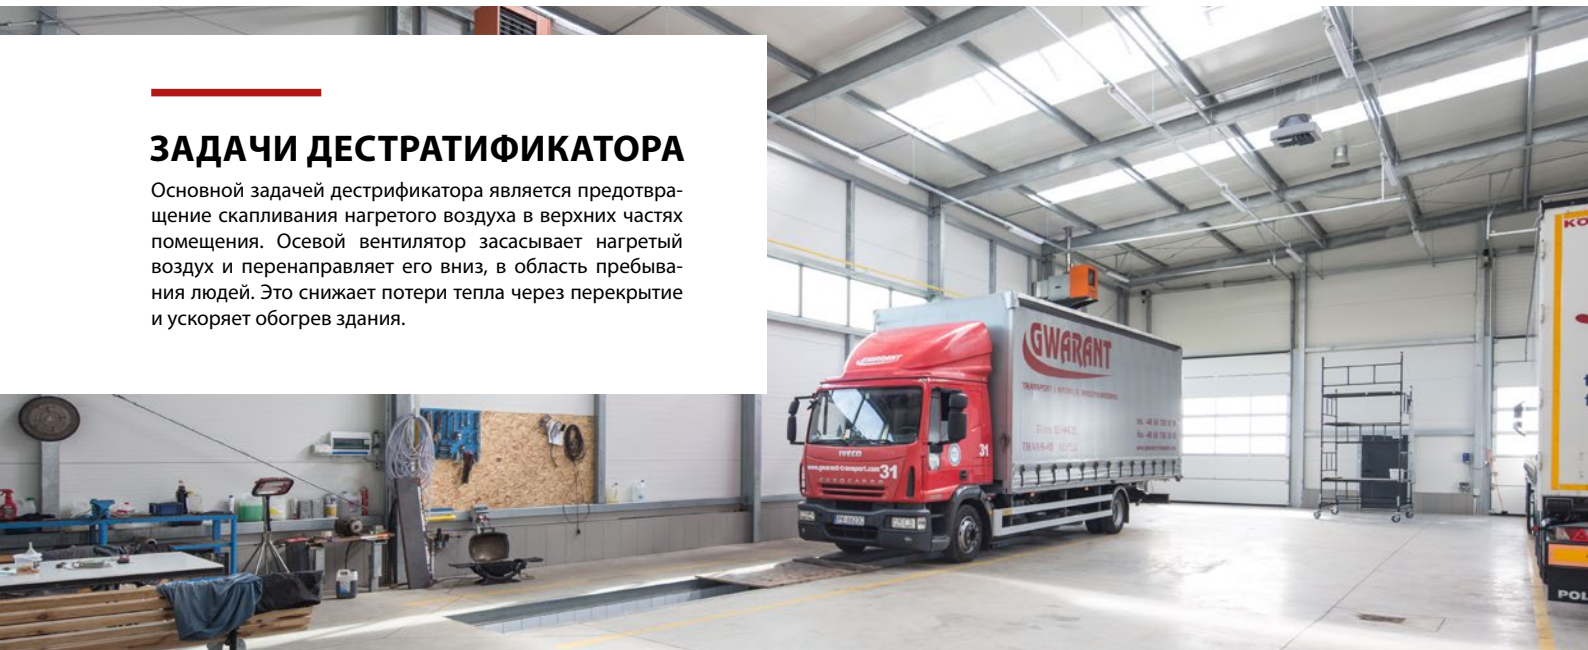


ПОДБЕРИТЕ ДЕСТРАТИФИКАТОР ОТВЕЧАЮЩИЙ ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ

Дестратификатор LEO D поддерживает работу отопительной системы, препятствуя накоплению теплого воздуха в верхней части помещения.

Три размера дестратификаторов позволяют точно подобрать аппараты с учетом высоты помещения.

Широкий диапазон производительности от 2500 до 7200 м³/ч гарантирует высокую эффективность и комфорт использования как в низких, так и высоких помещениях.

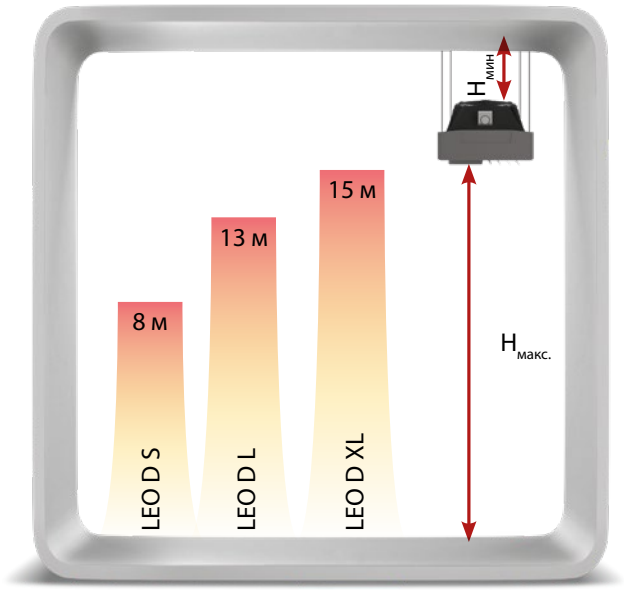

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДЕСТРАТИФИКАЦИИ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДЕСТРАТИФИКАЦИЯ

Это система управления аппаратами, при которой тепло из верхних частей помещения опускается в зону пребывания людей. Тем самым обеспечивается экономичное использование тепловой и электрической энергии пользователем. Дестратификатор включается автоматически, когда под потолком помещения накапливается достаточное количество тепловой энергии. Также СИСТЕМА автоматически включает воздухонагреватель LEO в случае, если заданная температура в помещении не достигнута.

- **Шаг 1** – запуск дестратификаторов, чтобы сбить тепло из-под потолка в зону пребывания людей.
- **Шаг 2** - запуск воздухонагревателей с целью повышения температуры воздуха до заданной и обеспечения теплового комфорта в помещении.




Смотрите видеоролики на нашем сайте www.flowair.ru во вкладке СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЕ

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АППАРАТОВ В РАМКАХ СИСТЕМЫ FLOWAIR


макс. 31 аппарат совместимых с СИСТЕМОЙ FLOWAIR

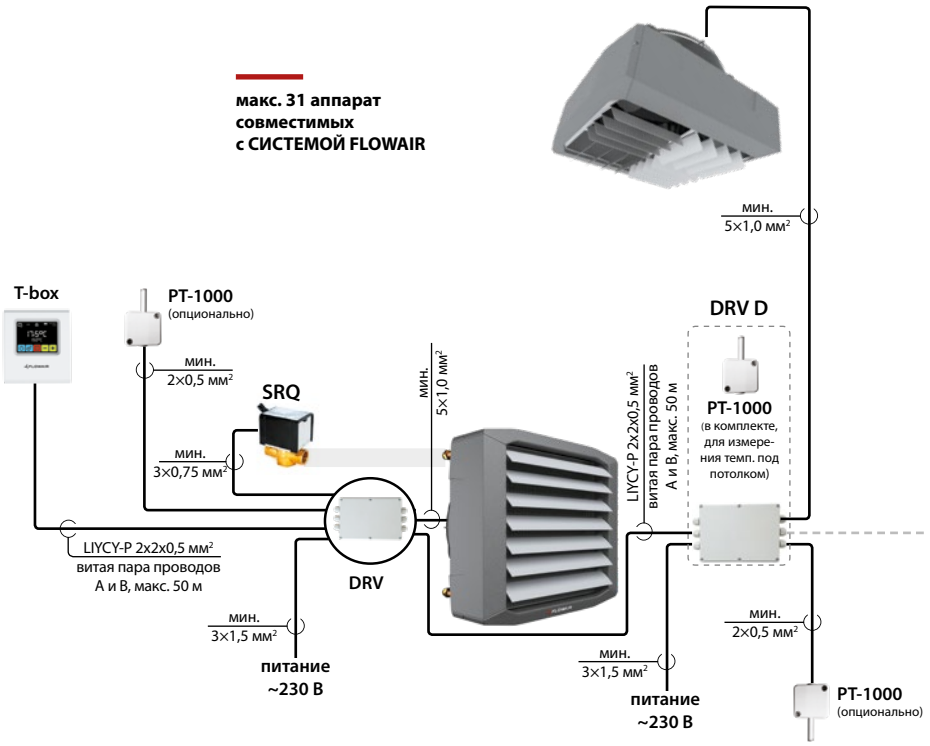


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

- **T-box**
  инновационный контроллер с сенсорным дисплеем
- **PT–1000**
  настенный датчик измерения температуры
- **SRQ**
  клапан с сервоприводом

УПРАВЛЕНИЕ T-box

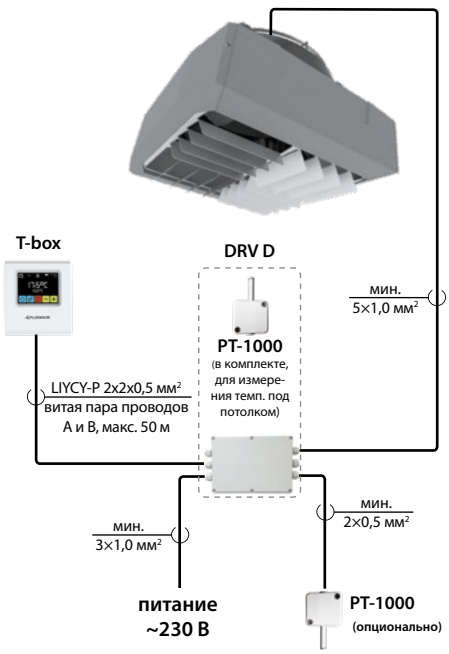

УПРАВЛЕНИЕ ON/OFF

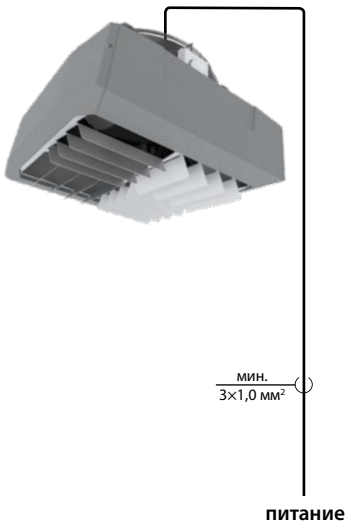



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ LEO EL



Тепловая мощность
5,3–22,8 кВт

Вес
19,7 / 27,8 кг

Корпус
сталь

Производительность
2000/4250 м³/ч

Цвет
серебристо-графитовый


ПРИМЕНЕНИЕ

Крупные и малые объекты: производственные цеха, склады, стадионы, депо, торговые павильоны, мастерские, гаражи и производственные помещения.


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Электрические воздухонагреватели LEO EL предназначены для работы внутри помещений. Они применяются там, где нет доступа к другим источником тепла – газовой или водяной системе.

ГАБАРИТЫ

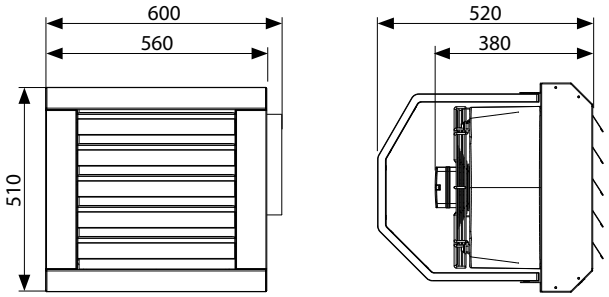

LEO EL S BMS

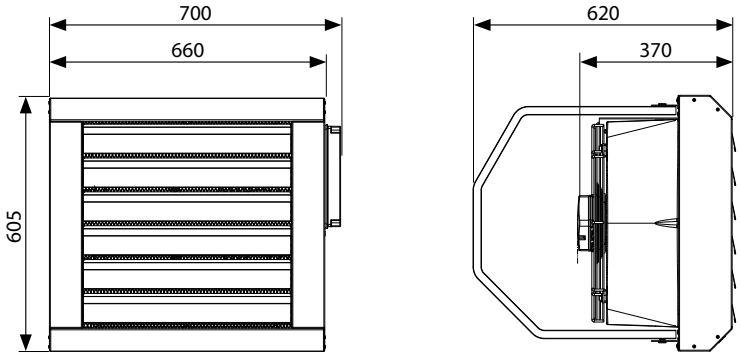

LEO EL L BMS

чертежи CAD, файлы REVIT, а также техническая документация для всех моделей доступна на www.flowair.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


Электрические воздухонагреватели **LEO EL**	LEO EL S BMS	LEO EL L BMS
Тепловая мощность [кВт][1]	6,0 / 10,8	8,8 /16,3 / 22,8
Производительность [м³/ч]	2000	4250
Питание [В/Гц]	3×400	3×400
Макс. потребление тока [А]	15,6	33,3
IP / Класс изоляции	20	20
Макс. уровень акустического давления [дБ(А)][2]	56,3	64,1
Макс. длина потока воздуха [м][3]	14	24,0
Макс. рабочая температура [°C]	50	50
Вес аппарата [кг]	19,7	27,8


[1] Для температуры 0°C на входе в аппарат и III скорости вращения вентилятора
[2] Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м³, на расстоянии 5 м от аппарата
[3] Длина потока изотермического воздуха при граничной скорости 0,5 м/с

УСТАНОВКА

подпотолочная установка

настенная установка

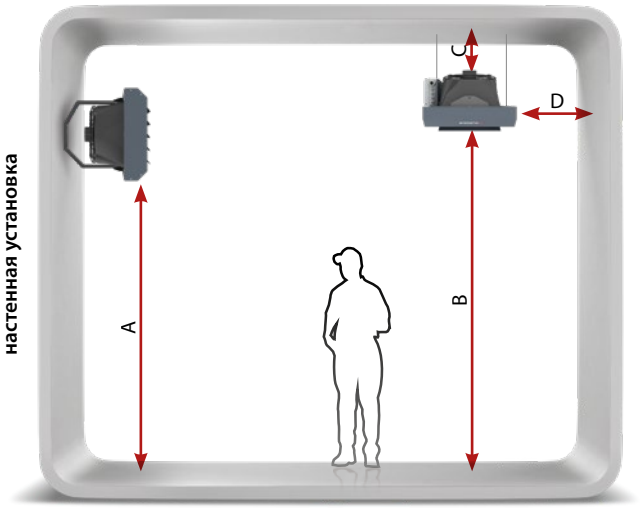




Поворотная консоль позволяет установить аппарат вертикально или горизонтально к перегородке.

МОНТАЖНЫЕ РАССТОЯНИЯ

	EL S BMS	EL L BMS
A [м]	макс. 3,0	макс. 6,0
B [м]	макс. 6,0	макс. 9,0
C [м]	мин. 0,2	мин. 0,2
D [м]	мин. 0,5	мин. 0,5

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ T-box

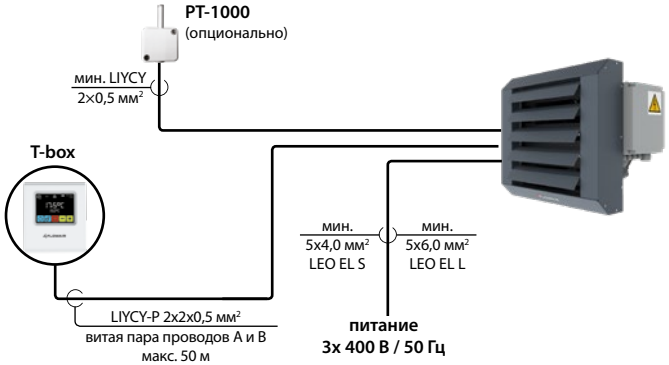


Возможность совместной работы аппаратов с СИСТЕМОЙ FLOWAIR



ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ

ЗАВЕСЫ И ЗАВЕСЫ-НАГРЕВАТЕЛИ ELiS

Длина потока воздуха – сравнение

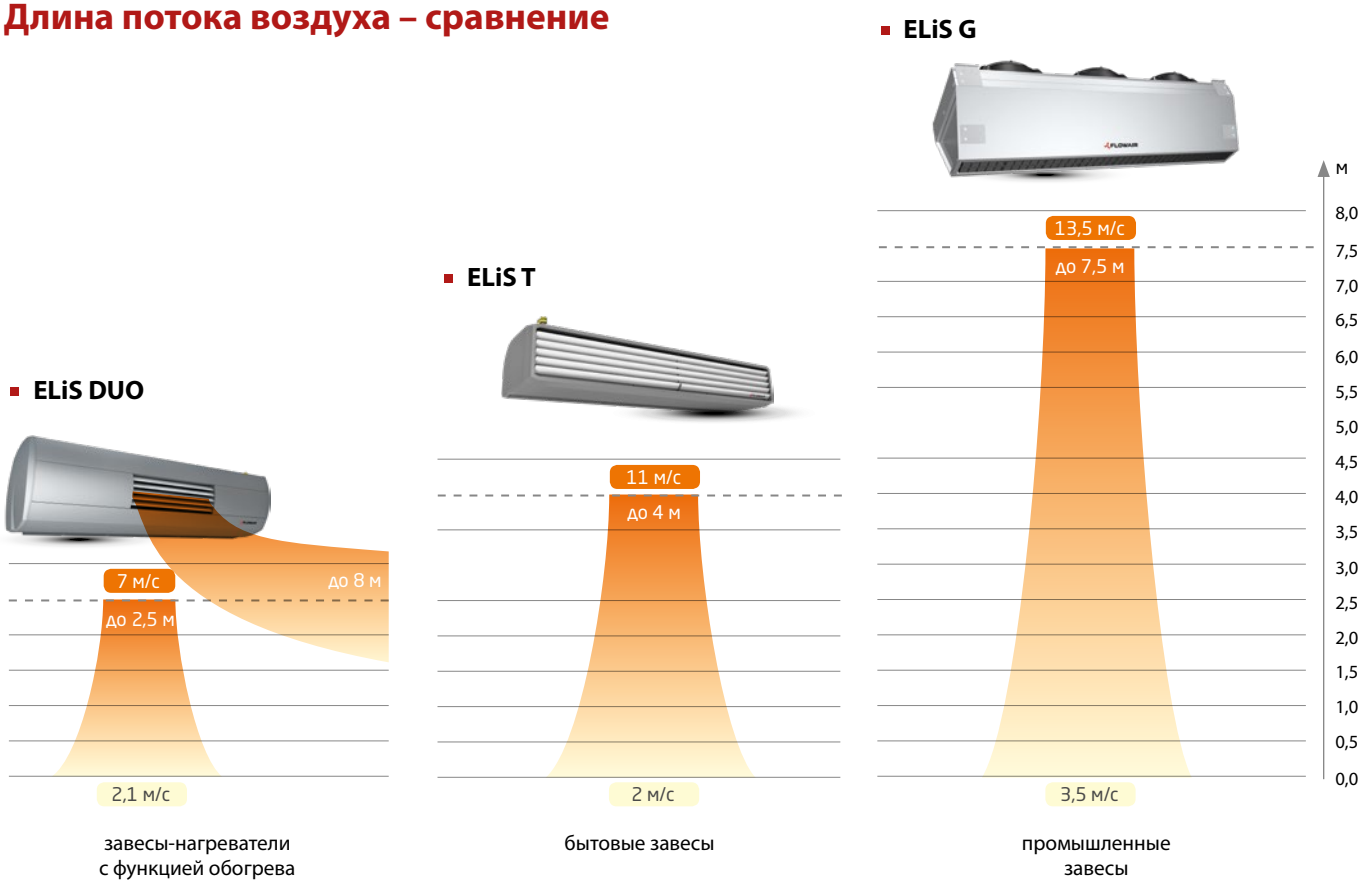

завесы-нагреватели с функцией обогрева

бытовые завесы

промышленные завесы

Скорость на выходе из аппарата

Скорость на высоте 0 м

ПРИМЕНЕНИЕ



- ресепшн
- банкетные залы
- магазины



- торговые центры
- рестораны
- вокзалы



- промышленные цеха
- логистические центры
- склады

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

	ELiS DUO	ELiS T	ELiS G
Вариант	+ ϟ	N + ϟ	N + ϟ
Высота монтажа	≤ 2,5 м	≤ 4 м	≤ 7,5 м
Производительность	2100–3700 м³/ч	1900–5300 м³/ч	4000–8600 м³/ч
Уровень акустического давления	45–60 дБ(А)	55–65 дБ(А)	44–68 дБ(А)
BMS	в стандарте	подключение через DRV ELiS	подключение через DRV ELiS

N без обогрева (N) + с водяным обогревом (W) ϟ с электрическим обогревом (E)



ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ ELiS T



Макс. длина потока[1]
4 м

Тепловая мощность[2]
10,1–49,3 кВт

Производительность
1900–5300 м³/ч

Корпус
сталь, пластик, EPP, аллюминий

Размер
1 / 1,5 / 2 м

Цвет
серый

Вес
20,7-37,5 кг

[1] Длина вертикального потока изотермического воздуха при граничной скорости 2 м/с
[2] Для работы на III скорости вентилятора, при температуре теплоносителя 90/70°C, температуре воздуха на входе в аппарат 10°C


ПРИМЕНЕНИЕ

Завесы ELiS T предназначены для применения внутри объектов промышленного и общественного назначения с повышенными эстетическими требованиями, такие как: магазины, рестораны, спортзалы, торговые центры, аэропорты, а также мастерские, склады, вокзалы и производственные цеха.
Завесы ELiS T предназначены для горизонтальной и вертикальной установки.


ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ЗАВЕС

- без обогрева (N)
- с водяным обогревом (W)
- с электрическим обогревом (E)


ГАБАРИТЫ




T-N/W/E-100



T-N/W/E-150



T-N/W/E-200



[1] Размеры касаются только завесы с водяным теплообменником ELiS T-W.

чертежи CAD, файлы REVIT, а также техническая документация для всех моделей доступна на www.flowair.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


Воздушные завесы **ELiS T**	T-N-100	T-W-100	T-E-100	T-N-150	T-W-150	T-E-150	T-N-200	T-W-200	T-E-200
Питание [В/Гц]	230/50	230/50	3x400/50	230/50	230/50	3x400/50	230/50	230/50	3x400/50
Макс. потребление тока [А]	1,8	1,7	11,0	1,9	1,8	16,6	2,1	2,0	22,4
Макс. потребление мощности [кВт]	0,39	0,38	7,5	0,42	0,4	11,5	0,46	0,44	15,5
IP/Класс изоляции	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Производительность [м³/ч]	2900	2300	2300	4000	3900	3900	5300	5100	5100
Уровень акустического давления [дБ(А)][(1)]	63	60	60	64	61	61	65	62	62
Макс. длина потока воздуха [м][(2)]	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Вес аппарата [кг]	20,7	22,1	24,0	27,0	29,5	31,5	31,5	34,3	37,0

[(1)] Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м³, на расстоянии 5 м от аппарата
[(2)] На картинке - 3 м/с

УСТАНОВКА



Возможность вертикальной установки завесы ELiS T при помощи монтажных консолей.



Завесы ELiS T оснащены крепежными отверстиями для установки монтажных шпилек.



Монтажная консоль дает возможность быстрой и легкой установки завесы над дверным проемом двумя способами (поставляется опционально).

или






УПРАВЛЕНИЕ


ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ **ELiS T**

	Управление **TS**	Управление **T-box**
Способ управления		
Ручная 3-ступенчатая регулировка производительности	✓	✓
Автоматическая 3-ступенчатая регулировка производительности		✓
Режим работы		
Отопление / Вентиляция	✓	✓
Работа в зависимости от дверного датчика и температуры	✓	✓
Недельный таймер		✓
BMS		✓
Режим задержки выключения завес		✓
Режим ожидания		✓
Интеграция с СИСТЕМОЙ FLOWAIR		✓
Максимальное количество подключенных аппаратов		
С помощью контроллера	2	31
С помощью 1-го распределителя RX	6	–
С помощью 2-х распределителей RX	12	–
С помощью 3-х распределителей RX	18	–
Тип вентилятора		
AC – 3-скоростной вентилятор	✓	✓

УПРАВЛЕНИЕ TS

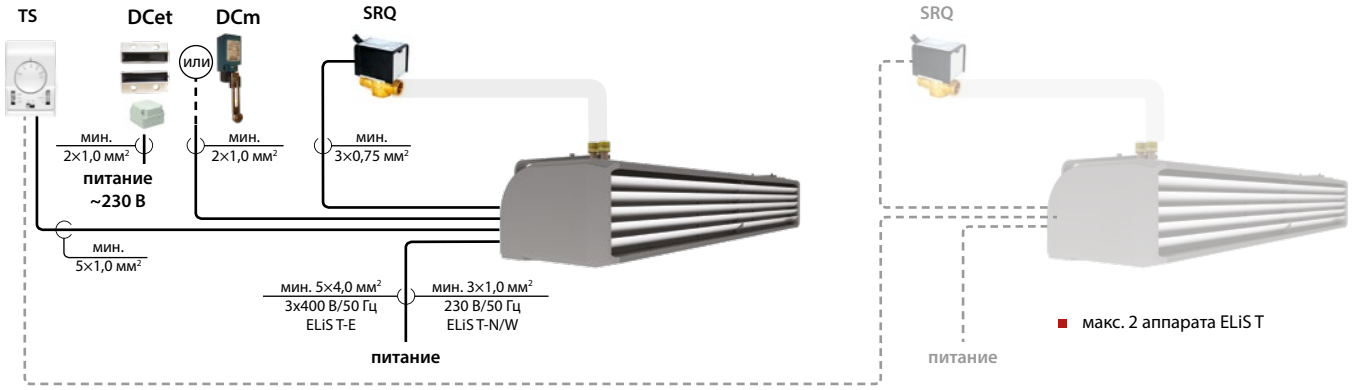

УПРАВЛЕНИЕ T-box

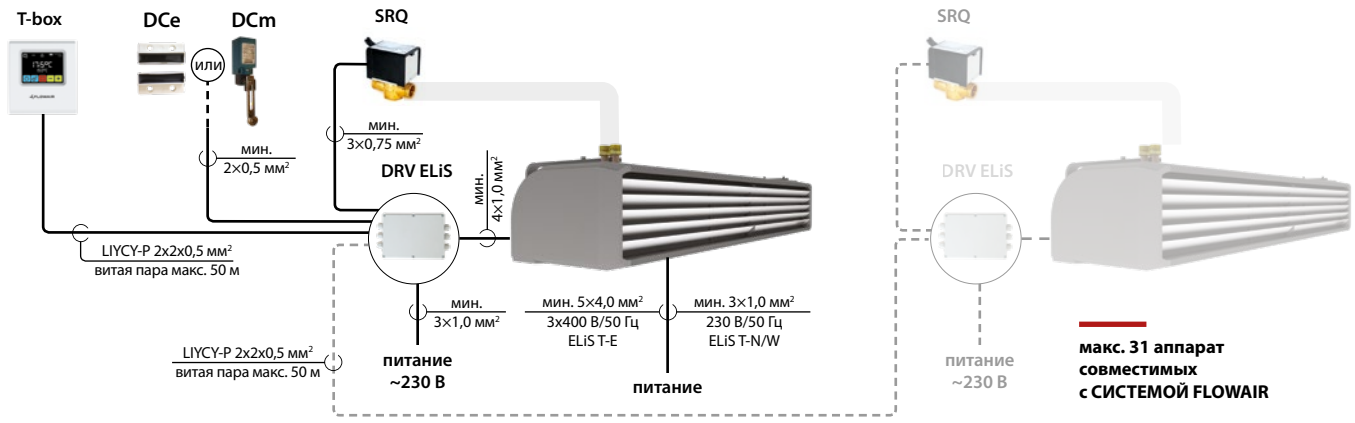

Подробные схемы подключения доступны в технической документации на сайте www.flowair.ru.

ТЕПЛОВЫЕ МОЩНОСТИ

ДЛЯ ЗАВЕС С ВОДЯНЫМ ОБОГРЕВОМ

ELiS T-W-100

Tp1	V	PT	Qw	Δpw	Tp2	PT	Qw	Δpw	Tp2
°C	м³/ч	кВт	л/ч	кПа	°C	кВт	л/ч	кПа	°C
		Tw1/Tw2 = 90/70°C				**Tw1/Tw2 = 80/60°C**			
0		11,7/12,3/12,9	516/544/571	1,7/1,8/2	18/17,5/17	9,8/10,3/10,8	430/454/476	1,2/1,4/1,5	15/14,5/14
5		10,9/11,5/12	480/507/531	1,5/1,6/1,8	22/21,5/21	9/9,5/9,9	394/415/436	1,1/1,2/1,3	19/18,5/18
10	1900/2100/2300	10,1/10,6/11,1	444/469/492	1,3/1,4/1,5	25,5/25/24,5	8,1/8,6/9	357/377/395	0,9/1/1,1	22,5/22/21,5
15		9,3/9,8/10,2	408/430/451	1,1/1,2/1,3	29/28,5/28	7,3/7,7/8,1	321/338/355	0,7/0,8/0,9	26/25,5/25
20		8,4/8,9/9,3	372/392/411	0,9/1/1,1	33/32,5/32	6,5/6,8/7,1	283/299/314	0,6/0,6/0,7	30/29,5/29
		Tw1/Tw2=70/50°C				**Tw1/Tw2 = 60/40°C**			
0		7,8/8,3/8,7	342/361/379	0,8/0,9/1	12/11,5/11	5,7/6/6,3	248/262/276	0,5/0,5/0,6	9/8,5/8
5		7/7,4/7,7	305/322/338	0,7/0,8/0,8	16/15,5/15	4,8/5/5,3	207/220/232	0,4/0,4/0,4	12,5/12/11,5
10	1900/2100/2300	6,1/6,5/6,8	267/282/296	0,5/0,6/0,7	19,5/19/18,5	3,7/3,9/4,2	159/172/183	0,2/0,3/0,3	16/15,5/15
15		5,2/5,5/5,8	229/242/254	0,4/0,5/0,5	23/22,5/22	1,9/2/2,1	85/87/89	0,1/0,1/0,1	18,5/18/17,5
20		4,3/4,6/4,8	188/199/210	0,3/0,3/0,4	27/26,5/26	1,6/1,6/1,7	70/71/73	0,1/0,1/0,1	22,5/22/22

ELiS T-W-150

Tp1	V	PT	Qw	Δpw	Tp2	PT	Qw	Δpw	Tp2
°C	м³/ч	кВт	л/ч	кПа	°C	кВт	л/ч	кПа	°C
		Tw1/Tw2 = 90/70°C				**Tw1/Tw2 = 80/60°C**			
0		20,6/21,9/23,2	907/968/1026	5,8/6,5/7,2	19,5/18,5/17,5	17,5/18,7/19,8	769/821/870	4,4/4,9/5,5	17/16/15
5		19,2/20,5/21,7	848/905/959	5,1/5,8/6,4	23/22/21	16,2/17,3/18,3	710/758/802	3,8/4,3/4,7	20,5/19,5/18,5
10	3100/3500/3900	17,9/19,1/20,2	789/842/892	4,5/5/5,6	27/26/25	14,8/15,8/16,7	650/694/735	3,2/3,6/4	24,5/23,5/22,5
15		16,5/17,7/18,7	730/779/824	3,9/4,4/4,8	31/30/29	13,4/14,3/15,2	591/630/667	2,7/3,1/3,4	28/27/26
20		15,2/16,2/17,2	670/715/757	3,3/3,7/4,1	34,5/33,5/32,5	12,1/12,9/13,6	530/566/599	2,2/2,5/2,8	32/31/30
		Tw1/Tw2 = 70/50°C				**Tw1/Tw2 = 60/40°C**			
0		14,4/15,4/16,3	631/674/714	3,2/3,6/4	14/13/12	11,3/12/12,8	492/525/556	2,1/2,4/2,6	11/10/9
5		13,1/13,9/14,8	572/610/646	2,6/3/3,3	18/17/16	9,9/10,6/11,2	431/460/487	1,7/1,9/2,1	15/14/13
10	3100/3500/3900	11,7/12,5/13,2	511/546/578	2,2/2,4/2,7	22/21/20	8,5/9/9,6	369/394/417	1,3/1,4/1,6	18,5/17,5/16,5
15		10,3/11/11,6	450/481/509	1,7/1,9/2,1	25,5/24,5/23,5	7/7,5/7,9	305/327/346	0,9/1/1,1	22,5/21,5/20,5
20		8,9/9,5/10	389/415/439	1,3/1,5/1,6	29,5/28,5/27,5	5,5/5,9/6,2	239/256/272	0,6/0,7/0,07	26/25/24

ELiS T-W-200

Tp1	V	PT	Qw	Δpw	Tp2	PT	Qw	Δpw	Tp2
°C	м³/ч	кВт	л/ч	кПа	°C	кВт	л/ч	кПа	°C
		Tw1/Tw2 = 90/70°C				**Tw1/Tw2 = 80/60°C**			
0		23,5/28/31,4	1037/1234/1387	8,5/11,7/14,5	23/20/18	20,2/24/26,9	885/1052/1183	6,5/9/11,1	19/17/15
5		22/26,2/29,4	972/1155/1299	7,5/10,3/12,8	27/24/22	18,6/22,2/24,9	819/974/1095	5,7/7,8/9,6	23,5/21/19,5
10	3000/4100/5100	20,5/24,4/27,4	906/1077/1211	6,6/9,1/11,3	30/27/26	17,1/20,4/22,9	753/895/1005	4,9/6,7/8,2	27/24,5/23
15		19/22,6/25,4	840/998/1122	5,8/7,9/9,8	34/31/29	15,6/18,6/20,8	686/815/916	4,1/5,6/7	30/28/27
20		17,5/20,8/23,4	774/919/1033	5/6,8/8,4	38/35/33	14,1/16,7/18,8	619/735/826	3,4/4,7/5,8	33,5/32/30,5
		Tw1/Tw2 = 70/50°C				**Tw1/Tw2 = 60/40°C**			
0		16,8/19,9/22,4	733/872/980	4,8/6,6/8,1	16,5/14,5/12,5	13,3/15,8/17,8	581/690/776	3,3/4,5/5,5	13/11,5/10
5		15,2/18,1/20,6	667/792/891	4/5,5/6,8	20/18/16	11,8/14/15,7	513/610/686	2,6/3,6/4,4	16,5/15/14
10	3000/4100/5100	13,7/16,3/18,3	600/713/801	3,3/4,6/5,6	23,5/21,5/20,5	10,2/12,1/13,6	445/529/595	2/2,7/3,4	20/19/18
15		12,2/14,5/16,2	532/632/710	2,7/3,7/4,5	27/25/24	8,6/10,2/11,5	376/447/502	1,5/2/2,5	23,5/22,5/21,5
20		10,6/12,6/14,4	464/551/619	2,1/2,9/3,5	30,5/28,5/27,5	7/8,3/9,4	304/362/408	1/1,4/1,7	26,5/25,5/25

Технические данные, касающиеся других параметров теплоносителя, можете узнать у Вашего менеджера по телефону.

V – объем воздуха
PT – тепловая мощность
Tp1 – температура воздуха на входе в аппарат
Tp2 – температура воздуха на выходе из аппарата
Tw1 – температура воды на входе в теплообменник
Tw2 – температура воды на выходе из теплообменника
Qw – расход воды через теплообменник
Δpw – падение давления воды в теплообменнике


ДЛЯ ЗАВЕС С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОГРЕВОМ

	T-E-100			T-E-150			T-E-200		
	I скорость	II скорость	III скорость	I скорость	II скорость	III скорость	I скорость	II скорость	III скорость
Питание [В/Гц]	3x400/50			3x400/50			3x400/50		
Номинальный ток [А][(1)]	10,2	10,5	11	15,9	16,1	16,6	21,5	21,8	22,4
Мощность нагрева [кВт][(1)]	7,1	7,3	7,5	11	11,2	11,5	14,9	15,1	15,5
Изменение температуры (ΔT) [°C][(1)]	12	12	11	13	12	12	14	14	13

(1) Для температуры 10°C на входе в аппарат

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Гидравлическое подключение завесы ELiS

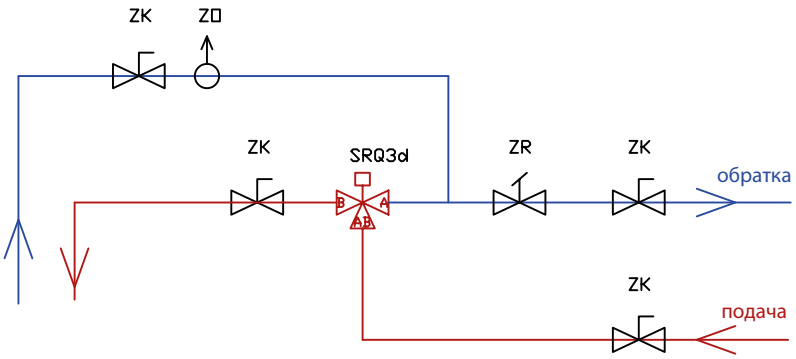

ZO – воздушный клапан
ZK – запорный клапан
ZR – балансировочный клапан
SRQ3d – 3-ходовой клапан
с сервоприводом




INSTRUKCJA
TELEFONY ALARMOWE
TIW-M

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ ELiS DUO



Макс. длина потока[1]
2,5 м

Тепловая мощность[2]
10,1–29,0 кВт

Производительность
2100–3700 м³/ч

Корпус
сталь, пластик

Размер
1 / 2 м

Цвет
серый/белый

Вес
23,9–41,1 кг

[1] Длина вертикального потока изотермического воздуха при граничной скорости 2 м/с
[2] Для работы на III скорости вентилятора, при температуре теплоносителя 90/70°C, температуре воздуха на входе в аппарат 10°C


ПРИМЕНЕНИЕ

Завесы-нагреватели ELiS DUO предназначены для применения внутри помещений с повышенными эстетическими требованиями, таких как ресепшн, аптеки, магазины, павильоны, торговые центры, банкетные залы.
Завеса-нагреватель ELiS DUO - устройство 2 в 1, предназначенное для создания воздушного барьера на входе и эффективного обогрева помещения.


ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ЗАВЕС

- с водяным обогревом (W)
- с электрическим обогревом (E)


ГАБАРИТЫ

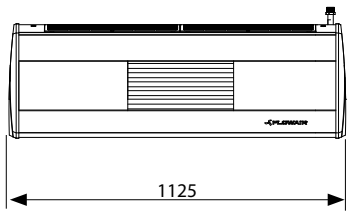

DUO-/W/E-100

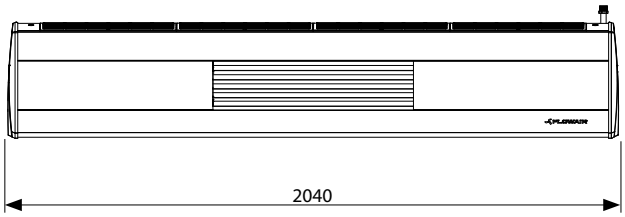

DUO-/W/E-200



[1] Размеры касаются только завесы с водяным теплообменником ELiS DUO-W.

чертежи CAD, файлы REVIT, а также техническая документация для всех моделей доступна на www.flowair.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Воздушные завесы **ELiS DUO**	**ELiS DUO-W-100**	**ELiS DUO-E-100**	**ELiS DUO-W-200**
Питание [В/Гц]	230/50	3x400/50	230/50
Макс. потребление тока [А]	1,1	14,7	1,85
Макс. потребление мощности [кВт]	0,25	10,1	0,43
IP/Класс изоляции	21	21	21
Производительность завесы [м³/ч]	1400	1400	3000
Производительность воздухонагревателя [м³/ч]	700	700	700
Уровень акустического давления [дБ(А)][(1)]	58	58	60
Длина потока воздуха завесы [м][(2)]	2,5	2,5	2,5
Длина потока воздуха воздухонагревателя[(3)] [м]	8	8	8
Вес аппарата [кг]	23,9	28,5	41,1

[(1)] Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м³, на расстоянии 5 м от аппарата
[(2)] Длина вертикального потока изотермического воздуха, при граничной скорости 2 м/с
[(3)] Длина горизонтального потока изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с

УСТАНОВКА




УПРАВЛЕНИЕ


ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ **ELiS DUO**

	Управление **TS**	Управление **T-box**
Способ управления		
Ручная 3-ступенчатая регулировка производительности	✓	✓
Автоматическая 3-ступенчатая регулировка производительности		✓
Режим работы		
Отопление / Вентиляция	✓	✓
Работа в зависимости от дверного датчика и температуры	✓	✓
Недельный таймер		✓
BMS		✓
Режим задержки выключения завес		✓
Режим ожидания		✓
Интеграция с СИСТЕМОЙ FLOWAIR		✓
Максимальное количество подключенных аппаратов		
С помощью контроллера	5	31
С помощью 1-го распределителя RX	–	–
С помощью 2-х распределителей RX	–	–
С помощью 3-х распределителей RX	–	–
Тип вентилятора		
AC – 3-скоростной вентилятор	✓	✓

УПРАВЛЕНИЕ TS

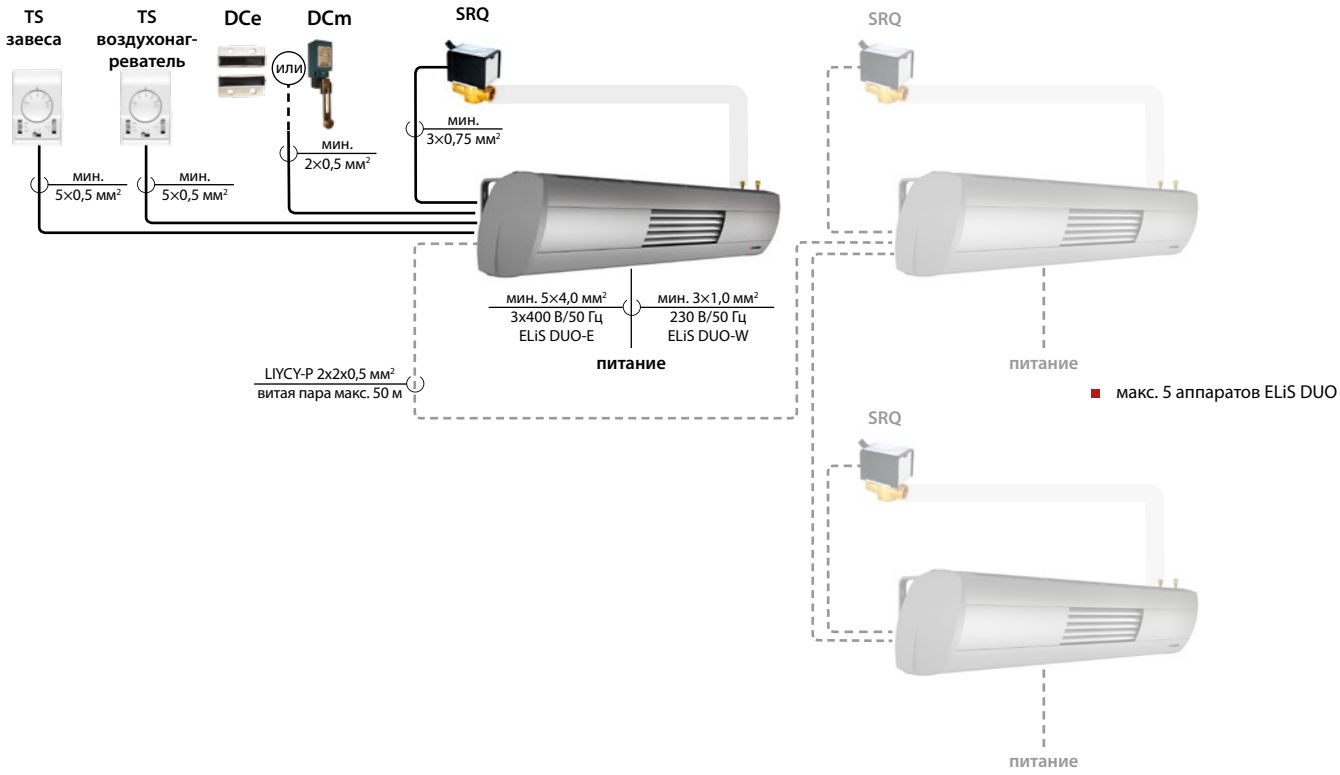


УПРАВЛЕНИЕ T-box

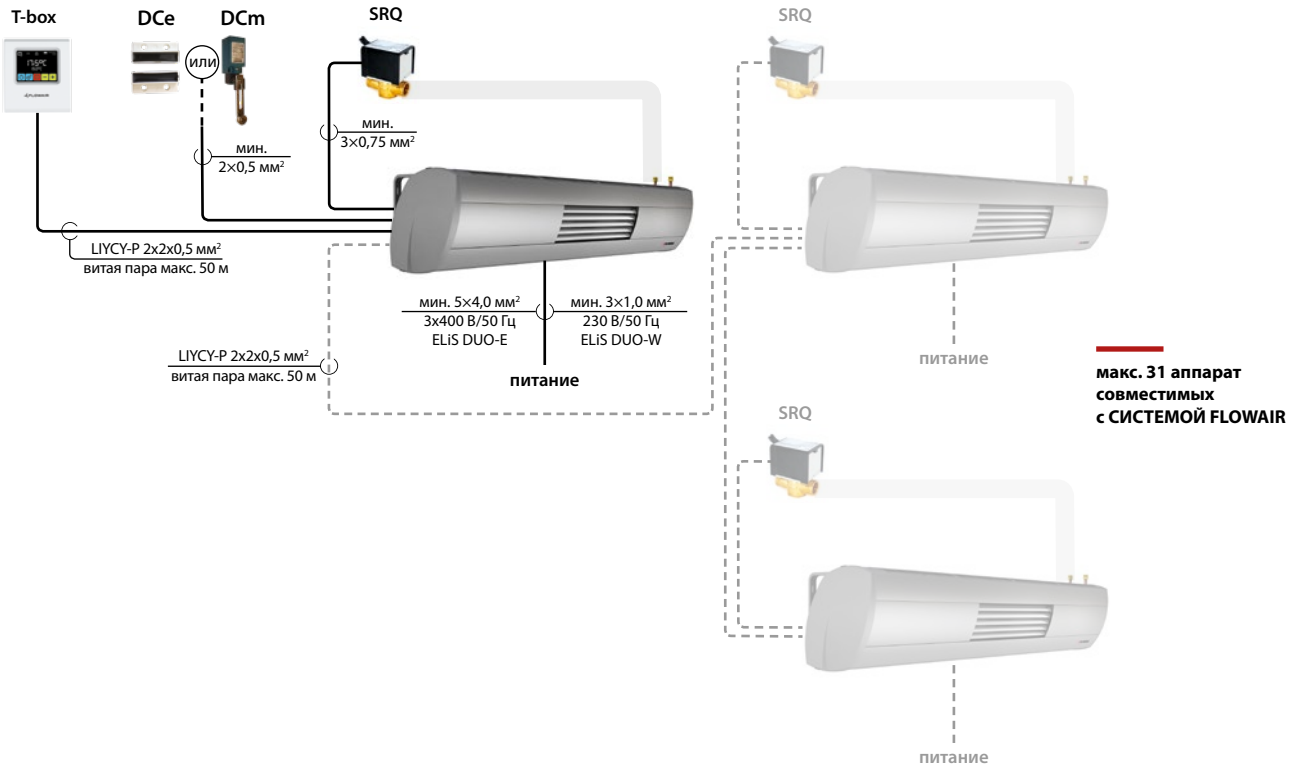

Подробные схемы подключения доступны в технической документации на сайте www.flowair.ru.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Гидравлическое подключение завесы ELiS

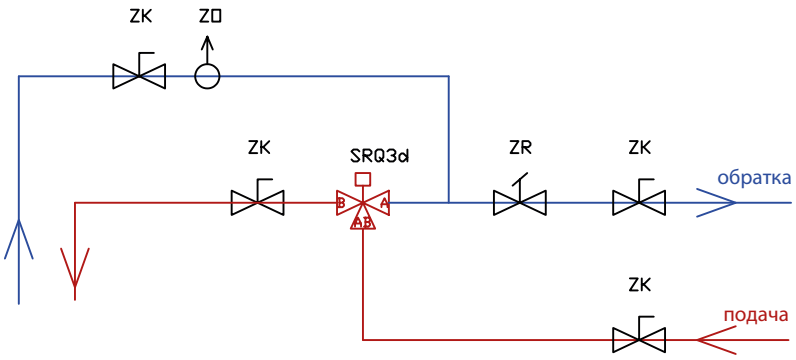

ZO – воздушный клапан
ZK – запорный клапан
ZR – балансировочный клапан
SRQ3d – 3-ходовой клапан
с сервоприводом

ТЕПЛОВЫЕ МОЩНОСТИ

ДЛЯ ЗАВЕС С ВОДЯНЫМ ОБОГРЕВОМ

ELiS DUO-W-100

Параметры завесы						Параметры воздухонагревателя				
Tp1	**V**	**PT**	**Qw**	**Δpw**	**Tp2**	**V**	**PT**	**Qw**	**Δpw**	**Tp2**
°C	м³/ч	кВт	л/ч	кПа	°C	м³/ч	кВт	л/ч	кПа	°C
		Tw1/Tw2 = 90/70°C					**Tw1/Tw2 = 90/70°C**			
0		12,1/14,9/17,2			42/37/34		6,1/7,4/8,6			42/37/34
5		11,2/13,7/15,9			44/40/37		5,6/6,9/8,0			44/40/37
10	800/1100/1400	10,3/12,6/14,7	макс. 1141	макс. 12,8	47/43/40	400/550/700	5,2/6,3/7,3	макс. 1141	макс. 12,8	47/43/40
15		9,4/11,6/13,4			49/46/43		4,7/5,8/6,7			49/46/43
20		8,6/10,5/12,2			52/48/46		4,3/5,3/6,1			52/48/46
		Tw1/Tw2 = 80/60°C					**Tw1/Tw2 = 80/60°C**			
0		10,4/12,8/14,8			36/32/29		5,2/6,4/7,4			36/32/29
5		9,5/11,7/14,8			38/35/32		4,8/6,4/6,8			38/35/32
10	800/1100/1400	8,6/10,6/12,3	макс. 976	макс. 9,9	41/38/35	400/550/700	4,3/5,3/6,1	макс. 976	макс. 9,9	41/38/35
15		7,8/9,5/11,1			43/40/38		3,9/4,8/5,5			43/40/38
20		6,9/8,5/9,8			46/43/41		3,4/4,2/4,9			46/43/41
		Tw1/Tw2 = 70/50°C					**Tw1/Tw2 = 70/50°C**			
0		8,7/10,7/12,4			30/27/24		4,35/5,3/6,2			30/27/24
5		7,8/9,6/11,1			32/30/27		3,9/4,8/5,6			32/30/27
10	800/1100/1400	6,9/8,5/9,9	макс. 811	макс. 7,3	35/32/30	400/550/700	3,5/4,3/4,9	макс. 811	макс. 7,3	35/32/30
15		6,1/7,5/8,7			37/35/33		3/3,7/4,3			37/35/33
20		5,2/6,4/7,5			39/37/36		2,6/3,2/3,7			39/37/36
		Tw1/Tw2 = 60/40°C					**Tw1/Tw2 = 60/40°C**			
0		7,0/8,5/9,9			24/21/20		3,5/4,3/4,9			24/21/20
5		6,1/7,5/8,6			26/24/22		3,0/3,7/4,3			26/24/22
10	800/1100/1400	5,2/6,4/7,4	макс. 646	макс. 5,0	29/27/25	400/550/700	2,6/3,2/3,7	макс. 646	макс. 5,0	29/27/25
15		4,3/5,3/6,2			31/29/28		2,2/2,7/3,1			31/29/28
20		3,5/4,3/5,0			33/32/31		1,7/2,1/2,5			33/32/31

ELiS DUO-W-200

Параметры завесы						Параметры воздухонагревателя				
Tp1	**V**	**PT**	**Qw**	**Δpw**	**Tp2**	**V**	**PT**	**Qw**	**Δpw**	**Tp2**
°C	м³/ч	кВт	л/ч	кПа	°C	м³/ч	кВт	л/ч	кПа	°C
		Tw1/Tw2 = 90/70°C					**Tw1/Tw2 = 90/70°C**			
0		19/23/26,6			34/30/27		4,7/5,8/6,6			34/30/27
5		17,8/21,1/24,9			36/33/30		4,4/5,3/6,2			36/33/30
10	1700/2250/3000	16,6/19,7/23,2	макс. 1465	макс. 18,9	39/36/33	400/550/700	4,1/4,9/5,8	макс. 1465	макс. 18,9	39/36/33
15		15,4/18,2/21,5			42/39/36		3,8/4,6/5,4			42/39/36
20		14,2/16,8/19,8			45/42/40		3,5/4,2/5,0			45/42/40
		Tw1/Tw2 = 80/60°C					**Tw1/Tw2 = 80/60°C**			
0		16,3/19,4/22,8			29/26/23		4,1/4,8/5,7			29/26/23
5		15,1/17,9/21,1			32/29/26		3,8/4,5/5,3			32/29/26
10	1700/2250/3000	13,8/16,5/19,7	макс.1252	макс.14,5	34/32/29	400/550/700	3,5/4,1/4,9	макс.1252	макс.14,5	34/32/29
15		12,6/15/17,7			37/35/33		3,2/3,8/4,4			37/35/33
20		11,2/13,6/16			40/38/36		2,8/3,4/4,0			40/38/36
		Tw1/Tw2 = 70/50°C					**Tw1/Tw2 = 70/50°C**			
0		13,6/16,2/19			24/21/19		3,4/4/4,7			24/21/19
5		12,3/14,6/17,3			27/24/22		3,1/3,7/4,3			27/24/22
10	1700/2250/3000	11,1/13,2/15,6	макс. 1039	макс. 10,6	30/27/26	400/550/700	2,8/3,3/3,9	макс. 1039	макс. 10,6	30/27/26
15		9,8/11,8/13,8			32/30/29		2,5/2,9/3,5			32/30/29
20		8,6/10,3/12,1			35/33/32		2,2/2,6/3,0			35/33/32
		Tw1/Tw2 = 60/40°C					**Tw1/Tw2 = 60/40°C**			
0		10,8/12,9/15,1			19/17/15		2,7/3,2/3,8			19/17/15
5		9,6/11,4/13,4			22/20/19		2,4/2,9/3,4			22/20/19
10	1700/2250/3000	8,4/9,9/11,7	макс. 826	макс. 7,2	25/23/22	400/550/700	2,1/2,5/2,9	макс. 826	макс. 7,2	25/23/22
15		7,1/8,4/9,9			27/26/25		1,8/2,1/2,5			27/26/25
20		5,8/6,9/8,2			30/29/28		1,4/1,7/2			30/29/28

Технические данные, касающиеся других параметров теплоносителя, можете узнать у Вашего менеджера по телефону.

V – объем воздуха
PT – тепловая мощность
Tp1 – температура воздуха на входе в аппарат
Tp2 – температура воздуха на выходе из аппарата
Tw1 – температура воды на входе в теплообменник
Tw2 – температура воды на выходе из теплообменника
Qw – расход воды через теплообменник
Δpw – падение давления воды в теплообменнике

ДЛЯ ЗАВЕС С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОГРЕВОМ

ELiS DUO-E-100	**Параметры завесы**			**Параметры воздухонагревателя**			**Завеса-нагреватель**		
	I скорость	II скорость	III скорость	I скорость	II скорость	III скорость	I скорость	II скорость	III скорость
Питание [В/Гц]	3x400/50			3x400/50			3x400/50		
Номинальный ток [A][(1)]	9,1	9,4	9,9	4,2	4,5	4,8	13,3	13,9	14,7
Мощность нагрева [кВт][(1)]	6,3	6,5	6,8	2,9	3,1	3,3	9,2	9,6	10,1
Изменение температуры (ΔT) [°C][(1)]	23	21	20	23	21	20	23	21	20

(1) Для температуры 10°C на входе в аппарат



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗАВЕСЫ ELiS G



Макс. длина потока[1]
7,5 м

Тепловая мощность[2]
22,9–62,8 кВт

Производительность
4100–8600 м³/ч

Корпус
сталь, пластик

Размер
1,5 / 2 м

Цвет
серебристо-графитовый

Вес
43,0–67,0 кг

[1] Длина вертикального потока изотермического воздуха при граничной скорости 3 м/с
[2] Для работы на III скорости вентилятора, при температуре теплоносителя 90/70°C, температуре воздуха на входе в аппарат 10°C


ПРИМЕНЕНИЕ

Завесы ELiS G применяются для защиты проемов до 7,5 м на таких объектах как: склады, цеха, логистические центры, автомойки, столярные.


ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ЗАВЕС

- без обогрева (N)
- с водяным обогревом (W)
- с электрическим обогревом (E)


ГАБАРИТЫ

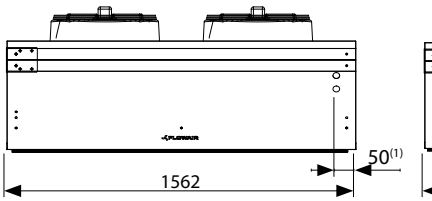

G1-150

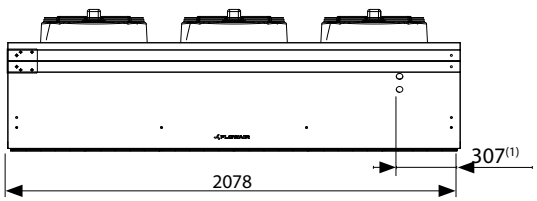

G1-200



[1] Касается ELiS G-W.


чертежи CAD, файлы REVIT, а также техническая документация для всех моделей доступна на www.flowair.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Промышленные завесы **ELiS G**	G1-N-150	G1-W-150	G1-E-150	G1-N-200	G1-W-200	G1-E-200
Питание [В/Гц]	230/50	230/50	3x400/50	230/50	230/50	3x400/50
Макс. потребление тока [А]	2,8	2,8	17,0	4,2	4,2	29,0
Макс. потребление мощности [кВт]	0,64	0,64	12,0	0,96	0,96	20,0
IP/Класс изоляции	54	54	54	54	54	54
Производительность [м³/ч]	6500	6200	6300	8600	8100	8200
Уровень акустического давления [дБ(А)][(1)]	66	66	66	68	68	68
Макс. длина потока воздуха [м][(2)]	7,5	7,0	7,0	7,5	7,0	7,0
Вес аппарата [кг]	43,0	47,4	49,8	58,0	62,0	67,0

[(1)] Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м³, на расстоянии 5 м от аппарата
[(2)] Длина потока изотермического воздуха, при граничной скорости 3 м/с

УСТАНОВКА

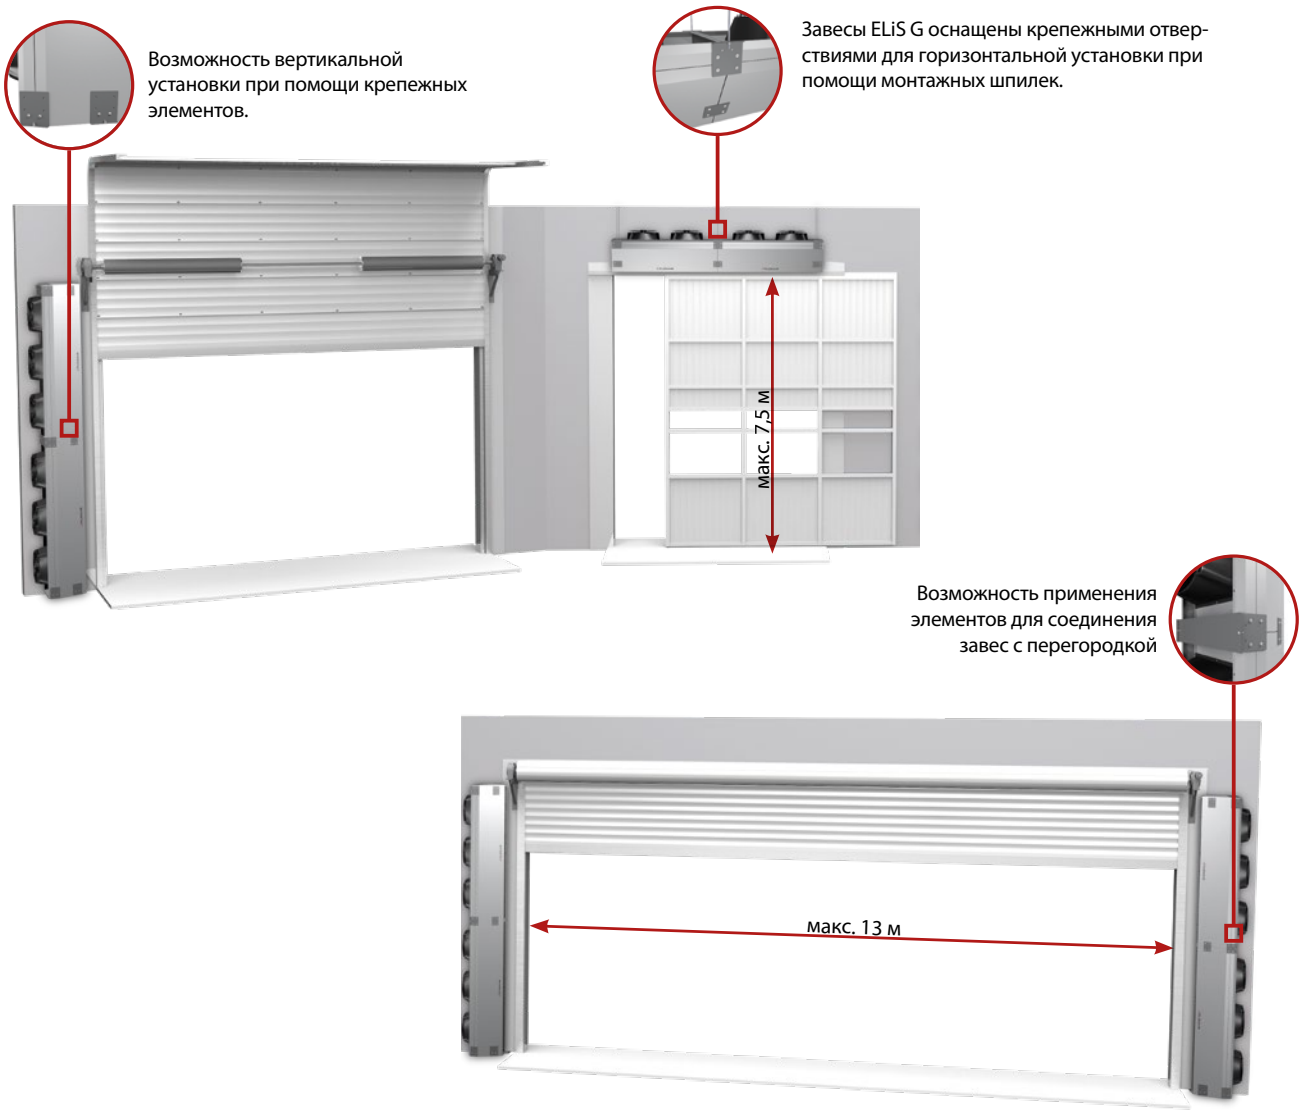


УПРАВЛЕНИЕ


Промышленные завесы **ELiS G**	Управление **TS**	Управление **T-box**
Способ управления		
Ручная 3-ступенчатая регулировка производительности	✓	✓
Автоматическая 3-ступенчатая регулировка производительности		✓
Режим работы		
Отопление / Вентиляция	✓	✓
Работа в зависимости от дверного датчика и температуры	✓	✓
Недельный таймер		✓
BMS		✓
Режим задержки выключения завес		✓
Режим ожидания		✓
Интеграция с СИСТЕМОЙ FLOWAIR		✓
Максимальное количество подключенных аппаратов		
С помощью контроллера	1	31
С помощью 1-го распределителя RX	3	–
С помощью 2-х распределителей RX	6	–
С помощью 3-х распределителей RX	9	–
Тип вентилятора		
AC – 3-скоростной вентилятор	✓	✓

УПРАВЛЕНИЕ TS

Завесой ELiS G можно управлять с помощью дверного датчика DCm. Дополнительно можно подключить клапан, отсекающий подачу теплоносителя. В завесах с электрическим обогревом электрические элементы включаются в момент запуска вентилятора.

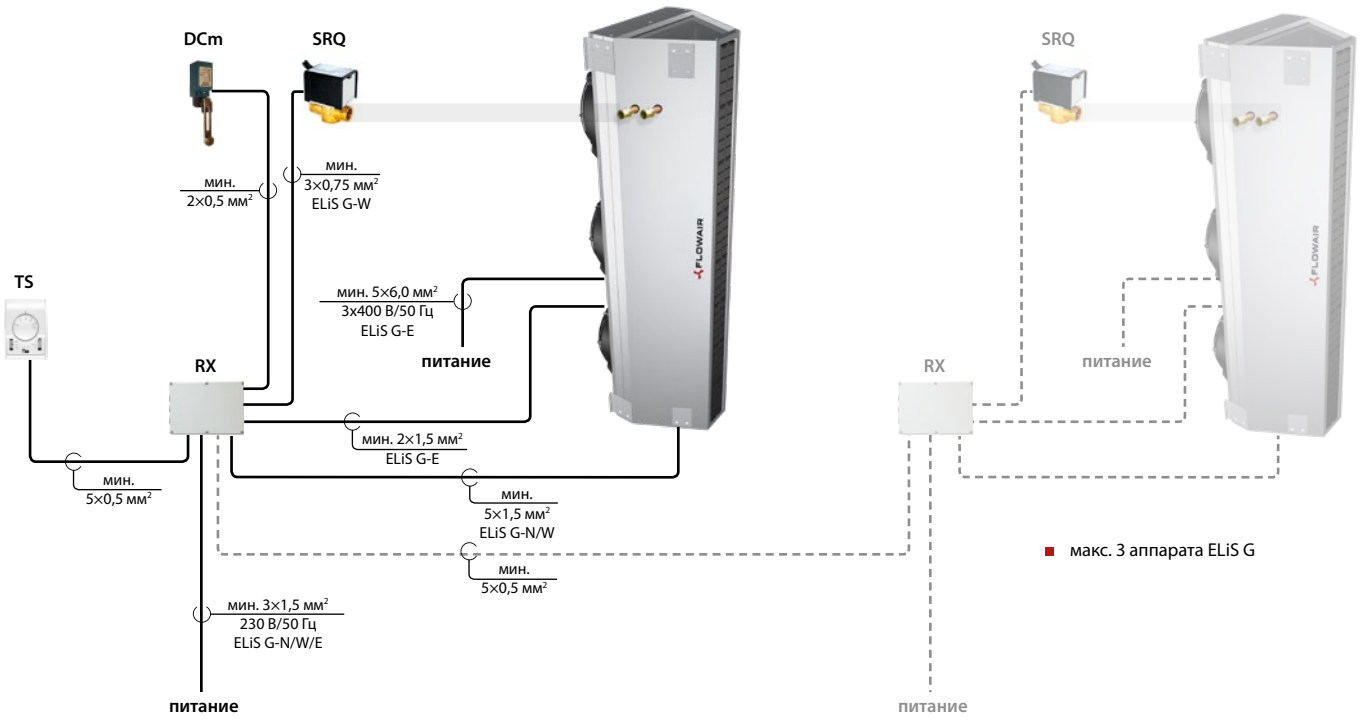

УПРАВЛЕНИЕ T-box

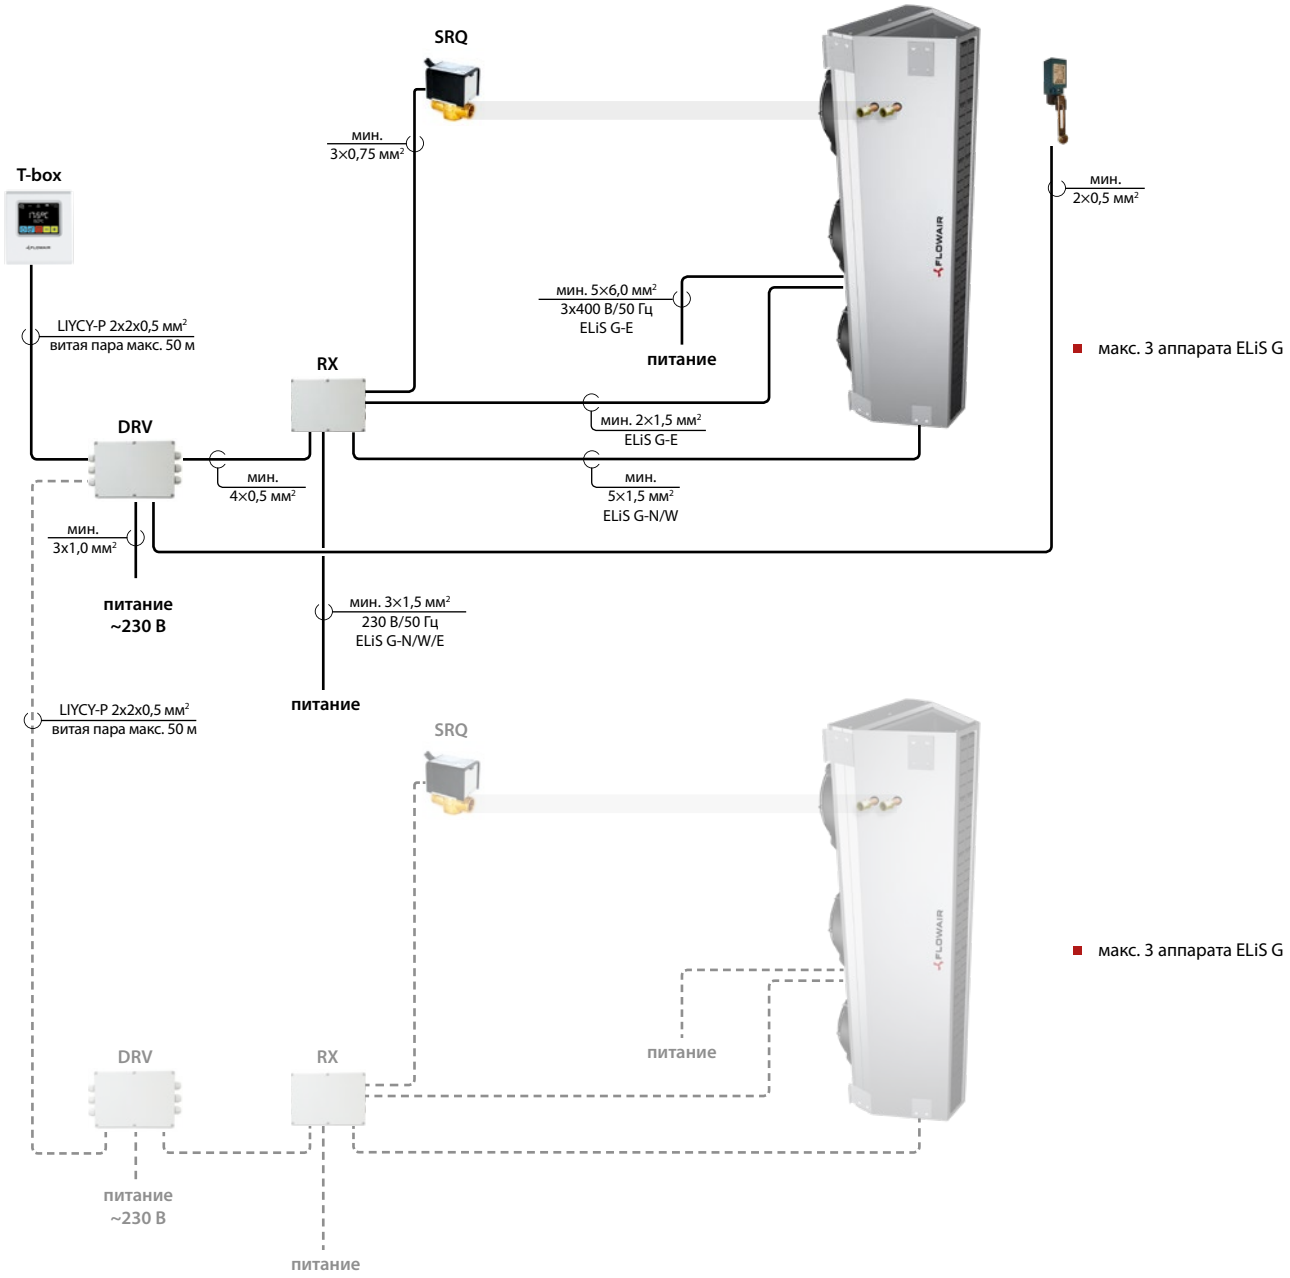


- макс. 3 аппарата ELiS G
- макс. 3 аппарата ELiS G

Подробные схемы подключения доступны в технической документации на сайте www.flowair.ru.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Гидравлическое подключение завесы ELiS

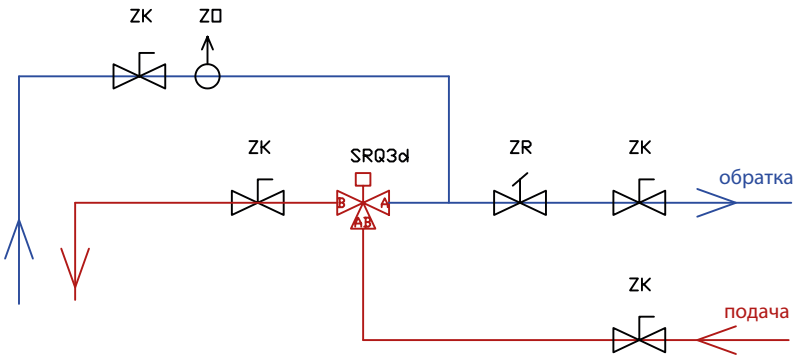

ZO – воздушный клапан
ZK – запорный клапан
ZR – балансировочный клапан
SRQ3d – 3-ходовой клапан с сервоприводом

ТЕПЛОВЫЕ МОЩНОСТИ

ДЛЯ ЗАВЕС С ВОДЯНЫМ ОБОГРЕВОМ

ELiS G1-W-150

Tp1	PT	Qw	Δpw	Tp2	PT	Qw	Δpw	Tp2	PT	Qw	Δpw	Tp2	PT	Qw	Δpw	Tp2
°C	кВт	л/ч	кПа	°C	кВт	л/ч	кПа	°C	кВт	л/ч	кПа	°C	кВт	л/ч	кПа	°C
							V = 4000 м³/ч (I скорость)									
	Tw1/Tw2 = 90/70°C				**Tw1/Tw2 = 80/60°C**				**Tw1/Tw2 = 70/50°C**				**Tw1/Tw2 = 60/40°C**			
0	27,0	1190	5	19,0	23,2	1020	5	16,0	19,5	850	4	13,5	15,7	680	4	11,0
5	25,0	1100	6	22,5	21,2	930	5	20,0	17,5	770	3	17,5	13,7	600	3	14,5
10	22,9	1010	5	26,5	19,2	850	4	24,0	15,6	680	4	21,0	11,8	520	2	18,5
15	21,0	920	4	30,5	17,3	760	5	27,5	13,6	600	3	22,5	10,0	430	4	22,5
20	19,0	840	4	34,0	15,4	680	4	31,5	11,8	520	2	29,0	8,1	350	3	26,0
							V = 5100 м³/ч (II скорость)									
	Tw1/Tw2 = 90/70°C				**Tw1/Tw2 = 80/60°C**				**Tw1/Tw2 = 70/50°C**				**Tw1/Tw2 = 60/40°C**			
0	31,2	1370	7	17,0	26,8	1180	5	14,5	22,4	980	5	12,0	18,0	790	3	10,0
5	28,8	1270	6	21,0	24,5	1070	6	18,5	20,1	880	4	16,0	15,8	690	4	14,0
10	26,4	1170	5	25,0	22,2	970	5	22,5	17,9	780	3	20,0	13,6	590	3	17,5
15	24,1	1060	6	29,0	19,9	880	4	26,5	15,7	690	4	24,0	11,4	500	2	21,5
20	21,9	960	5	33,0	17,7	780	3	30,5	13,5	590	3	28,0	9,3	410	3	25,5
							V = 6200 м³/ч (III скорость)									
	Tw1/Tw2 = 90/70°C				**Tw1/Tw2 = 80/60°C**				**Tw1/Tw2 = 70/50°C**				**Tw1/Tw2 = 60/40°C**			
0	34,8	1530	9	15,5	29,9	1310	7	13,5	25,0	1090	6	11,0	20,1	880	4	9,0
5	32,1	1420	8	19,5	27,3	1200	6	17,5	22,4	980	5	15,5	17,6	770	3	13,0
10	29,5	1300	6	23,5	24,8	1090	6	21,5	20,0	870	4	19,5	15,1	660	4	17,0
15	27,0	1190	5	28,0	22,2	980	5	25,5	17,5	770	3	23,5	12,7	550	3	21,0
20	24,5	1080	6	32,0	19,8	870	4	29,5	15,1	660	4	27,5	10,4	450	4	25,0

1

ELiS G1-W-200

Tp1	PT	Qw	Δpw	Tp2	PT	Qw	Δpw	Tp2	PT	Qw	Δpw	Tp2	PT	Qw	Δpw	Tp2
°C	кВт	л/ч	кПа	°C	кВт	л/ч	кПа	°C	кВт	л/ч	кПа	°C	кВт	л/ч	кПа	°C
							V = 5100 м³/ч (I скорость)									
	Tw1/Tw2 = 90/70°C				**Tw1/Tw2 = 80/60°C**				**Tw1/Tw2 = 70/50°C**				**Tw1/Tw2 = 60/40°C**			
0	29,3	1290	6	17,5	25,3	1110	6	15,5	21,1	920	5	13,0	17,0	740	5	10,5
5	27,1	1190	5	21,5	23,0	1010	5	19,0	19,0	830	4	16,5	14,9	650	4	14,0
10	24,9	1100	6	25,5	20,9	920	4	23,0	16,9	740	5	20,5	12,8	560	3	18,0
15	22,7	1000	5	29,5	18,8	820	4	27,0	14,8	650	4	24,5	10,8	470	4	22,0
20	20,6	910	4	33,5	16,7	730	5	31,0	12,8	560	3	28,5	8,8	380	3	25,5
							V = 6200 м³/ч (II скорость)									
	Tw1/Tw2 = 90/70°C				**Tw1/Tw2 = 80/60°C**				**Tw1/Tw2 = 70/50°C**				**Tw1/Tw2 = 60/40°C**			
0	33,2	1460	8	16,0	28,5	1250	6	14,0	23,9	1040	6	11,5	19,2	840	4	9,4
5	30,6	1350	7	20,0	26,0	1140	5	18,0	21,4	940	5	15,5	16,8	730	5	13,5
10	28,2	1240	6	24,5	23,6	1040	6	22,0	19,0	830	4	19,5	14,5	630	4	17,5
15	25,7	1130	5	28,0	21,2	930	5	26,0	16,7	730	5	23,5	12,1	530	3	21,5
20	23,3	1030	5	32,0	18,9	830	4	30,0	14,4	630	4	27,5	9,9	430	4	25,0
							V = 8100 м³/ч (III скорость)									
	Tw1/Tw2 = 90/70°C				**Tw1/Tw2 = 80/60°C**				**Tw1/Tw2 = 70/50°C**				**Tw1/Tw2 = 60/40°C**			
0	38,9	1720	9	14,5	33,5	1470	8	12,0	28,0	1220	6	10,0	22,4	980	5	8,0
5	36,0	1580	7	18,5	30,5	1340	7	16,5	25,1	1100	6	14,5	19,6	860	4	12,5
10	33,1	1460	8	22,5	27,7	1220	6	20,5	22,3	980	5	18,5	16,9	740	5	16,5
15	30,2	1330	7	26,5	24,9	1090	6	24,5	19,6	860	4	22,5	14,2	620	3	20,5
20	27,4	1210	6	31,0	22,1	970	5	28,5	16,9	740	5	26,5	11,6	500	2	24,5

Технические данные, касающиеся других параметров теплоносителя можете узнать у Вашего менеджера по телефону.

V – объем воздуха
PT – тепловая мощность
Tp1 – температура воздуха на входе в аппарат
Tp2 – температура воздуха на выходе из аппарата
Tw1 – температура воды на входе в теплообменник
Tw2 – температура воды на выходе из теплообменника
Qw – расход воды через теплообменник
Δpw – падение давления воды в теплообменнике

ДЛЯ ЗАВЕС С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОГРЕВОМ

	G1-E-150			**G1-E-200**		
	I скорость	II скорость	II скорость	I скорость	II скорость	III скорость
Питание [В/Гц]		3x400/50			3x400/50	
Номинальный ток [А][(1)]	**13**	**15**	**17**	**23**	**26**	**29**
Мощность нагрева [кВт][(1)]	**9,0**	**10,5**	**12,0**	**16,5**	**18,5**	**20,0**
Изменение температуры (ΔT) [°C][(1)]	**12**	**9**	**7**	**12**	**9**	**7**

(1) Для температуры 10°C на входе в аппарат


BRAMA
NR 3
FLOWAIR



БЕСКАНАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА OXeN



Вентиляционная установка OXeN это:
- самый простой способ создания приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла
- бесканальная система, которая позволяет значительно понизить инвестиционные затраты
- высокий КПД рекуперации тепла влияет на понижение эксплуатационных затрат.

КПД рекуперации тепла
до 80,9%

Производительность
150-1200 м³/ч

Корпус
EPP
вспененный полипропилен

Вес
75,1–82,5 кг

Цвет
серый

ErP 2018

ПРИМЕНЕНИЕ

Средние объекты, где возникает потребность в вентиляционной установке, но нет возможности применить канальную систему, например: автозаправочные станции, магазины, мастерские, склады, рестораны, спортивные и банкетные залы, промышленные здания, и т. п.

ОСОБЫЕ ЧЕРТЫ

- **Высокий КПД рекуперации тепла**, благодаря применению двух перекрестноточных теплообменников из алюминия, которые гарантируют высокую защиту от воздействия коррозийной среды.
- **Два ряда вентиляторов**, каждый из которых состоит из 3 единиц. Такое решение обеспечивает равномерное распределение воздуха на всей поверхности теплообменника и тихую работу аппарата.
- **Корпус оборудования** изготовлен из очень прочного и одновременно легкого материала - вспененного полипропилена (EPP)


ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ УСТАНОВОК


- X2-N-1.2-V – установка без обогрева, настенный монтаж
- X2-W-1.2-V – установка с водяным обогревом, настенный монтаж
- X2-E-1.2-V – установка с электрическим обогревом, настенный монтаж
- X2-N-1.2-H – установка без обогрева, подпотолочный монтаж
- X2-W-1.2-H – установка с водяным обогревом, подпотолочный монтаж

чертежи CAD, файлы REVIT, а также техническая документация для всех моделей доступна на www.flowair.ru


CAD BIM

ГАБАРИТЫ

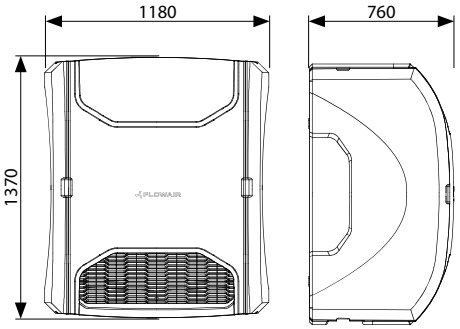

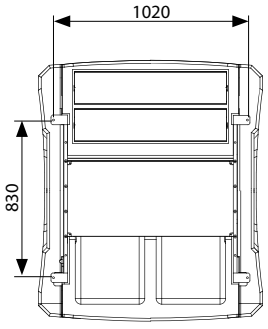

Настенный монтаж:
OXeN X2-W-1.2-V
OXeN X2-N-1.2-V
OXeN X2-E-1.2-V

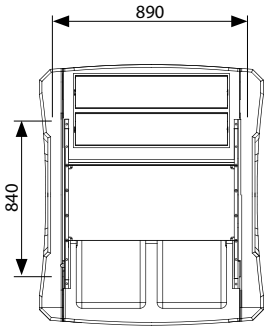

Подпотолочный монтаж:
OXeN X2-W-1.2-H
OXeN X2-N-1.2-H

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Вентиляционная установка **OXEN**	**X2-W-1.2-V**	**X2-N-1.2-V**	**X2-W-1.2-H**	**X2-N-1.2-H**	**X2-E-1.2-V**
Производительность [м³/ч][1]	1200		1200		1200
Длина потока воздуха [м]	15[2]		4,5[3]		15[2]
Регулировка производительности приток/вытяжка [м³/ч]	бесступенчатая, 150-1200		бесступенчатая, 150-1200		–
Макс. уровень акустического давления [дБ(А)][4]	49		49		49
Питание [В/Гц]	230 / 50		230 / 50		3x400 / 50
Макс. потребление тока [А]	1,9		1,9		14,0
Макс. потребление мощности [кВт]	0,42		0,42		8,5
Вес аппарата [кг]	77,5	75,1	80,5	78,1	82,5
Вес аппарата наполненного водой [кг]	78,3	–	81,3	–	–
Рабочая среда	внутри помещений		внутри помещений		внутри помещений
Рабочая температура [°C]	5–45		5–45		5–45
Позиция работы	вертикальная на стене		подпотолочная		вертикальная на стене
IP / Класс изоляции	42		42		42
Класс фильтра	EU4		EU4		EU4
Вид теплообменника рекуперации тепла	двухступенчатая рекуперация с перекрестноточными теплообменниками		двухступенчатая рекуперация с перекрестноточными теплообменниками		двухступенчатая рекуперация с перекрестноточными теплообменниками
КПД рекуперации тепла сухого/ влажного воздуха [%][5]	74,7 / 80,9		74,7 / 80,9		74,7 / 80,9

[1] Максимальная производительность при работе оборудования с фильтром EU4 и применении приточно-вытяжного воздуховода OxS
[2] Длина горизонтального потока изотермического воздуха, при граничной скорости 0,2 м/с
[3] Длина вертикального потока неизотермического воздуха, при ΔT= 5°C и при граничной скорости 0,2 м/с
[4] Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 500 м, на расстоянии 5 м от аппарата
[5] Согласно закону EC No 1253/2014 от 01.01.2016, измеряемое для равномерного потока массы, производительности 1200 м³/ч и разницы температур 20 K


ПАРАМЕТРЫ ВОДЯНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА


Tp1	**PT**	**Qw**	**Δpw**	**Tp2**	**PT**	**Qw**	**Δpw**	**Tp2**	**PT**	**Qw**	**Δpw**	**Tp2**	**PT**	**Qw**	**Δpw**	**Tp2**	**PT**	**Qw**	**Δpw**	**Tp2**
°C	кВт	л/ч	кПа	°C	кВт	л/ч	кПа	°C	кВт	л/ч	кПа	°C	кВт	л/ч	кПа	°C	кВт	л/ч	кПа	°C
	Tw1/Tw2 = 90/70°C				**Tw1/Tw2 = 80/60°C**				**Tw1/Tw2 = 70/50°C**				**Tw1/Tw2 =60/40°C**				**Tw1/Tw2 =50/30°C**			
-5	13,3	587	12,1	28	11,6	507	9,6	24	9,8	429	7,3	19	8,0	350	5,3	15	6,2	270	3,5	10
0	12,5	552	10,9	31	10,8	473	8,5	27	9,0	394	6,3	22	7,2	315	4,4	18	5,4	235	2,7	13
5	11,7	518	9,7	34	10,0	438	7,4	30	8,2	359	5,3	25	6,4	280	3,6	21	4,6	199	2,0	16
10	10,9	483	8,5	37	9,2	404	6,4	33	7,4	324	4,4	28	5,6	244	2,8	24	3,7	161	1,4	19
15	10,2	449	7,5	40	8,4	369	5,4	35	6,6	289	3,6	31	4,8	208	2,1	27	2,8	122	0,9	22
20	9,4	414	6,5	43	7,6	334	4,5	38	5,8	253	2,9	34	3,9	171	1,5	30	1,3	56	0,2	23

V – объем воздуха
PT – тепловая мощность
Tp1 – температура воздуха на входе в теплообменник
Tp2 – температура воздуха на выходе из теплообменника
Tw1 – температура воды на входе в теплообменник
Tw2 – температура воды на выходе из теплообменника
Qw – расход воды через теплообменник
Δpw – падение давления воды в теплообменнике


УСТАНОВКА

НАСТЕННАЯ

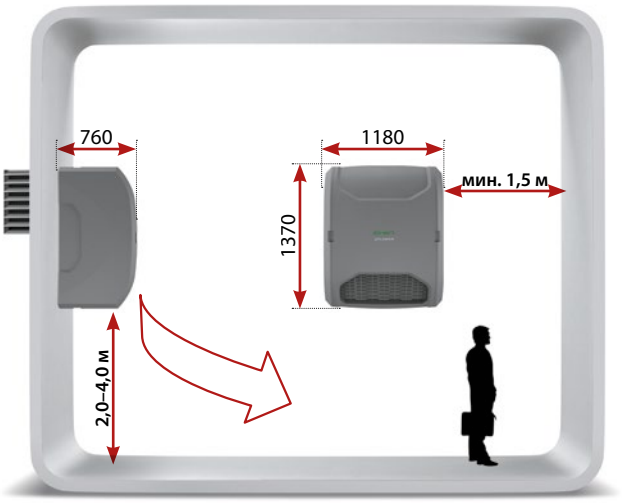

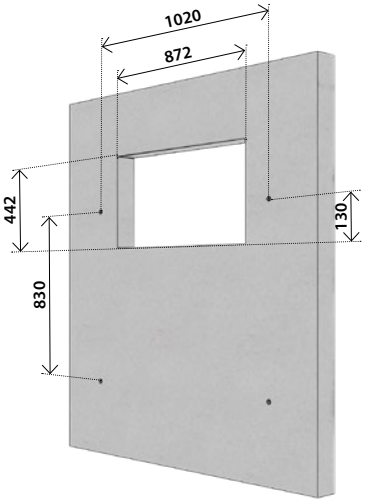

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

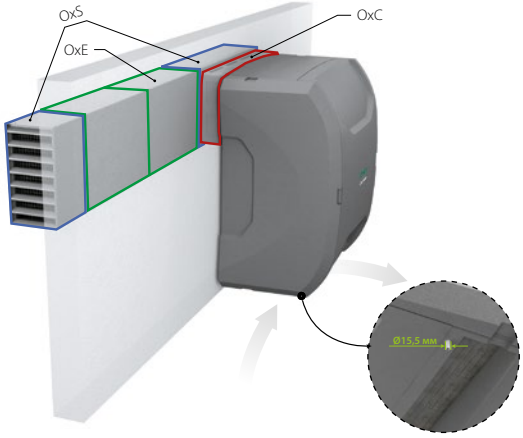


Гравитационное удаление конденсата

- **OxC** – внутренний соединяющий элемент для притока/вытяжки воздуха OxS

  Материал: EPS

  Вес: 0,7 кг

Максимальная толщина стены при одном элементе OxS это 180 мм. Если стена толще необходимо применить несколько элементов OxS.

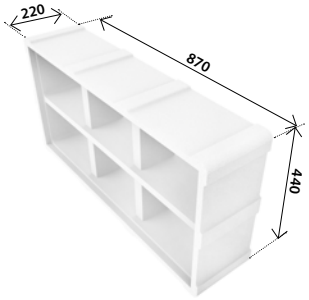



- **OxS** – приточно-вытяжной воздуховод

  Материал: оцинкованная сталь

  Вес: 18,4 кг

Возможность монтажа решетки вытяжки воздуха с левой или правой стороны

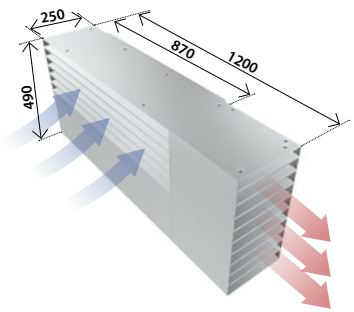



- **OxE** – горизонтальная удлиняющая панель для вытяжки воздуха

  Материал: оцинкованная сталь


  Вес: 6,1 кг


Чтобы сохранить расстояние 1,5 м между притоком и вытяжкой воздуха надо применить 2 панели OxE.

Максимально можно соединять 5 панелей OxE.




ПОДПОТОЛОЧНАЯ

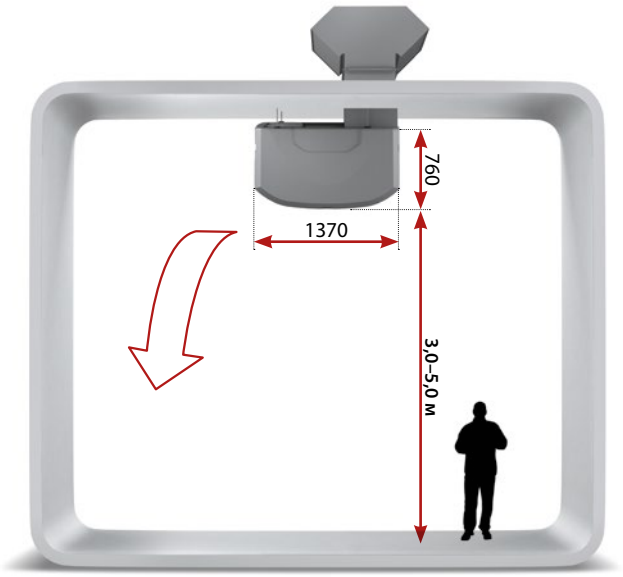

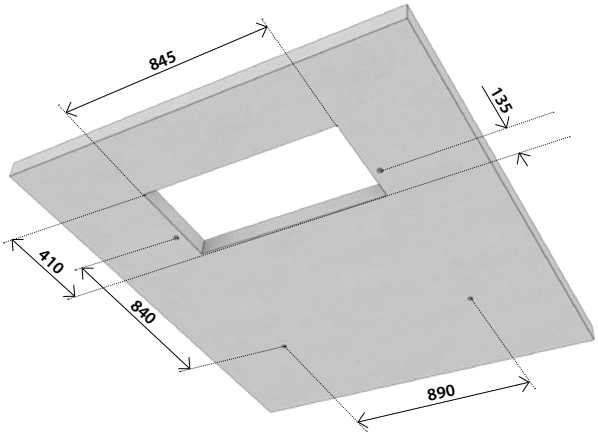


МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

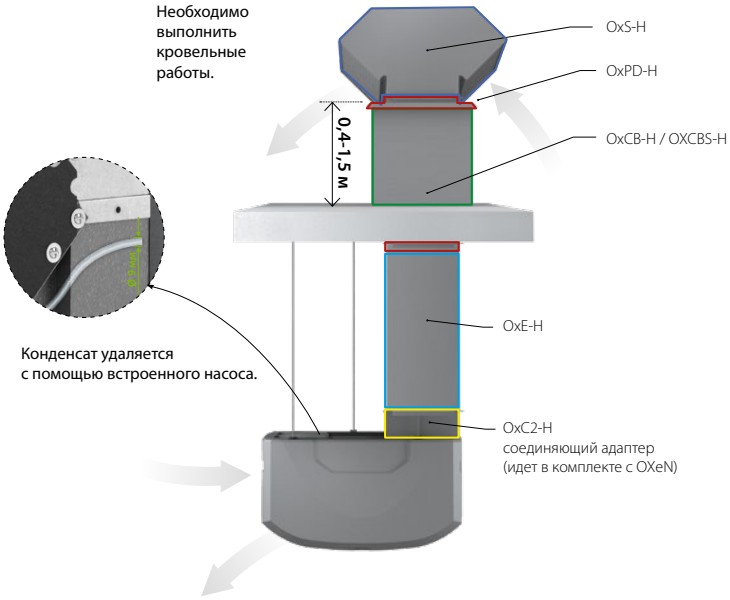

- **OxS-H** – крышный воздуховод для притока/вытяжки воздуха

  Материал: оцинкованная сталь


  Вес: 14,8 кг

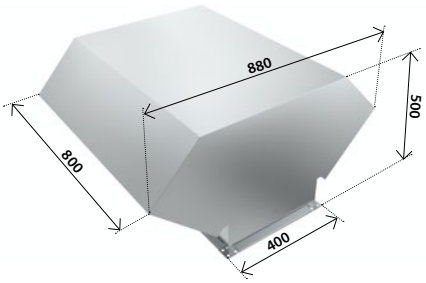

- **OxE-H** – удлиняющая вертикальная панель

  Материал: оцинкованная сталь

  Вес: 19,0 кг

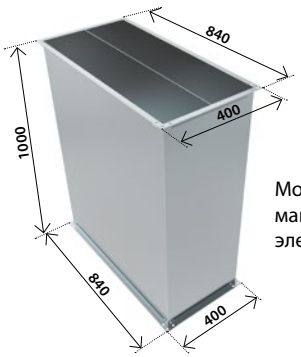


Можно соединять максимально 5 элементов OxE-H.

- **OxCB-H** – изолированный цоколь для плоских крыш
- **OxCBs-H** – изолированный цоколь для скатных крыш

  Материал: оцинкованная сталь


  Вес: 24,3 кг

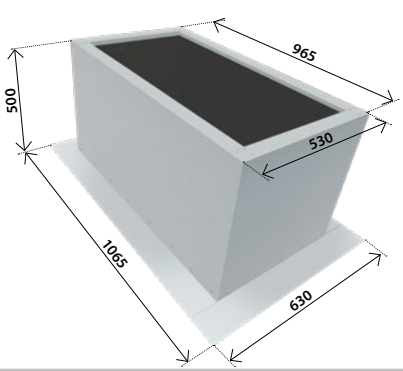

- **OxPD-H** – крышная подставка


  Материал: оцинкованная сталь

  Вес: 27,3 кг

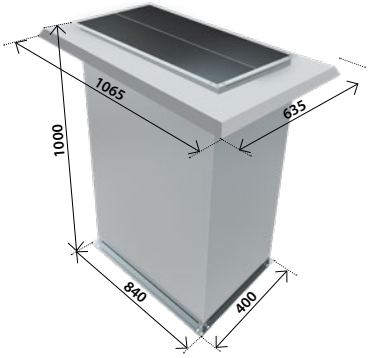


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ДЛЯ НАСТЕННОЙ УСТАНОВКИ

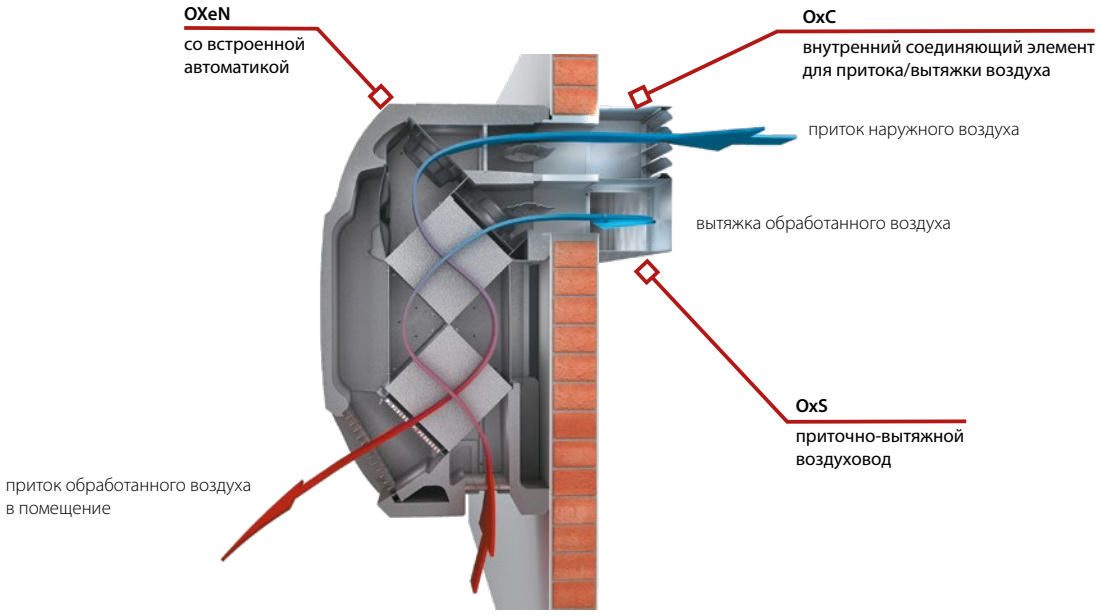

ДЛЯ ПОДПОТОЛОЧНОЙ УСТАНОВКИ

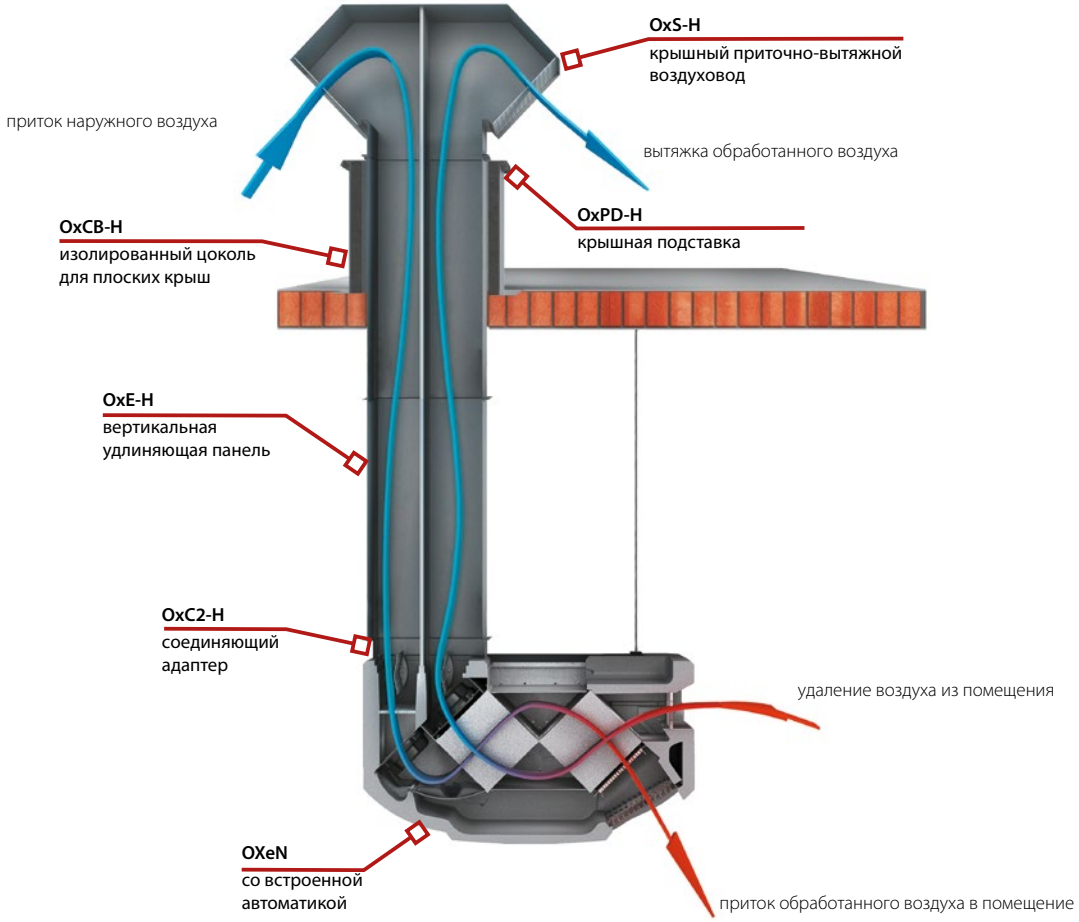

Смотрите видеоролик на нашем сайте www.flowair.ru во вкладке СИСТЕМА.

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ T-box



Аппарат в стандартной комплектации оснащен полным комплектом управления и защитной автоматикой. Контроль параметров работы осуществляется с помощью контроллера T-box.


Основные функции:

- плавное изменение производительности,
- поддержание постоянной температуры нагнетаемого воздуха,
- сервопривод дроссельных заслонок by–pass – обеспечивает приток наружного воздуха без рекуперации тепла „free-cooling" / „free-heating",
- индикатор уровня загрязнения фильтров.



НОМОГРАММА ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ

ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 1200 М³/Ч

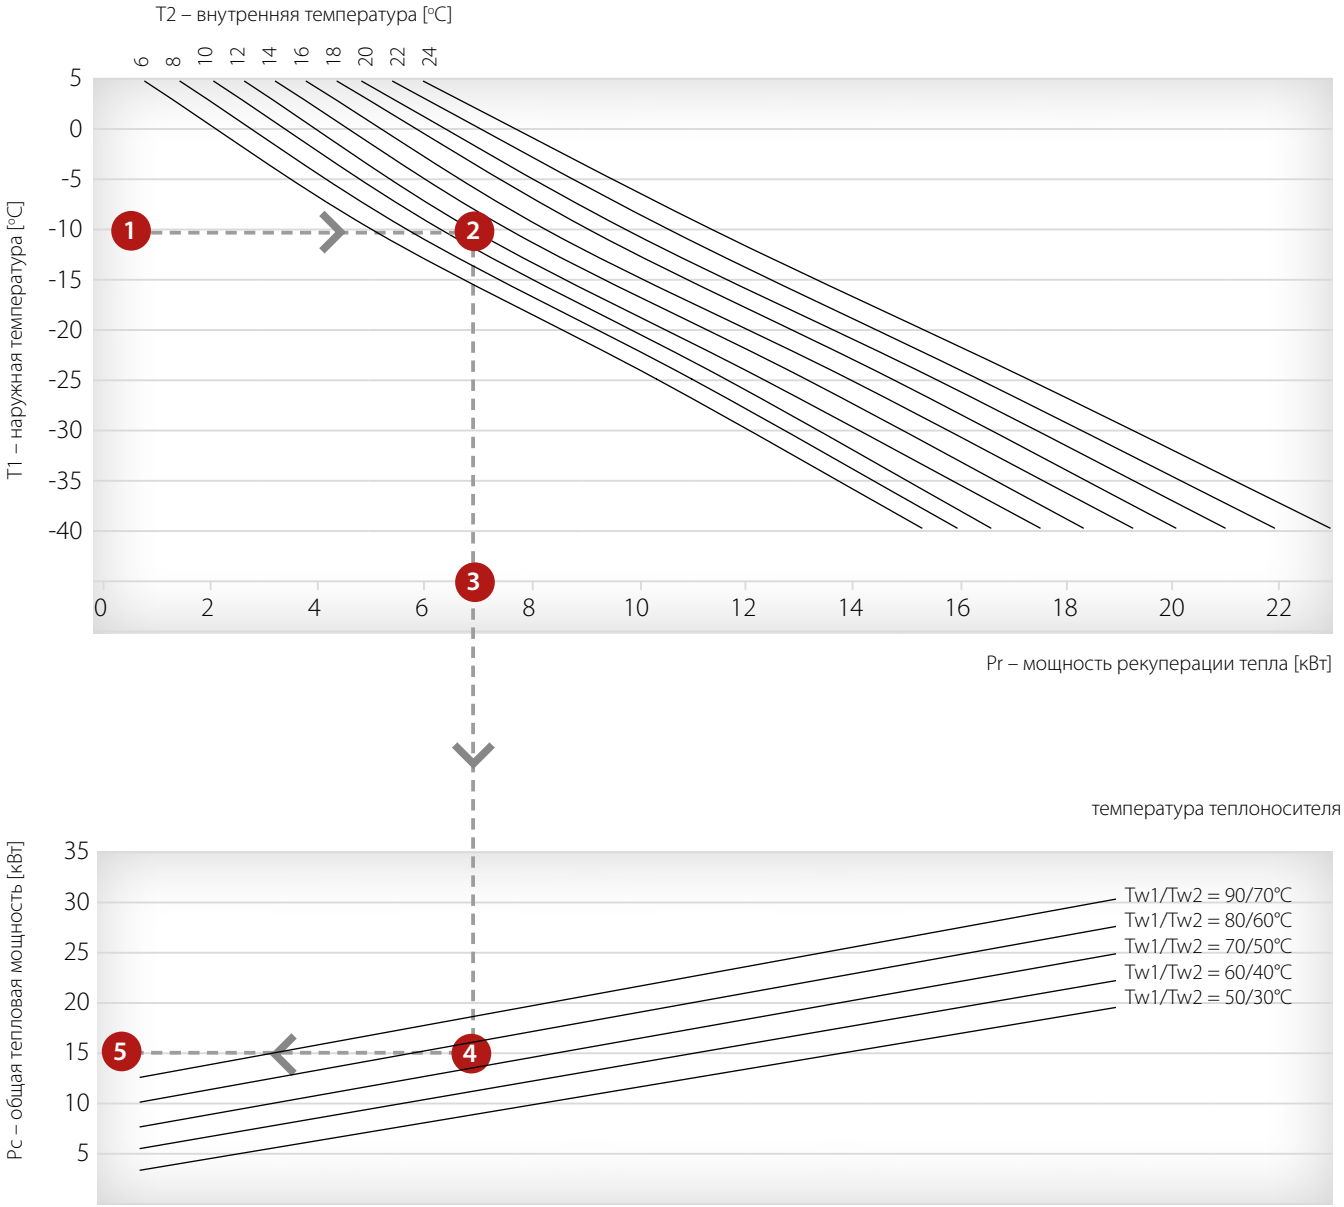


1. Укажите наружную температуру
2. Укажите внутреннюю температуру
3. Считайте мощность рекуперации тепла Pr (общая тепловая мощность для OXeN без водяного теплообменника X2-N-1.2)
4. Укажите температуру теплоносителя
5. Считайте общую тепловую мощность Pc (для OXeN с водяным теплообменником X2-W-1.2)

Параметры воздуха: нагнетаемый воздух RH 90%, удаляемый воздух RH 50%, производительность 1200 м³/ч.

НОМОГРАММА ТЕМПЕРАТУРЫ НАГНЕТАЕМОГО ВОЗДУХА

ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 1200 М³/Ч

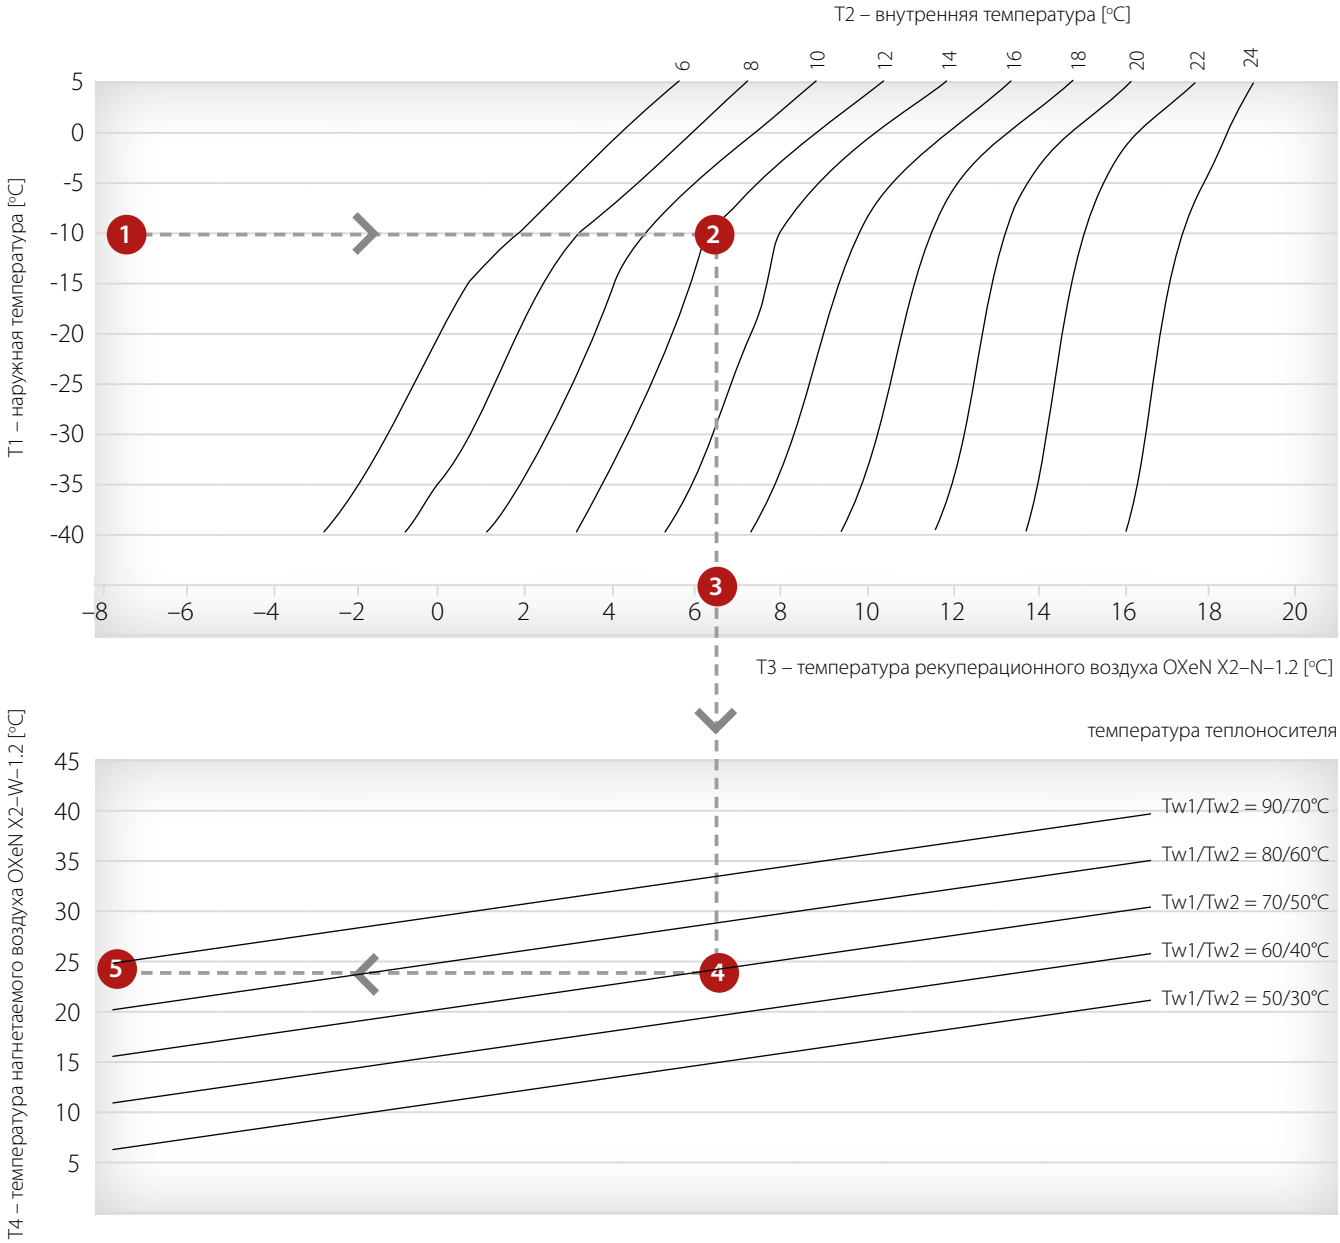


1. Укажите наружную температуру
2. Укажите внутреннюю температуру
3. Считайте температуру нагнетаемого воздуха для OXeN без водяного теплообменника X2-N-1.2
4. Укажите температуру теплоносителя
5. Считайте температуру нагнетаемого воздуха для OXeN с водяным теплообменником X2-W-1.2

Параметры воздуха: нагнетаемый воздух RH 90%, удаляемый воздух RH 50%, производительность 1200 м³/ч.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Гидравлическое подключение бесканальной вентиляции с рекуперацией тепла OXeN

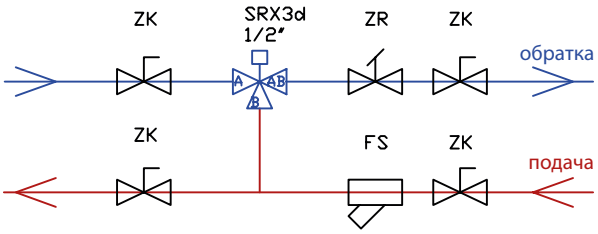

ZK – запорный клапан
FS – сетчатый фильтр
ZR – балансировочный клапан
SRX3d – 3-х ходовой клапан с 3-точечным приводом
(стандартное исполнение OXEN X2-W)




FLOWAIR



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Многофункциональные агрегаты - канальное подключение

Cube 20-160



ErP 2018

Компактный руфтоп Cube со встроенной системой охлаждения, водяным воздухонагревателем и рекуперацией тепла - 3 в 1.

ФУНКЦИИ

- охлаждение
- отопление
- вентиляция с рекуперацией тепла

Автоматика в комплекте!

ОБОЗНАЧЕНИЯ Cube 20-160

Cube 40–RW

1 2 3

1 | номинальная тепловая мощность: 20–160 [кВт]
2 | рекуперация тепла: R – роторный теплообменник
3 | возможные варианты:

- N – без дополнительного воздухонагревателя
- W – с водяным теплообменником и тепловым насосом
- E – с электрическим воздухонагревателем
- G – с газовым двухступенчатым или модульным воздухонагревателем
- HP – с функцией реверсивного насоса



		Отопление			Охлаждение			Вентиляция с рекуперацией тепла	
		Охладительный агрегат (Eurovent[1])	Тепловой насос (Eurovent[1])	Водяной воздухонагреватель[2]	Газовый воздухонагреватель		Электрический воздухонагреватель	Номинальная производительность / свободный напор	Номинальная производительность свежего воздуха/ КПД рекуперации тепла ErP 2018 [3]
					Двухступенчатый	Модульный			
		кВт	кВт	кВт	кВт / кВт	кВт – кВт	кВт	м³/ч / Па	м³/ч / %
	**Cube 20**	20,0	19,0	48,0	40,2 / 20,4	33,5 - 5,0	25,0	5000 / 350	5000 / 79,3
	**Cube 40**	41,8	41,5	74,0	47,9 / 25,8	40,5 - 8,1	25,0	8000 / 350	8000 / 73,1
	**Cube 50**	57,0	53,9	111,0	92,3 / 56,2	97,2 - 13,4	от 25,0	14000 / 350	14000 / 73,7
	**Cube 60**	64,4	61,4	120,0	92,3 / 56,2	97,2 - 13,4	от 25,0	16000 / 350	15000 / 73,0
	**Cube 80**	79,4	76,5	158,0	92,3 / 56,2	97,2 - 17,8	от 25,0	19000 / 350	17000 / 73,3
	**Cube 100**	90,0	87,0	167,0	92,3 / 56,2	97,2 - 17,8	от 25,0	21000 / 350	17000 / 73,3
	**Cube 120**	134,4	126,8	182,0	92,3 / 76,8	97,2 - 17,8	от 25,0	24000 / 350	20000 / 73,0
	**Cube 160**	155,6	152,0	199,0	92,3 / 76,8	97,2 - 17,8	от 25,0	28000 / 350	20000 / 73,0

[1] Для условий, определенных EUROVENT. Охлаждение: наружная температура: 35°C [TS], температура перед нагнетателем: 27°C [TS] / 19°C [TM]. Обогрев: наружная температура 7°C [TS], 6°C [TM], температура перед нагнетателем: 20°C [TS]. TS - термометр сухой, TM - термометр влажный. EER нетто = мощность охлаждения нетто / общая потребляемая мощность. COP нетто =тепловая мощность нетто/ общая потребляемая мощность.

[2] Для температуры теплоносителя 70/50°C и температуры воздуха 8°C.

[3] Согласно техническим нормам ЕС номер 1253/2014. Для разницы температуры нагнетаемого/удаляемого воздуха 20K и сухого воздуха.

Многофункциональные агрегаты - канальное подключение

Cube R8 и R21



ErP 2018

Компактный отопительно-вентиляционный агрегат со встроенной рекуперацией тепла.

ФУНКЦИИ

- отопление
- вентиляция с рекуперацией тепла

Автоматика в комплекте!

ОБОЗНАЧЕНИЯ Cube R8 i R21

Cube R8–W

1 2 3

1 | рекуперация тепла: R – роторный теплообменник

2 | номинальная производительность аппарата: 8–21 [тыс. м³/ч]

3 | возможные варианты:

- N – без дополнительного воздухонагревателя
- W – с водяным теплообменником и тепловым насосом
- E – с электрическим воздухонагревателем
- G – с газовым двухступенчатым или модульным воздухонагревателем



	Отопление		Охлаждение				Вентиляция с рекуперацией тепла	
	Охладительный агрегат (Eurovent[1])	Тепловой насос (Eurovent[1])	Водяной воздухонагреватель[2]	Газовый воздухонагреватель		Электрический воздухонагреватель	Номинальная производительность / свободный напор	Номинальная производительность свежего воздуха/ КПД рекуперации тепла ErP 2018 [3]
				Двухступенчатый	Модульный			
	кВт	**кВт**	**кВт**	**кВт / кВт**	**кВт – кВт**	**кВт**	**м³/ч / Па**	**м³/ч / %**
 **Cube R8** ⊕⊖	–	–	74,0	47,9 / 20,3	40,5 - 5,0	25,0	8000 / 350	8000 / 73,1
 **Cube R21** ⊕⊖	–	–	167,0	92,3 / 56,2	97,2 - 17,8	от 25,0	21000 / 350	17000 / 73,3

[1] Для условий, определенных EUROVENT. Охлаждение: наружная температура: 35°C [TS], температура перед нагнетателем: 27°C [TS] / 19°C [TM]. Обогрев: наружная температура 7°C [TS], 6°C [TM], температура перед нагнетателем: 20°C [TS]. TS - термометр сухой, TM - термометр влажный. EER нетто = мощность охлаждения нетто / общая потребляемая мощность. COP нетто =тепловая мощность нетто/ общая потребляемая мощность.

[2] Для температуры теплоносителя 70/50°C и температуры воздуха 8°C.

[3] Согласно техническим нормам ЕС номер 1253/2014. Для разницы температуры нагнетаемого/удаляемого воздуха 20K и сухого воздуха.



Многофункциональные агрегаты - бесканальное подключение

Cube NW



ErP 2018

Линейка компактных многофункциональных агрегатов с крышной подставкой, снижающей шум, и осевым нагнетателем, предназначенными для непосредственного притока воздуха в помещение.

ФУНКЦИИ

- охлаждение
- отопление
- вентиляция с рекуперацией тепла

Автоматика в комплекте!

ОБОЗНАЧЕНИЯ Cube 20-40/NW

Cube 40–RW/NW

1 2 3 4

1 | номинальная тепловая мощность: 20–40 [кВт]

2 | рекуперация тепла: R – роторный теплообменник

3 | возможные варианты:

- N – без дополнительного воздухонагревателя
- W – с водяным теплообменником и тепловым насосом
- E – с электрическим воздухонагревателем
- G – с газовым двухступенчатым или модульным воздухонагревателем
- HP – с функцией реверсивного насоса

4 | NW: основание с крышным переходом и осевым нагнетателем

ОБОЗНАЧЕНИЯ Cube R8/NW

Cube R8–W/NW

1 2 3 4

1 | рекуперация тепла: R – роторный теплообменник

2 | номинальная производительность аппарата: 8-21 [тыс. м³/ч]

3 | возможные варианты:

- N – без дополнительного воздухонагревателя
- W – с водяным теплообменником и тепловым насосом
- E – с электрическим воздухонагревателем
- G – с газовым двухступенчатым или модульным воздухонагревателем

4 | NW: основание с крышным переходом и осевым нагнетателем



		Отопление		Охлаждение				Вентиляция с рекуперацией тепла	
		Охладительный агрегат (Eurovent[1])	Тепловой насос (Eurovent[1])	Водяной воздухонагреватель[2]	Газовый воздухонагреватель		Электрический воздухонагреватель	Номинальная производительность / свободный напор	Номинальная производительность свежего воздуха/ КПД рекуперации тепла ErP 2018 [3]
					Двухступенчатый	Модульный			
		кВт	кВт	кВт	кВт / кВт	кВт – кВт	кВт	м³/ч / Па	м³/ч / %
	**Cube 20 / NW** ⊖⊕⟲	20,0	19,0	48,0	40,2 / 20,4	33,5 - 5,0	25,0	5000 / –	5000 / 79,3
	**Cube 40 / NW** ⊖⊕⟲	41,8	41,5	74,0	47,9 / 25,8	40,5 - 8,1	25,0	8000 / –	8000 / 73,1
	**Cube R8 / NW** ⊕⟲	–	–	74,0	47,9 / 20,3	40,5 - 5,0	25,0	8000 / –	8000 / 73,1

[1] Для условий, определенных EUROVENT. Охлаждение: наружная температура: 35°C [TS], температура перед нагнетателем: 27°C [TS] / 19°C [TM].Обогрев: наружная температура 7°C [TS], 6°C [TM], температура перед нагнетателем: 20°C [TS]. TS - термометр сухой, TM - термометр влажный. EER нетто = мощность охлаждения нетто / общая потребляемая мощность. COP нетто =тепловая мощность нетто/ общая потребляемая мощность.
[2] Для температуры теплоносителя 70/50°C и температуры воздуха 8°C.
[3] Согласно техническим нормам ЕС номер 1253/2014. Для разницы температуры нагнетаемого/удаляемого воздуха 20K и сухого воздуха.



ПРЕИМУЩЕСТВА ОСНОВАНИЯ С КОНФУЗОРОМ NW

- автоматическая бесступенчатая регулировка притока воздуха, благодаря конфузору с сервоприводом направляющих воздуха
- встроенный модуль перегородок со звукоизоляционными матами делает работу аппарата более тихой
- монтажные крепления, прямой доступ к элементам подключения, а также сток для отвода осадков в комплекте облегчают монтаж оборудования
- широкая функциональность благодаря возможности удлинения крышного перехода.

СПИСОК РЕАЛИЗОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ И СКЛАДЫ

Беларусь

Склад «ЛеанГрупп», г. Минск, Беларусь
Цех «МАЗ-КУПАВА», г. Минск, Беларусь
Цех изготовления металлопродукции «ОП НИИ ПКД», Минский р-н, пос. Дружный, Беларусь
Склад компании «Офис-Техника», г. Минск, Беларусь
Цех «Жлобинметаллургстрой», г. Жлобин, Беларусь
Цех компании «ФХ Новицких», г. Лунинец, Беларусь
Цех компании «Плитекс-С», г. Минск, Беларусь
Цех «ТермоБрест», г. Брест, Беларусь
Цех на производстве легковых автомобилей «ЮНИСОН», д. Обчак, Минский район, Беларусь
«Туровский Молочный Комбинат», г. Туров, Беларусь
Цех завода «ГАРДЕНПЛАСТ» г. Волковыск,, Беларусь
Цех компании «Бусстайлинг», г. Минск, Беларусь
«Минский автомобильный завод», г. Минск, Беларусь
Производственный цех компании «АЗС ИНДУСТРИЯ», г. Минск, Беларусь
Складские помещения компании «Мастертайл», д. Паперня, Минский район, Беларусь
Деревообрабатывающий завод по производству мебели «Стэн Лес», г. Пинск, Беларусь
Производство и переработка молока «Смолевичи Молоко», г. Смолевичи, Минская область, Беларусь
Логистический центр «Logistic Yard», г. Брест, Беларусь
Цех обработки древесины ОАО «Гродножилстрой», г. Гродно, Беларусь

Казахстан

Завод по производству дизельных двигателей, г. Астана, Казахстан
Производственная база «Стеклогрань», г. Алматы, Казахстан

Россия

Завод Knauf, Удмуртская область, Россия
Завод Автоваз, г. Тольятти, Россия
Завод Евроцемент груп, г. Воронеж, Россия
Завод Концерн Калашников, г. Ижевск, Россия
Завод Красмаш, г. Красноряск, Россия
Завод Салют, г. Самара, Россия
Завод Тикурила, г. Белгород, Россия
Завод Уралтрансмаш, г. Екатеринбург, Россия
Завод Уральская кузница, г. Челябинск, Россия
Кировский ракетный завод, г. Киров, Россия
Лебедениский ГОК, Белгородская область, Россия
Логистический центр Adidas, Московская область, Россия
Логистический центр Спортмастер, Московская область, Россия
Кондитерская фабрика Славянка, г. Старый Оскол, Россия
Пивоварня Золотая бочка, г. Пермь, Россия
Складской комплекс класса А, г. Самара, Россия
Склад Coca-Cola, г. Пермь, Россия
Склад OZON, г. Тверь, Россия
Судостроительный завод Вымпел, Ярославская область, Россия
Уралвагонзавод, г. Нижний Тагил, Россия
Цех Сады Придонья, г. Волгоград, Россия
Цех Ягода Карелии, г. Костомукша, Россия
Челябинский тракторный завод, г. Челябинск, Россия

Украина

ООО «Напои Плюс» (Жашковский пивзавод), г. Жашков, Украина
Табачная фабрика «British American Tobacco», г. Прилуки, Украина
Склады «FM Logistic», г. Днепр, Украина
Завод по производству сантехнических изделий «ТМ Коломбо», г. Славута, Украина
Гроклин-групп (Завод по производству чехлов для машин BMW, Mercedes, Skoda), г. Ужгород, Украина
Завод по прозводству соков «ТМ Сандора», г. Николаев, Украина
Мебельное производство и складское хозяйство г. Винница, Украина
Никопольский ферросплавный завод, г. Никополь, Украина
Склад AVON, г. Киев, Украина
Завод полупроводников, г. Запорожье, Украина

Обогатительная фабрика «Свято-Варваринская», г. Красноармейск, Украина
Металлургический комбинат «Азовсталь», г. Мариуполь, Украина
Мариупольский металлургический комбинат, г. Мариуполь, Украина
Запорожский титаномагниевый завод, г. Запорожье, Украина
Завод Чумак, г. Новая Каховка, Украина
Красноармейская обогатительная фабрика, г. Красноармейск, Украина
Завод Kromberg & Schubert Ukraine, г. Луцк, Украина
Завод «Тигрис» г. Луцк, Украина
Обувная фабрика «Прогресс», г. Львов, Украина
Завод «Фабрика коврових виробів», г. Хмельницкий, Украина
Фармацевтический склад «Инфузия», г. Винница, Украина

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Россия

Отделение Сбербанка, г. Томск, Россия
Аэропорт Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск, Россия
Аэропорт Калуга, г. Калуга, Россия
Вертолеты России, Московская область, Россия
Аэропорт Домодедово, г. Москва, Россия
Ботанический сад, г. Москва, Россия
БЦ Румянцево, г. Москва, Россия
ЖД вокзал, г. Новосибирск, Россия
Здание для оргкомитета Олимпийских игр, г. Сочи, Россия
Котельная Запикетная, г. Кисловодск, Россия
Котельные Газпром, Россия
Мариинский театр, г. Санкт-Петербург, Россия
Москва Сити, г. Москва, Россия
МЦК Андроновка, г. Москва, Россия
Мытищинская Ярмарка, Московская область, Россия
Национальный технологический университет МИСиС, г. Москва, Россия
Парк Патриот, Московская область, Россия
Посольство Республики Беларусь, г. Москва, Россия
Прокуратура, г. Москва, Россия
Очистные сооружения Сколково, Московскакя область, Россия
Учебный центр МЧС, Нижегородская область, Россия

Украина

Паркинг, Киевский Международный университет, г. Киев, Украина
ЖД вокзал, г. Харьков, Украина

ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ, БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ, ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ

Беларусь

Гипермаркет «Корона», г. Барановичи, Беларусь
Торговый центр «Замок», г. Минск, Беларусь
Магазин ЭКОНОМмаркет, г. Гомель, Беларусь
Торговый комплекс стройматериалов «ОМА» г. Полоцк, Беларусь
Магазин строительных товаров «ОМА» г. Гомель, Беларусь
Супермаркет строительных материалов «ОМА» г. Брест, Беларусь
Гипермаркет строй-материалов «ОМА» г. Минск, Беларусь
Универсальный гипермаркет «Продтовары-Брест», г. Брест, Беларусь
Ресторан быстрого питания KFC, г. Брест, Беларусь
Строительный супермаркет «MILE», г. Брест, Беларусь
Торгово-сервисный центр «ШАТЕ-М ПЛЮС, г. Могилев, Беларусь
Торговый центр «МОМО», г. Минск, Беларусь

Казахстан

Talan Towers, г. Астана, Казахстан
Бизнес-Центр, г. Алматы, Казахстан
Жилой комплекс «Времена года. Весна», г. Астана, Казахстан
«Hotel Comfort» гостиница, г. Астана, Казахстан

Россия

Отель Mriya Resort&Spa, г. Ялта, Россия
ТРЦ «Фестиваль», Москва, Россия
МТЦ «Новый», г. Иркутск, Россия
Магазин «Перекресток», г. Тюмень, Россия
Магазин IKEA, г. Великий Новгород, Россия

Украина

Сеть детских магазинов «Шкет», г. Винница, Украина
Сеть супермаркетов «АТБ, г. Днепр, Украина
Магазин «Ашан», г. Днепр, Украина
Торговый комплекс «Детский мир», г. Кировоград, Украина
Сеть супермаркетов «Брусниця», г. Донецк, Украина
Супермаркет «Лелека», г. Луганск, Украина
Торговый дом «Марс», г. Луганск, Украина
Торговый комплект «Пассаж», г. Днепр, Украина
Мебельный салон «Будинок Меблів», г. Львов, Украина
Рынок «Столичный», г. Киев, Украина

АВТОСАЛОНЫ, МАСТЕРСКИЕ И СТО

Беларусь

СТО «МаксАвтоКат», г. Минск, Беларусь
Автоцентр «БизнесЭлемент», г. Минск, Беларусь
СТО «КЛМ колор макс», г. Минск, Беларусь
Автомобильная стоянка и СТО, д. Калинино, Минский район, Беларусь
Станция технического обслуживания автопоездов «Самотранс», г. Брест, Беларусь
Пост мойки автомобилей ПУ «Витебскгаз», г. Витебск, Беларусь

Казахстан

Автосалон «ASTEK-AUTO», г. Астана, Квзахстан

Россия

Автосалон Ford, г. Воронеж, Россия
Автосалон Hyndai, г. Воронеж, Россия
Автосалон Major Auto, г. Москва, Россия
Автосалон Mazda, г. Воронеж, Россия
Автосалон RENAULT, г. Новороссийск, Россия
Автосалон Volkswagen, г. Новороссийск, Россия
Автотехцентр Флагман, г. Ростов-на-Дону, Россия

Украина

Автомагазин «Шин-шина», г. Донецк, Украина
Автосалон и автосервис Peugeot, Honda, г. Донецк, Украина
Автосалон Mercedes, г. Харьков, Украина

СПОРТИВНЫЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Беларусь

Спортивно-оздоровительный центр, г. Минск, Беларусь
Санаторий «Радон», Даниловичский с/с, Гродненская область, Беларусь

Казахстан

Многофункциональный футбольный комплекс, г. Астана, Казахстан

Россия

Центр велоспорта «Локосфинкс», г. Санкт-Петербург, Россия
Innovation Hockey Center, г. Москва, Россия
Футбольный манеж, г. Новосибирск, Россия

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

Беларусь

Теплицы «Находка Полесья», аг. Тышковичи, Беларусь
Теплицы «Яблоневый Сад», г. Калинковичи, Беларусь
Предприятие по производству шампиньонов «Бонше», Брестский район, Тельминский с/с, Беларусь
Теплицы «Агро-Мотоль», д. Мотоль, Брестская область, Беларусь
Витебская бройлерная птицефабрика «Ганна», г. Витебск, Беларусь

Россия

Доильное отделение Кустовое, Белгородская область, Россия
Удмуртская птицефабрика, Удмуртская республика, Россия
Птицефабрика РАВИС, г. Челябинск, Россия
Свиноводческий комплекс Бутурлиновский, Воронежская область, Россия
Свиноводческий комплекс Приморского края, г. Спасск-Дальний, Россия
Свинокомплекс Дальневосточный, г. Владивосток, Россия
Свиноферма Заборье, г. Тверь, Россия
Чебаркульская птицефабрика, г. Челябинск , Россия

Украина

Птицекомплекс «ТМ Чеботурка, г. Владимир-Волынский, Украина
Курятники компании «ТМ Пан Курчак», г. Луцк, Украина
Курятники компании «ООО Агро-Рось», г. Смела, Украина
Птицекомплекс «Днепровский», г. Никополь, Днепропетровская область, Украина
Свинокомплекс «Глобино», пос. Глобино, Полтавская область, Украина



Эксклюзивный дистрибьютор FLOWAIR в России

ООО “ЮНИО-ВЕНТ”

117036 г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.19

Тел: 8 800 707-02-35
+7(495) 902-76-75
+7(495) 642-50-46
info@unio-vent.ru

www.flowair.ru